
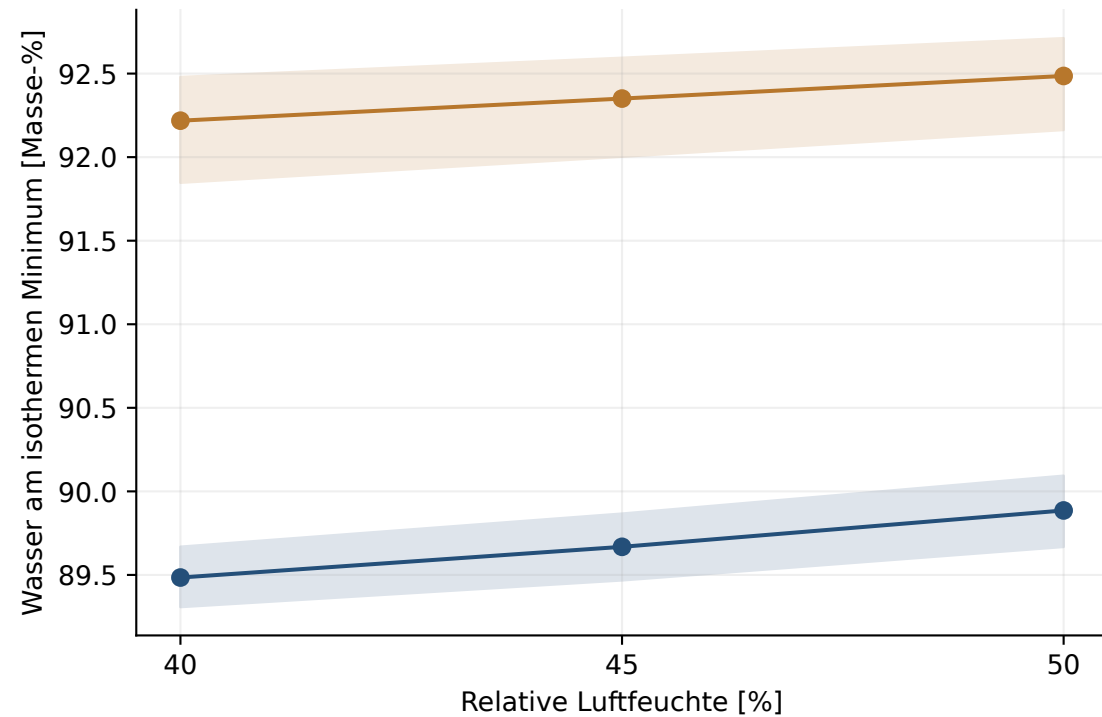


## 40-50 % Luftfeuchte: Zusatzannahmen bestimmen die Abschätzung

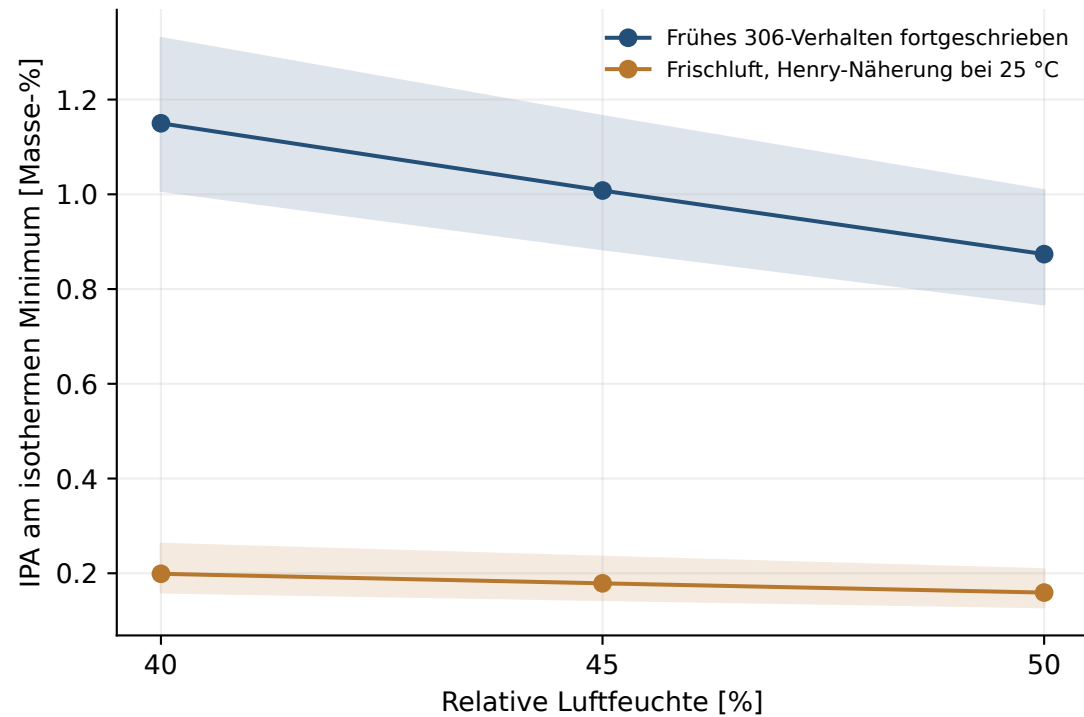

Massenbilanz ab nominalem P1, konstante 25 °C. Bänder sind Szenarien, keine Konfidenzintervalle. Keine Uhrzeit vorhergesagt.