
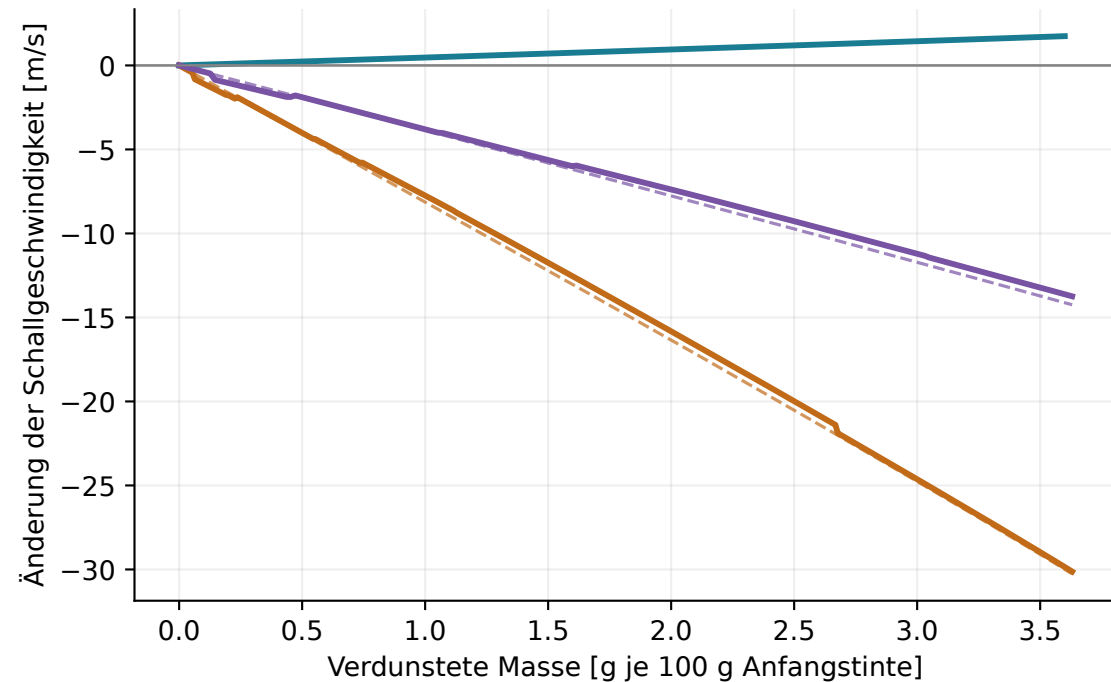


Verdunstung bei 25 °C: Vergleich nahe der Ausgangsrezeptur

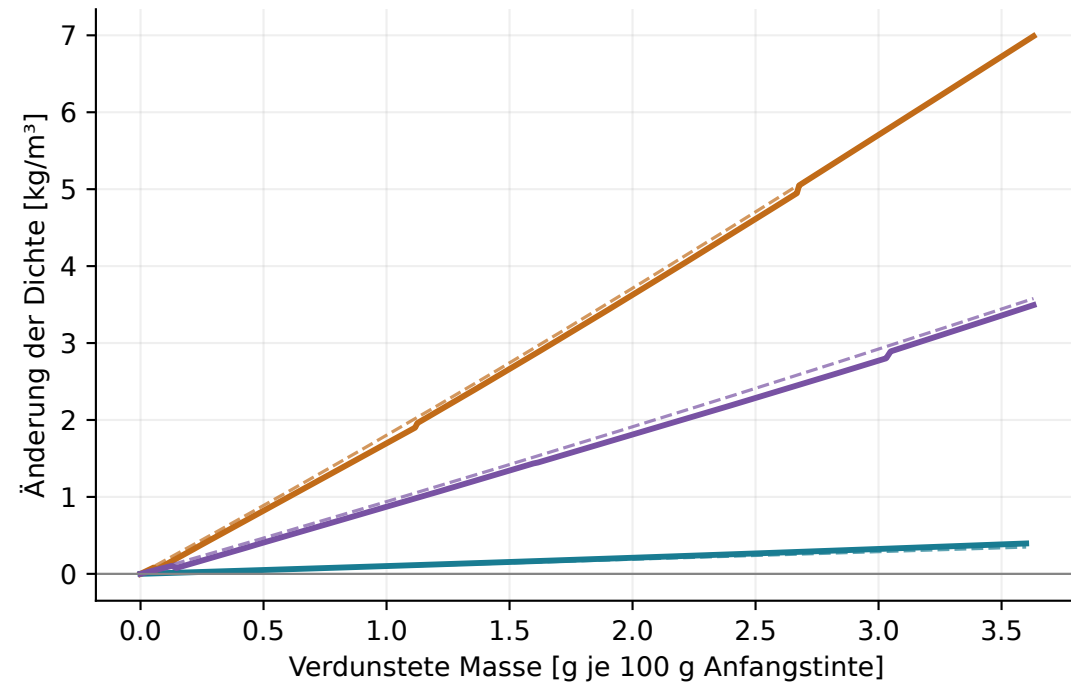

— Nur Wasser verdunstet — Nur IPA verdunstet — IPA und Wasser 50/50 (Massen)

Durchgezogen: mit Kalibrierfeld (teils Extrapolation). Gestrichelt: InkCalculator. Kleine Sprünge stammen aus der IDW-Korrektur.