



Probe 12: Turning Point als Gleichgewicht zweier Änderungsbeiträge

Wird die erforderliche Erwärmung überschritten, steigt c

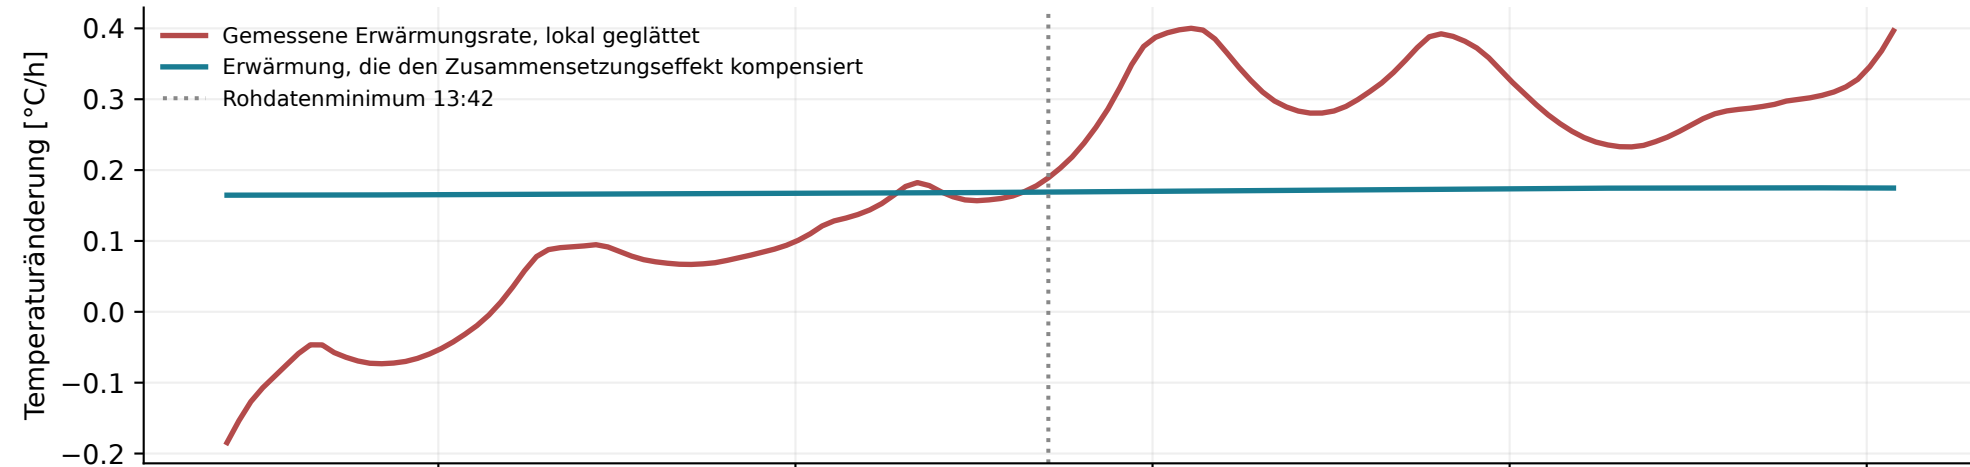

Minimum: Wechsel der Ableitung von negativ nach positiv

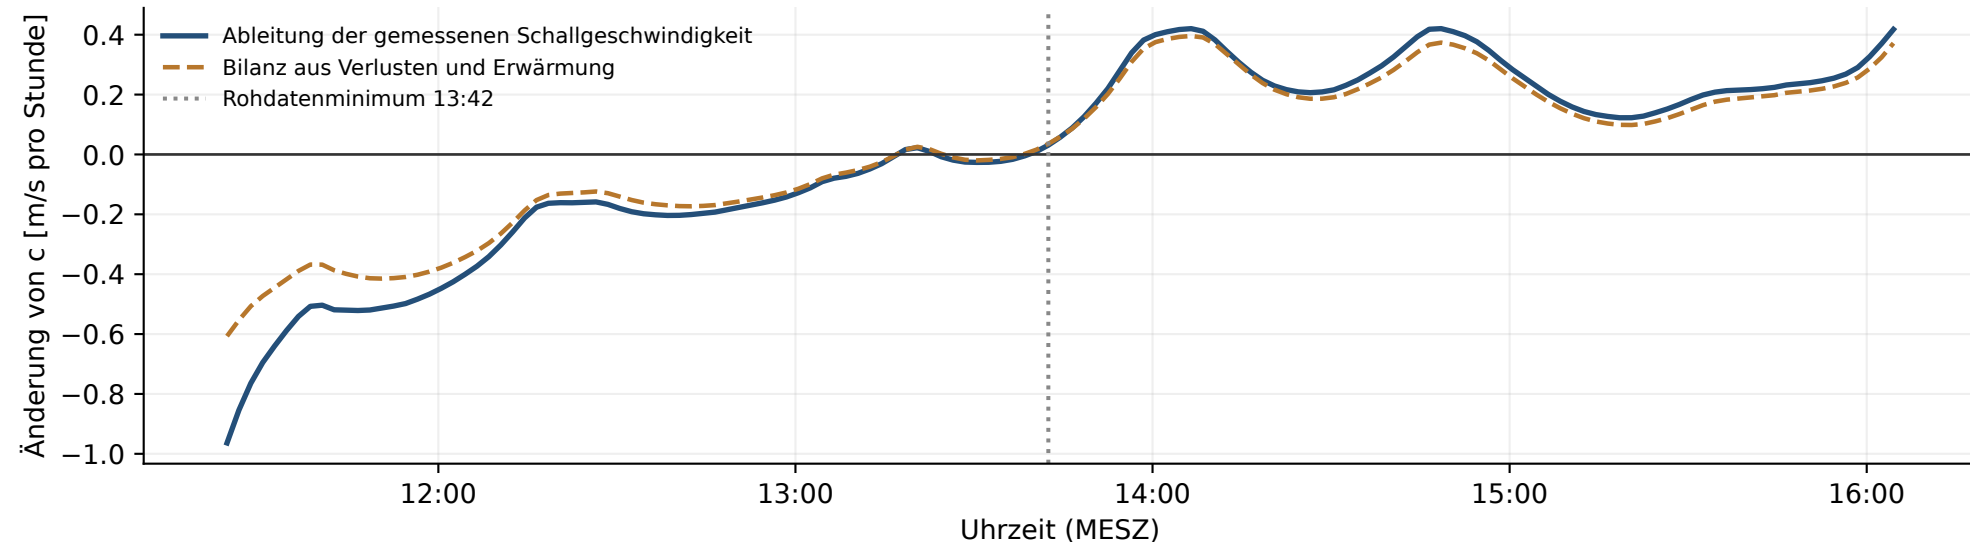

Lokale quadratische Fits im Fenster ± 20 min. Verlustaufteilung aus vorherigem Fit; keine unabhängig gemessenen Verdunstungsraten.