


Probe 12, Zustand am Rohminimum: Gesamtverlustrate 2.36 g/h

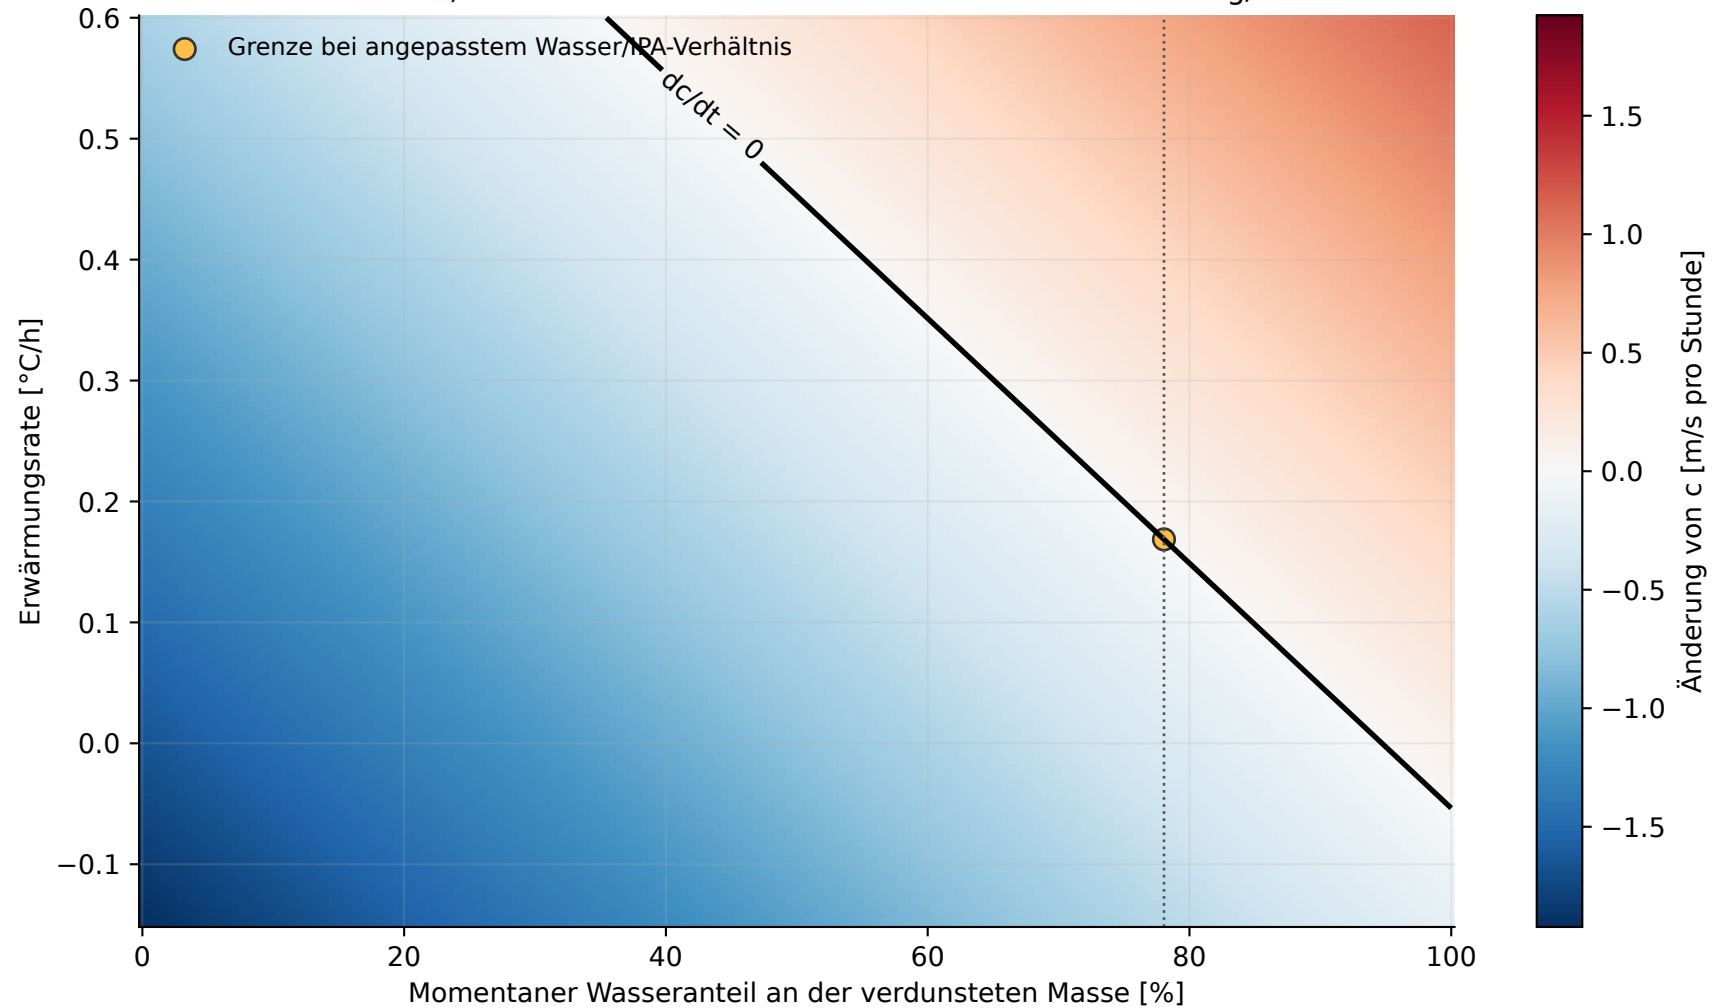

Negative Werte: c fällt. Positive Werte: c steigt. Verwendet werden die Zusammensetzung und das MG-freie Kalibrierfeld der Probe.