№	Наименование изделия	Исполнение (Обозначение)	Обозначение стандарта	Материал	Коли-чество, шт.	Масса единицы, кг.
1	Опора	219-ВП-БС2	ОСТ 36-146-88	Сталь углеродистая	1	3
2	Блок пружинный	01	ОСТ 24.125.166-01	Сталь углеродистая	2	25,79
					Общая масса:	54,58

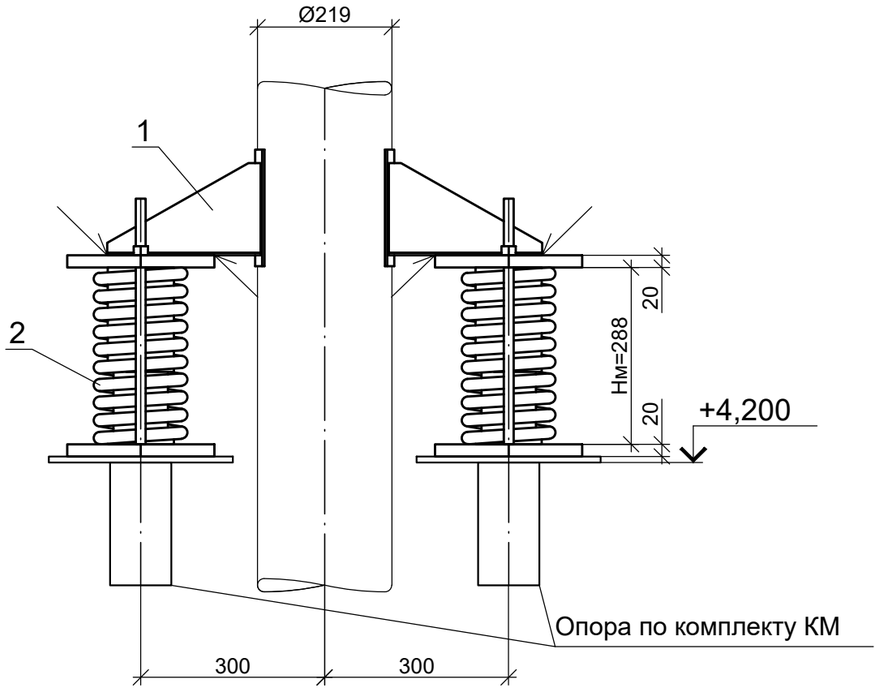

ПАО «КуйбышевАзот»
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
20 НОЯ 2025
Начальник УКС

1 Опора установлена на трубопроводе 200-1/3-ПН0,4-1-АС12S-Н
2 Сила сжатия пружины вне трубопровода Рсж=1004 кгс, высота пружины Нсж = 287 мм
3 При гидроиспытании трубопровода пружину загружать
4 Пружины выбраны из расчета прочности и жесткости трубопровода по программной системе СТАРТ версия 04.86 R4 , разработанной ООО" НТП Трубопровод", г. Москва.

Пружина № 05

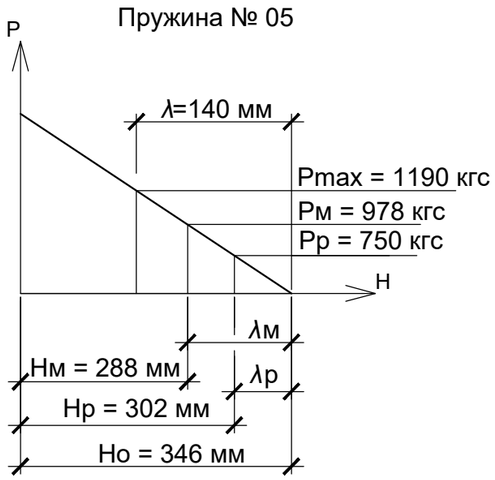

Характеристика пружины (ОСТ 24.125.109-01):
Pmax - сила пружины при рабочей деформации, кгс
λ - рабочая деформация пружины, мм
Но - высота пружины в свободном состоянии, мм
Рм - нагрузка на пружину в монтажном состоянии, кгс
Нм - высота пружины в монтажном состоянии, мм
λм - деформация пружины в монтажном состоянии, мм
Рр - нагрузка на пружину в рабочем состоянии, кгс
Нр - высота пружины в рабочем состоянии, мм
λр - деформация пружины в рабочем состоянии, мм

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО "ГИАП"

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Фомин			26.09.25
Пров.		Масленников			26.09.25
Н. контр.		Нитченко			26.09.25
Рук. отд.		Хотин			26.09.25

33770.24.05-502б-ТХ1.Н.001

ПАО "Куйбышев Азот", г. Тольятти

Корпус 502б. Производство неконцентрированной азотной кислоты мощностью 510 тыс. тонн в год на базе 1-4 агрегатов УКЛ-7-76. Агрегат №3
Стадия 100. Отделение турбокомпрессии

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Эскиз пружинной опоры

ГИАП

Согласовано:
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3