


Engpassmanagement-Bedarf 2032 bis 2045

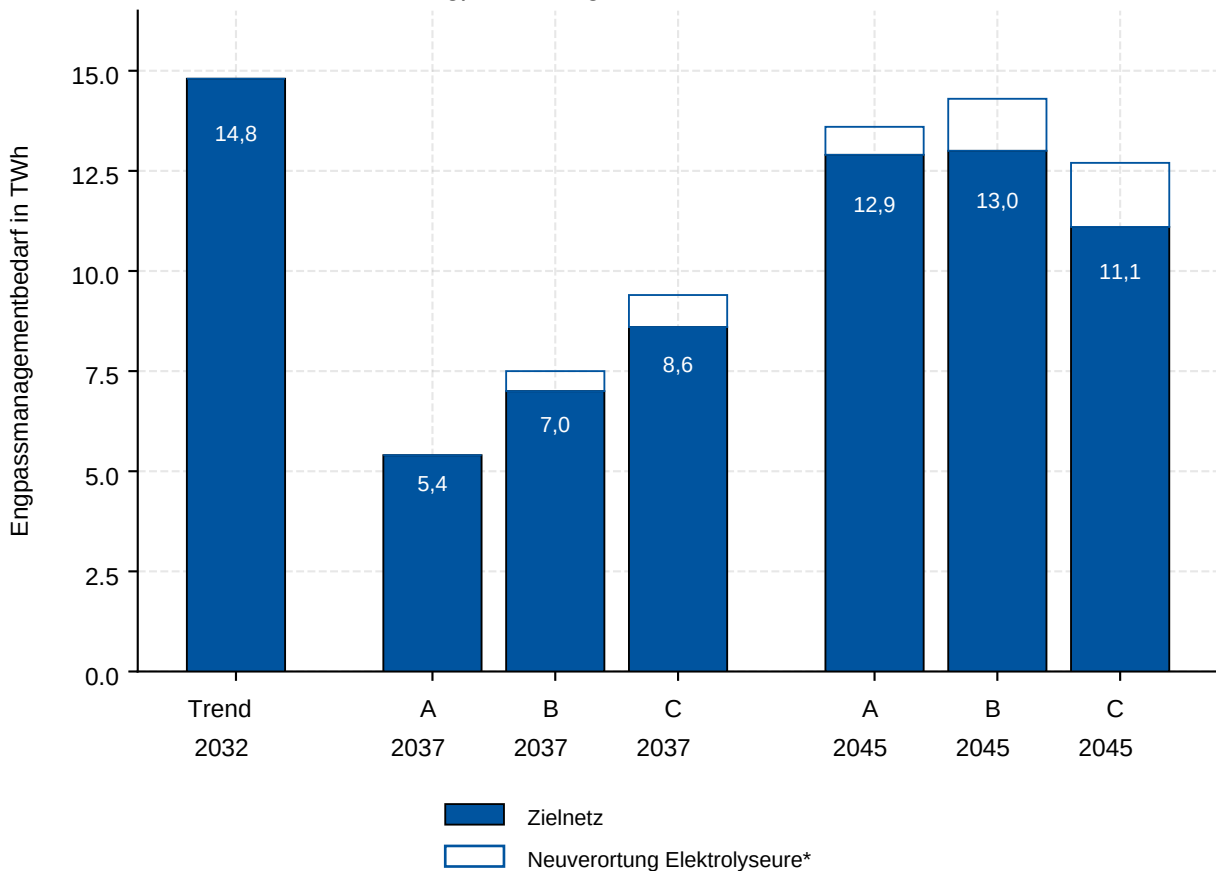

* nachgelagerte Optimierung der Elektrolyseure wirkt engpasssenkend

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber (NEP 2037/2045, 2. Entwurf 2025)