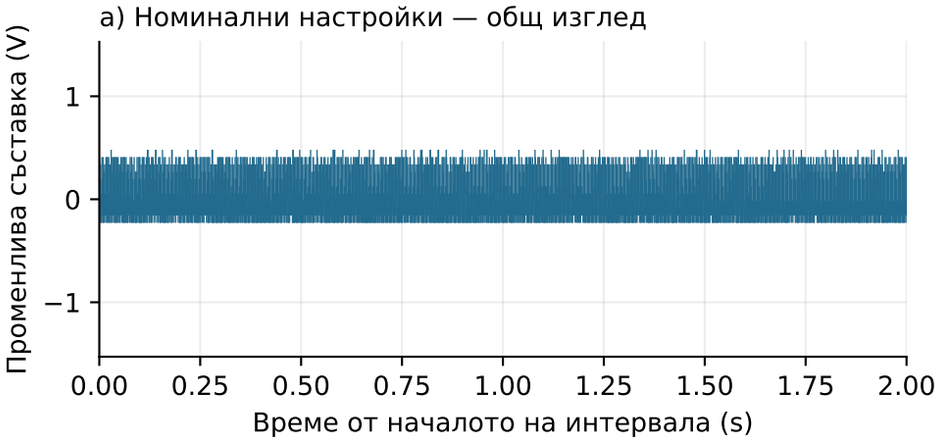
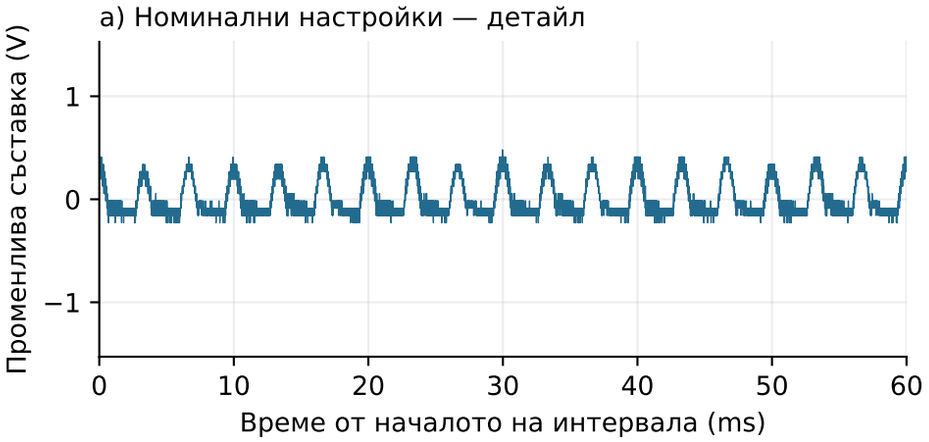
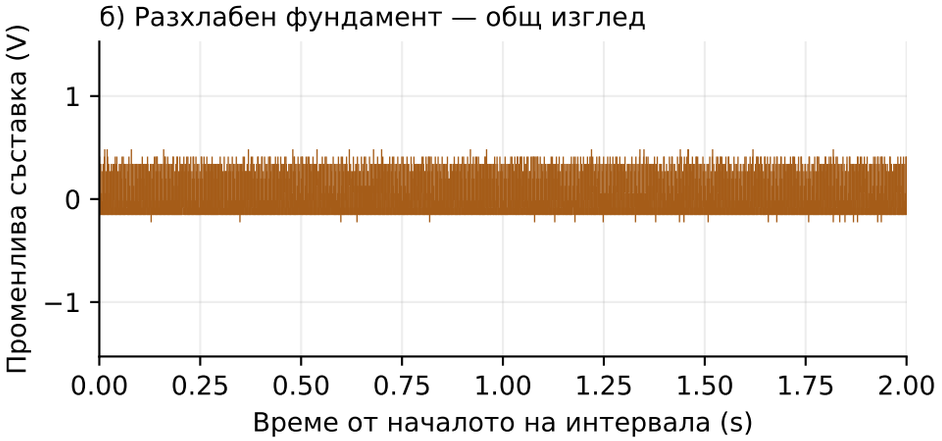
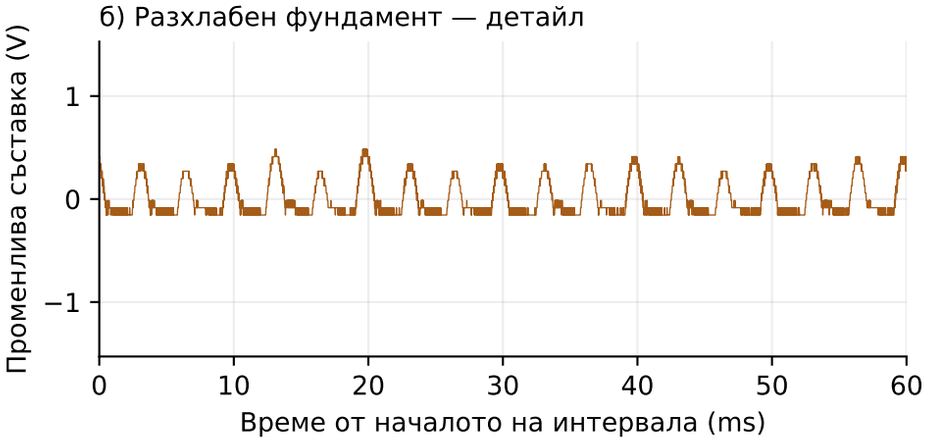
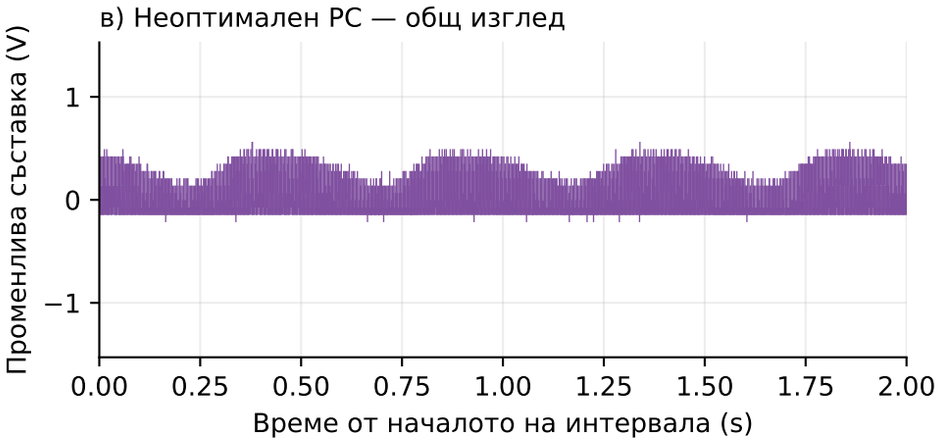

а) Номинални настройки — общ изглед
Променлива съставка (V)
1
0
−1
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Време от началото на интервала (s)

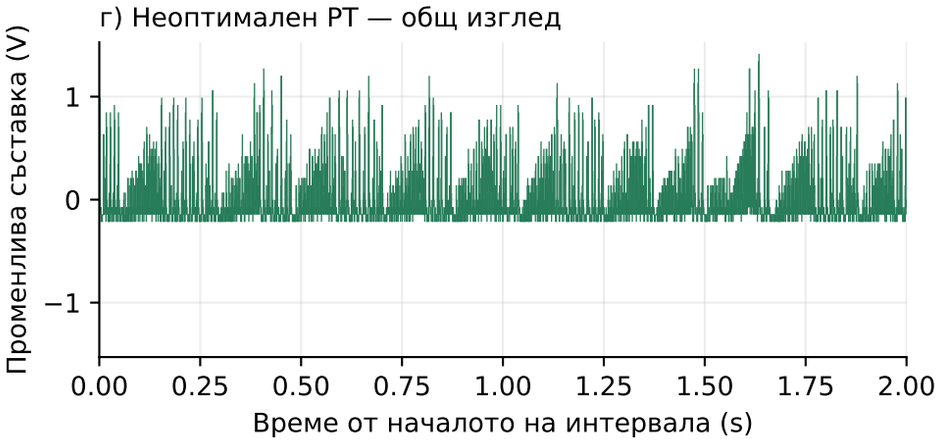

а) Номинални настройки — детайл
Променлива съставка (V)
1
0
−1
0
10
20
30
40
50
60
Време от началото на интервала (ms)


б) Разхлабен фундамент — общ изглед
Променлива съставка (V)
1
0
−1
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Време от началото на интервала (s)


б) Разхлабен фундамент — детайл
Променлива съставка (V)
1
0
−1
0
10
20
30
40
50
60
Време от началото на интервала (ms)


в) Неоптимален РС — общ изглед
Променлива съставка (V)
1
0
−1
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Време от началото на интервала (s)


в) Неоптимален РС — детайл
Променлива съставка (V)
1
0
−1
0
10
20
30
40
50
60
Време от началото на интервала (ms)


г) Неоптимален РТ — общ изглед
Променлива съставка (V)
1
0
−1
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Време от началото на интервала (s)


г) Неоптимален РТ — детайл
Променлива съставка (V)
1
0
−1
0
10
20
30
40
50
60
Време от началото на интервала (ms)