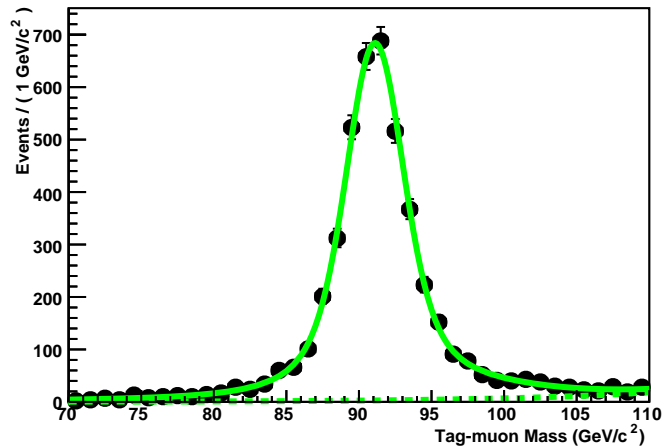
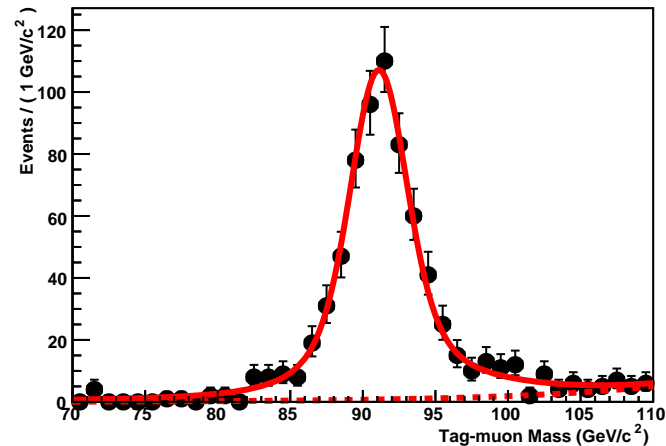
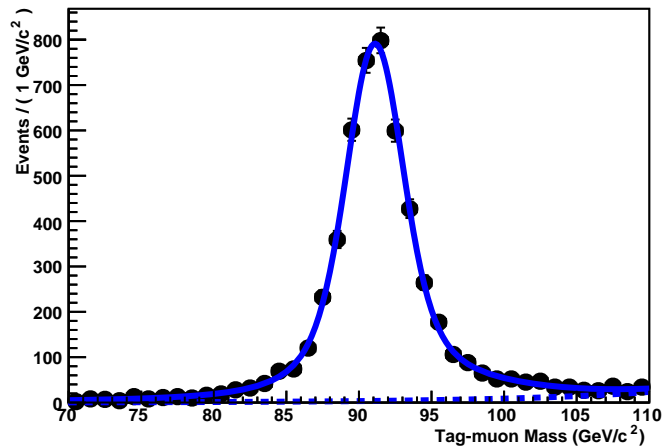


**Passing Probes****Failing Probes****All Probes**

$\text{effBkg} = 0.78 \pm 0.05$   
 $\text{efficiency} = 0.865 \pm 0.005$   
 $\text{fSigAll} = 0.96 \pm 0.02$   
 $\text{If} = 0.100 \pm 0.010$   
 $\text{Ip} = 0.10 \pm 0.02$   
 $\text{mean1} = 91.09 \pm 0.06$   
 $\text{mean2} = 96 \pm 4$   
 $\text{numTot} = 5357 \pm 73$   
 $\text{sigma1} = 1.45 \pm 0.09$   
 $\text{sigma2} = 5 \pm 2$   
 $\text{vFrac} = 0.93 \pm 0.03$