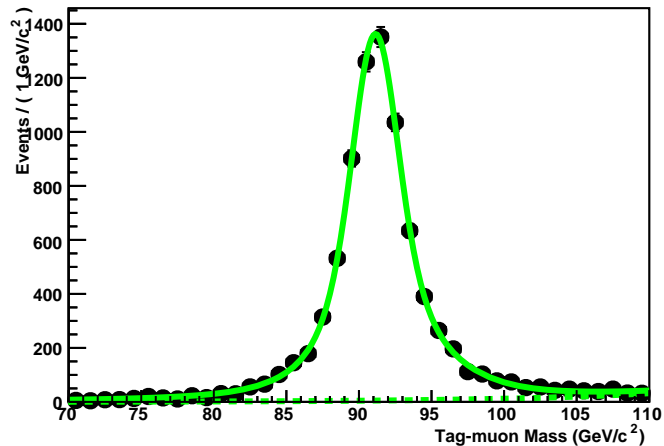
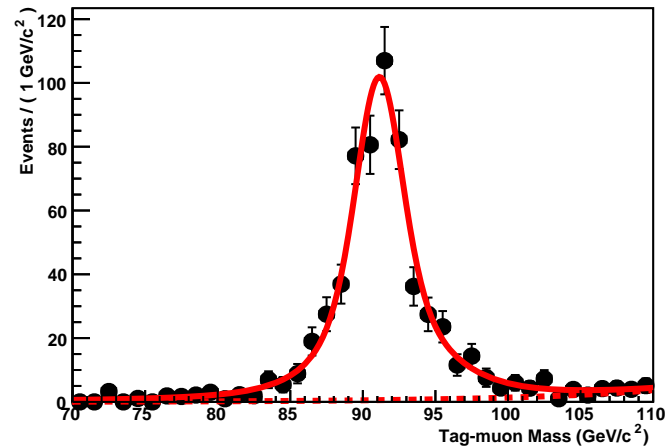
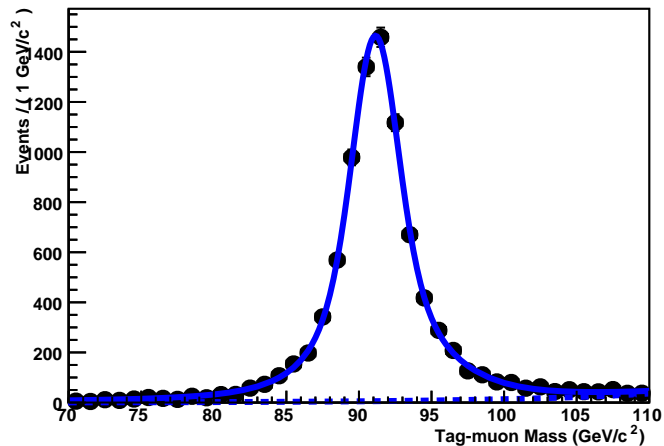


**Passing Probes****Failing Probes****All Probes**

$\text{effBkg} = 0.90 \pm 0.03$   
 $\text{efficiency} = 0.931 \pm 0.003$   
 $\text{fSigAll} = 0.961 \pm 0.004$   
 $\text{If} = 0.10 \pm 0.10$   
 $\text{Ip} = 0.10 \pm 0.02$   
 $\text{mean1} = 91.12 \pm 0.04$   
 $\text{mean2} = 92.3 \pm 0.5$   
 $\text{numTot} = 9005 \pm 95$   
 $\text{sigma1} = 1.10 \pm 0.09$   
 $\text{sigma2} = 3.6 \pm 0.5$   
 $\text{vFrac} = 0.84 \pm 0.05$