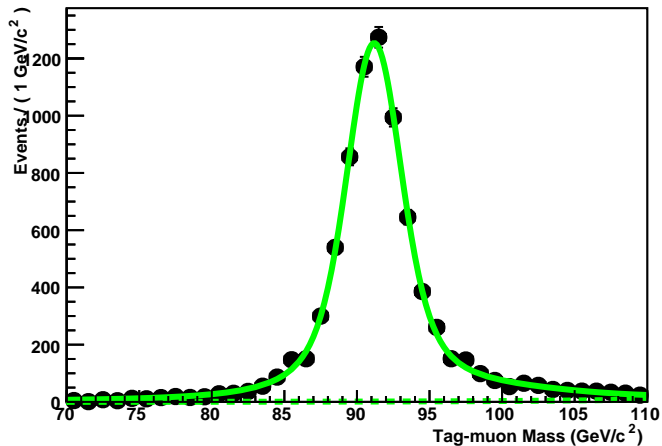
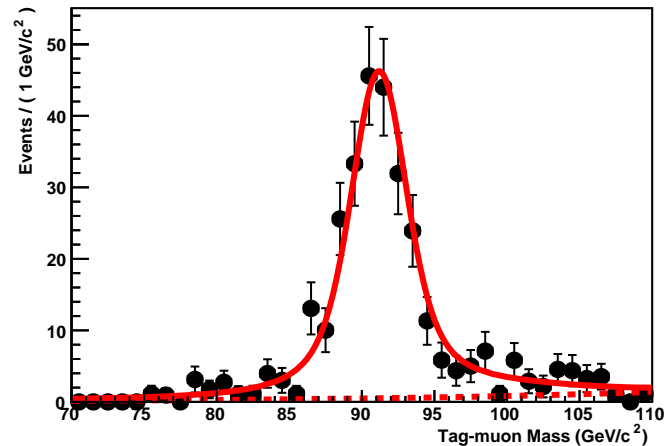
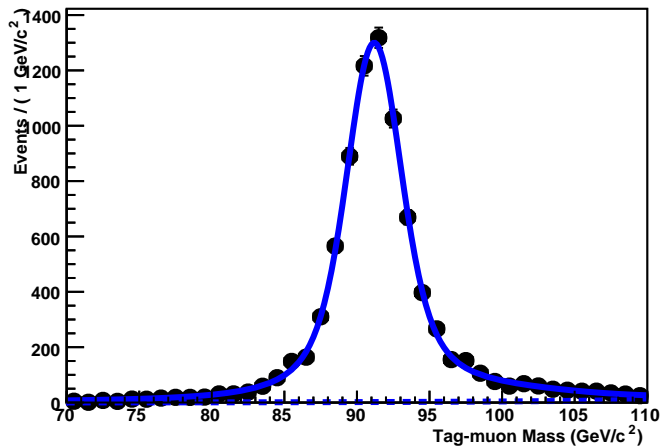


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

$\text{effBkg} = 0.8 \pm 0.2$
 $\text{efficiency} = 0.965 \pm 0.002$
 $\text{fSigAll} = 0.99 \pm 0.02$
 $\text{If} = 0.05 \pm 0.03$
 $\text{Ip} = 0.10 \pm 0.02$
 $\text{mean1} = 91.18 \pm 0.04$
 $\text{mean2} = 98 \pm 3$
 $\text{numTot} = 8275 \pm 91$
 $\text{sigma1} = 1.35 \pm 0.05$
 $\text{sigma2} = 6 \pm 2$
 $\text{vFrac} = 0.93 \pm 0.01$