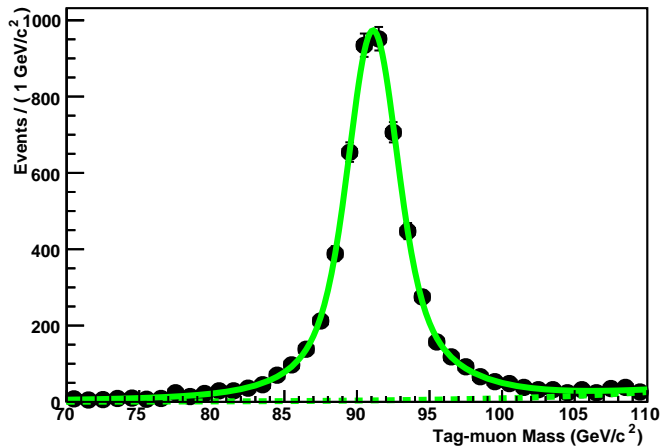
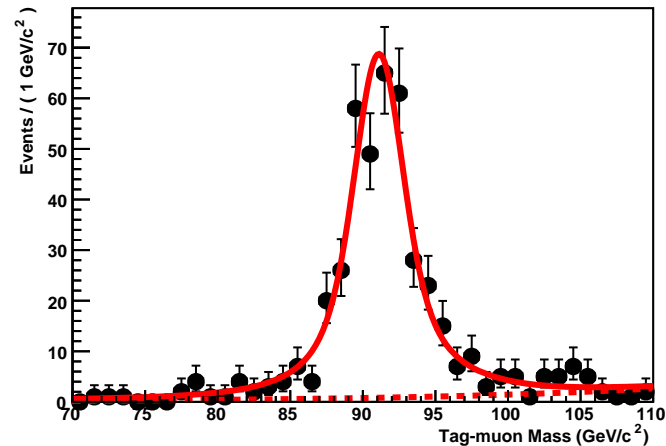
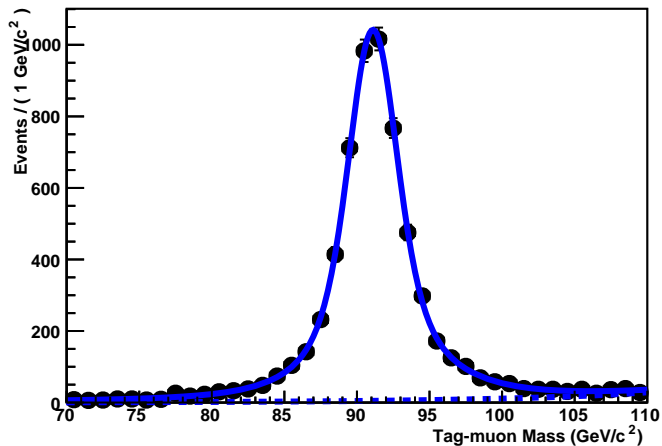


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

$\text{effBkg} = 0.87 \pm 0.04$
 $\text{efficiency} = 0.935 \pm 0.004$
 $\text{fSigAll} = 0.954 \pm 0.006$
 $\text{If} = 0.06 \pm 0.03$
 $\text{Ip} = 0.100 \pm 0.003$
 $\text{mean1} = 91.10 \pm 0.05$
 $\text{mean2} = 92.2 \pm 0.8$
 $\text{numTot} = 6378 \pm 80$
 $\text{sigma1} = 1.15 \pm 0.08$
 $\text{sigma2} = 4 \pm 1$
 $\text{vFrac} = 0.90 \pm 0.04$