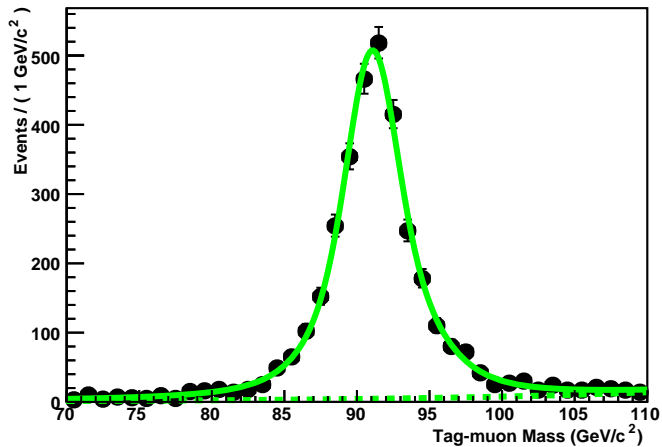
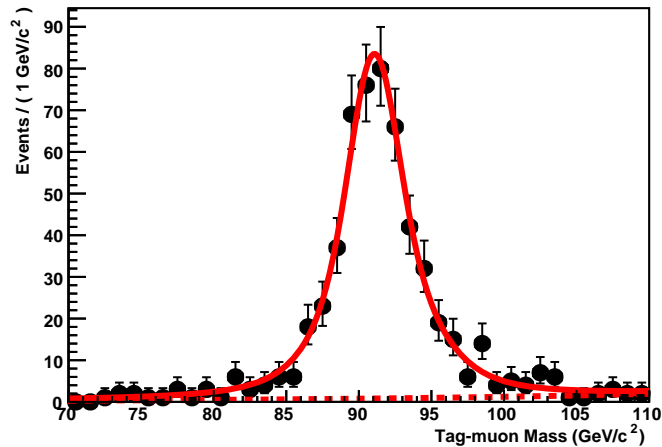
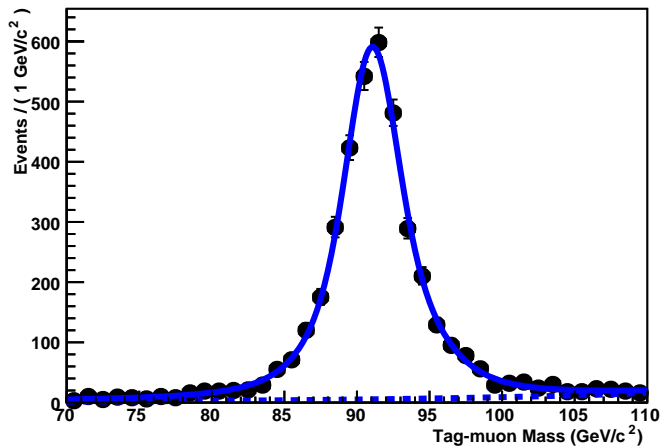


**Passing Probes****Failing Probes****All Probes**

$\text{effBkg} = 0.86 \pm 0.05$   
 $\text{efficiency} = 0.859 \pm 0.006$   
 $\text{fSigAll} = 0.94 \pm 0.01$   
 $\text{If} = 0.05 \pm 0.03$   
 $\text{Ip} = 0.06 \pm 0.02$   
 $\text{mean1} = 91.04 \pm 0.09$   
 $\text{mean2} = 91.6 \pm 0.5$   
 $\text{numTot} = 4061 \pm 64$   
 $\text{sigma1} = 1.2 \pm 0.2$   
 $\text{sigma2} = 2.9 \pm 0.6$   
 $\text{vFrac} = 0.7 \pm 0.2$