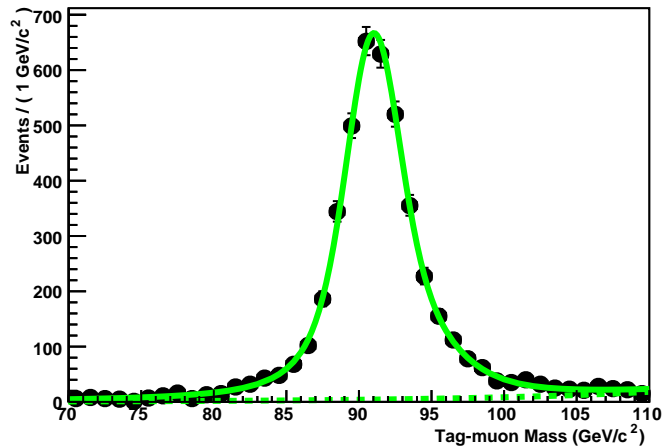
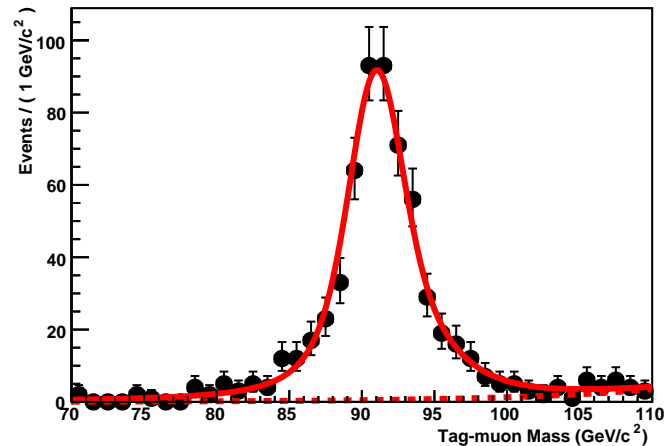
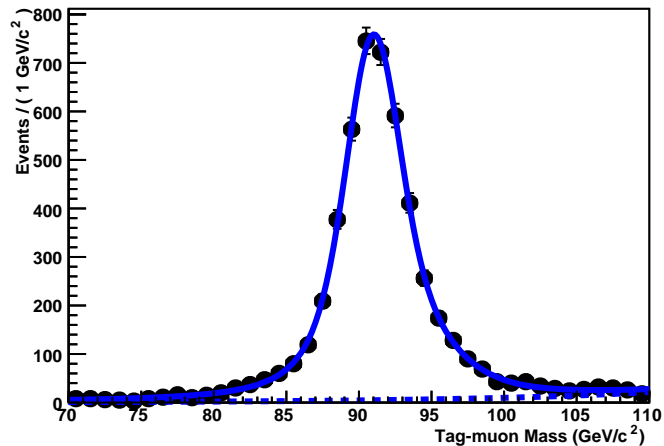


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

$\text{effBkg} = 0.87 \pm 0.04$
 $\text{efficiency} = 0.879 \pm 0.005$
 $\text{fSigAll} = 0.950 \pm 0.009$
 $\text{If} = 0.10 \pm 0.02$
 $\text{Ip} = 0.08 \pm 0.02$
 $\text{mean1} = 91.0 \pm 0.1$
 $\text{mean2} = 92.7 \pm 0.9$
 $\text{numTot} = 5164 \pm 72$
 $\text{sigma1} = 1.3 \pm 0.1$
 $\text{sigma2} = 3.0 \pm 0.7$
 $\text{vFrac} = 0.81 \pm 0.09$