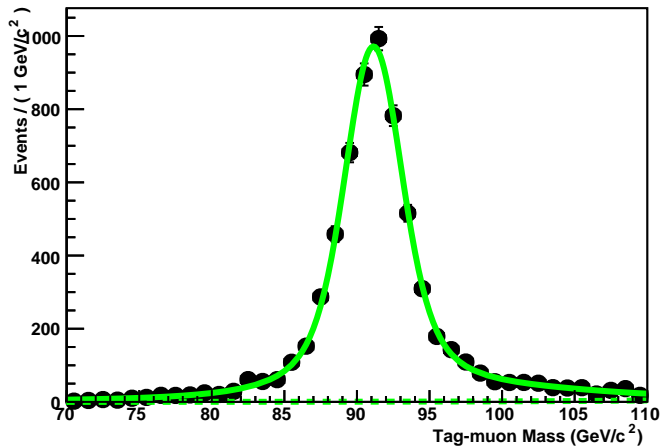
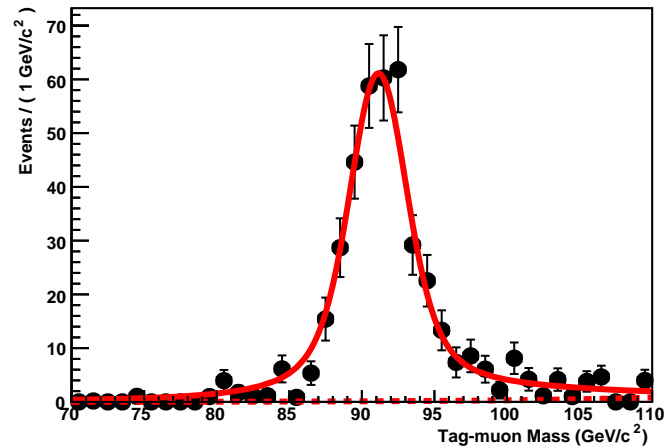
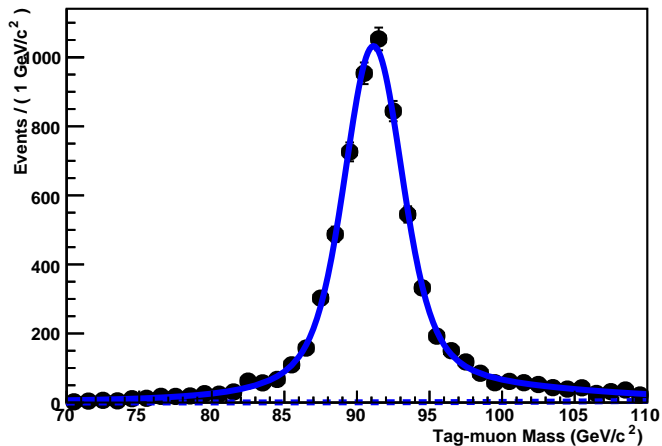


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

$\text{effBkg} = 0.8 \pm 0.9$
 $\text{efficiency} = 0.941 \pm 0.003$
 $\text{fSigAll} = 0.99 \pm 0.07$
 $\text{If} = 0.10 \pm 0.08$
 $\text{Ip} = 0 \pm 1$
 $\text{mean1} = 91.13 \pm 0.04$
 $\text{mean2} = 98 \pm 17$
 $\text{numTot} = 6886 \pm 78$
 $\text{sigma1} = 1.44 \pm 0.05$
 $\text{sigma2} = 8 \pm 6$
 $\text{vFrac} = 0.91 \pm 0.03$