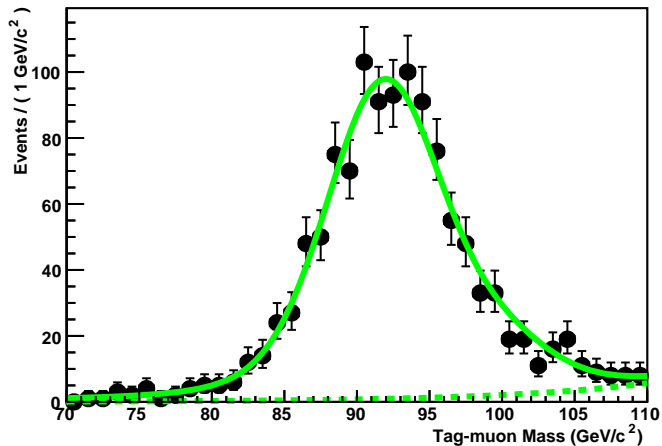
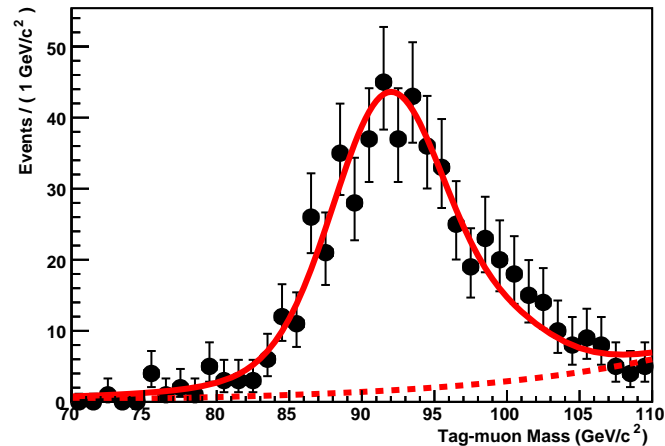
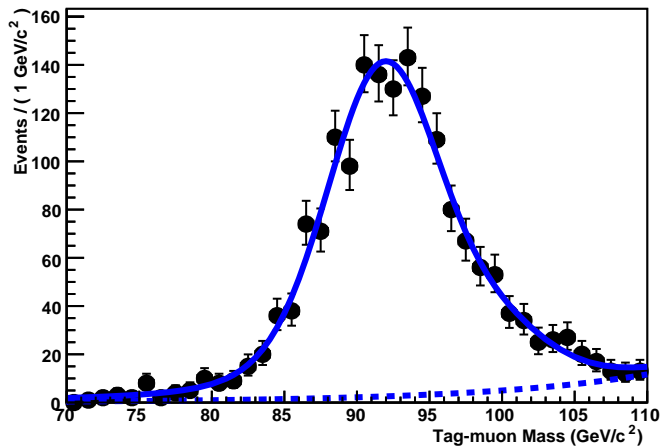


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

$\text{effBkg} = 0.42 \pm 0.09$
 $\text{efficiency} = 0.70 \pm 0.01$
 $\text{fSigAll} = 0.92 \pm 0.02$
 $\text{If} = 0.07 \pm 0.02$
 $\text{Ip} = 0.10 \pm 0.07$
 $\text{mean1} = 100.0 \pm 0.7$
 $\text{mean2} = 91.9 \pm 0.2$
 $\text{numTot} = 1781 \pm 42$
 $\text{sigma1} = 3.0 \pm 0.4$
 $\text{sigma2} = 3.5 \pm 0.2$
 $\text{vFrac} = 0.10 \pm 0.03$