




Passing Probes

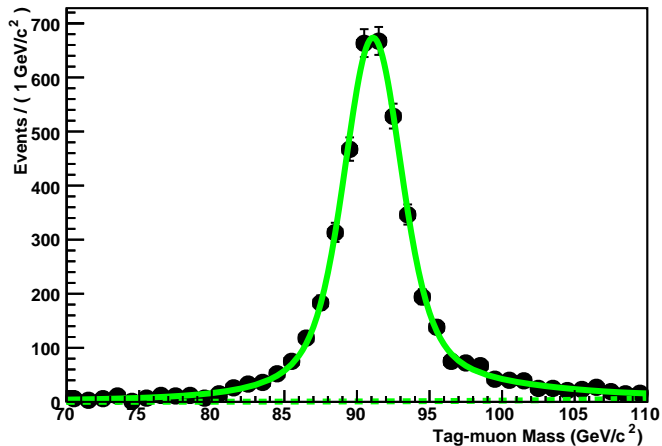

Failing Probes

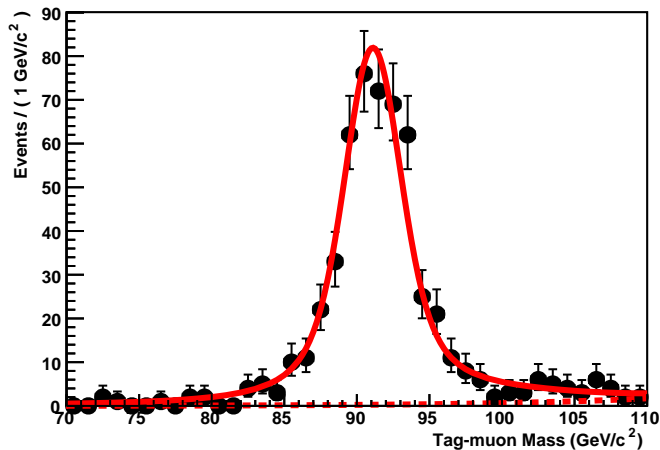

All Probes

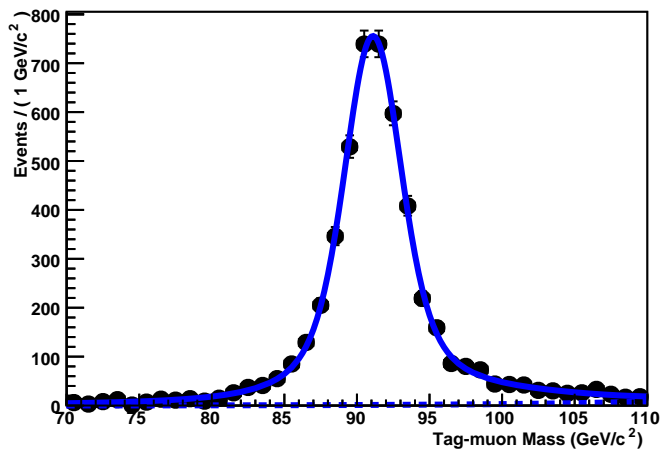

$\text{effBkg} = 0.8 \pm 0.2$   
 $\text{efficiency} = 0.892 \pm 0.005$   
 $\text{fSigAll} = 0.98 \pm 0.04$   
 $\text{If} = 0.10 \pm 0.05$   
 $\text{Ip} = 0 \pm 1$   
 $\text{mean1} = 91.10 \pm 0.05$   
 $\text{mean2} = 97 \pm 17$   
 $\text{numTot} = 4984 \pm 66$   
 $\text{sigma1} = 1.41 \pm 0.07$   
 $\text{sigma2} = 7 \pm 6$   
 $\text{vFrac} = 0.92 \pm 0.02$