


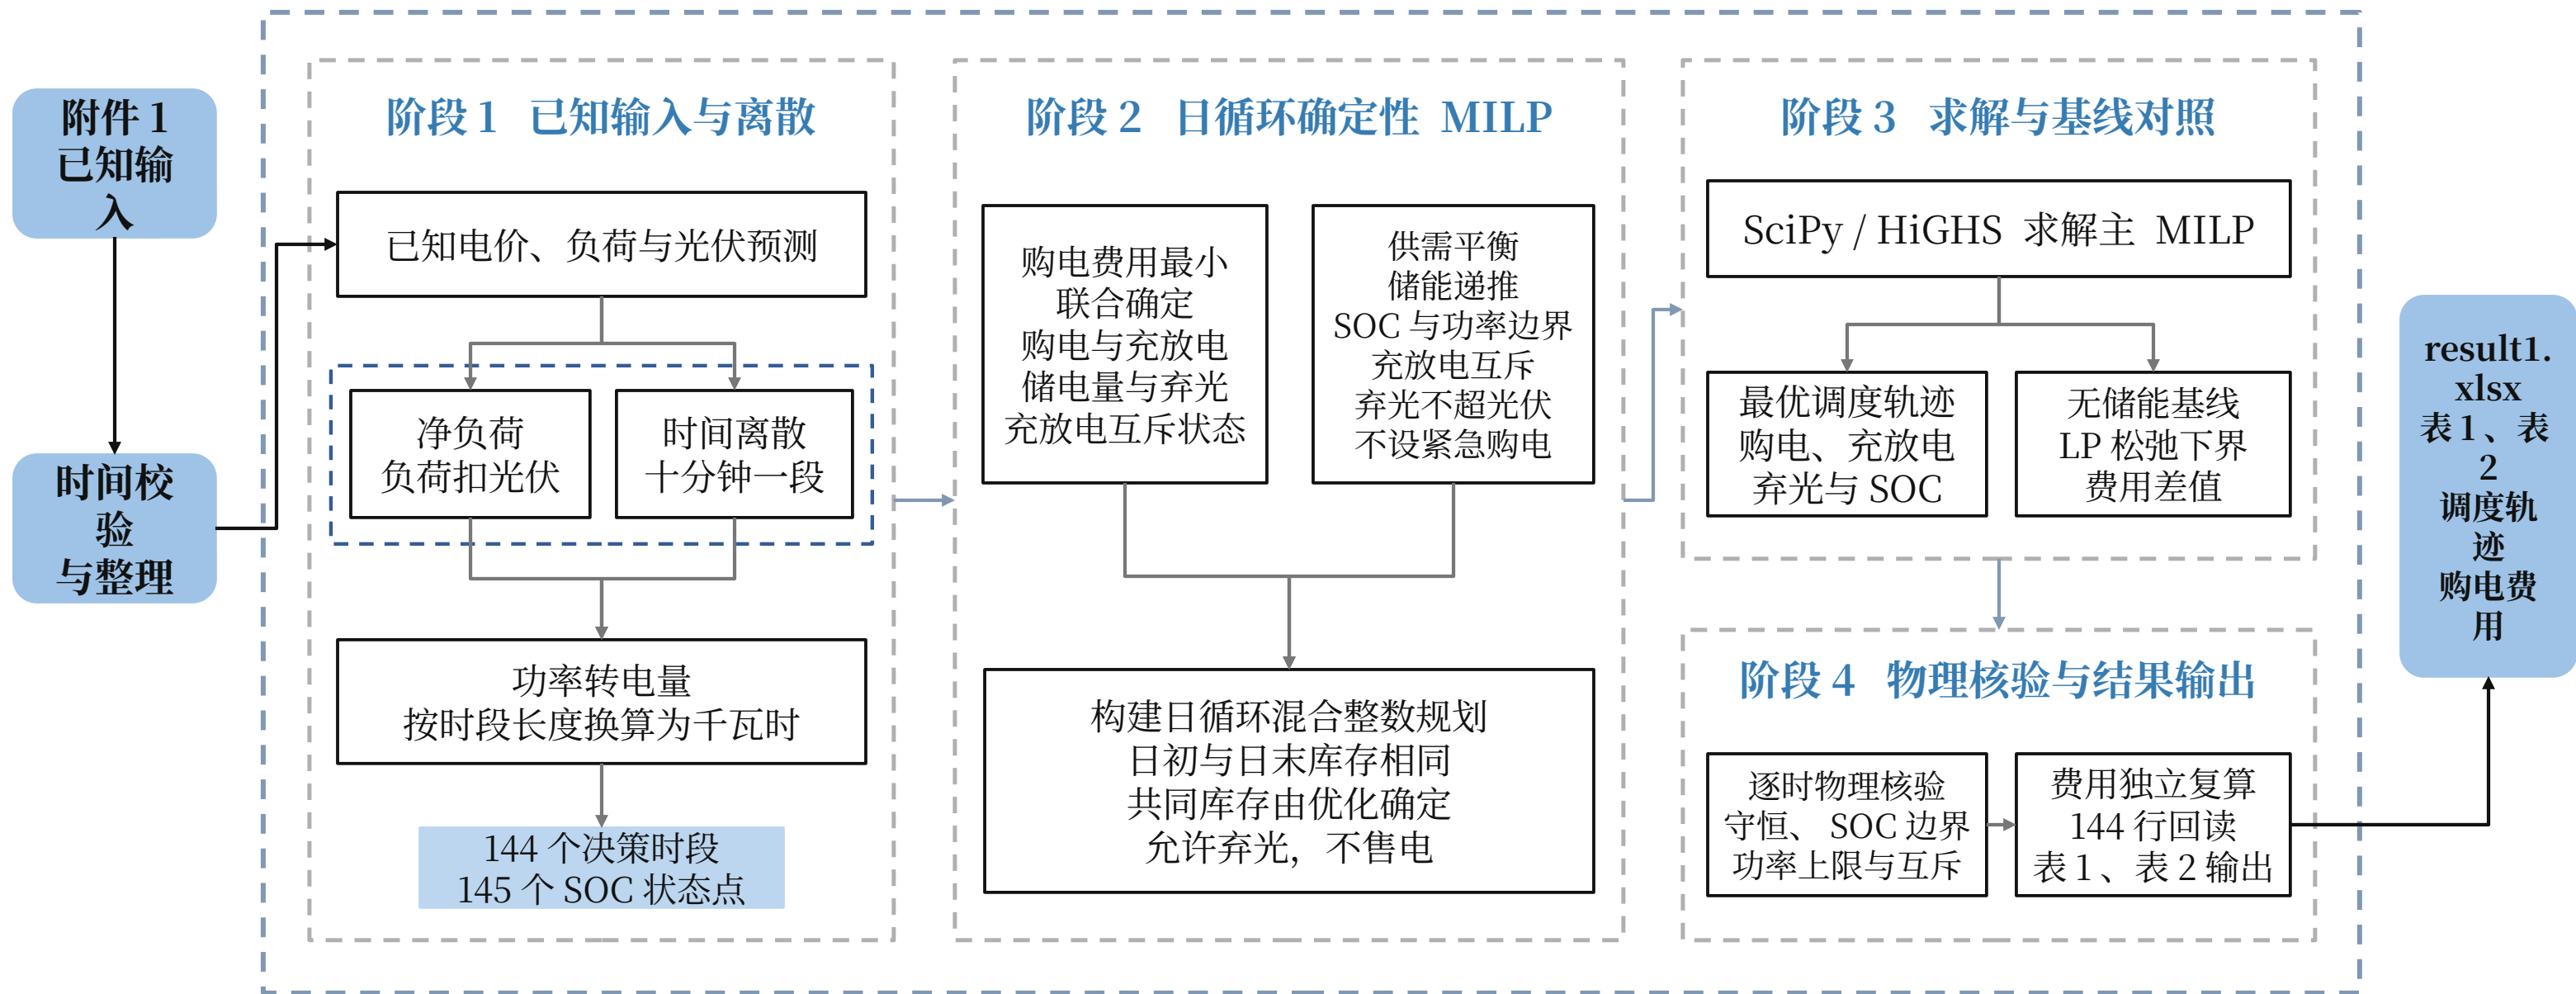

已知预测条件下优化日循环储能；初末库存相同且共同优化；不设紧急购电与售电