


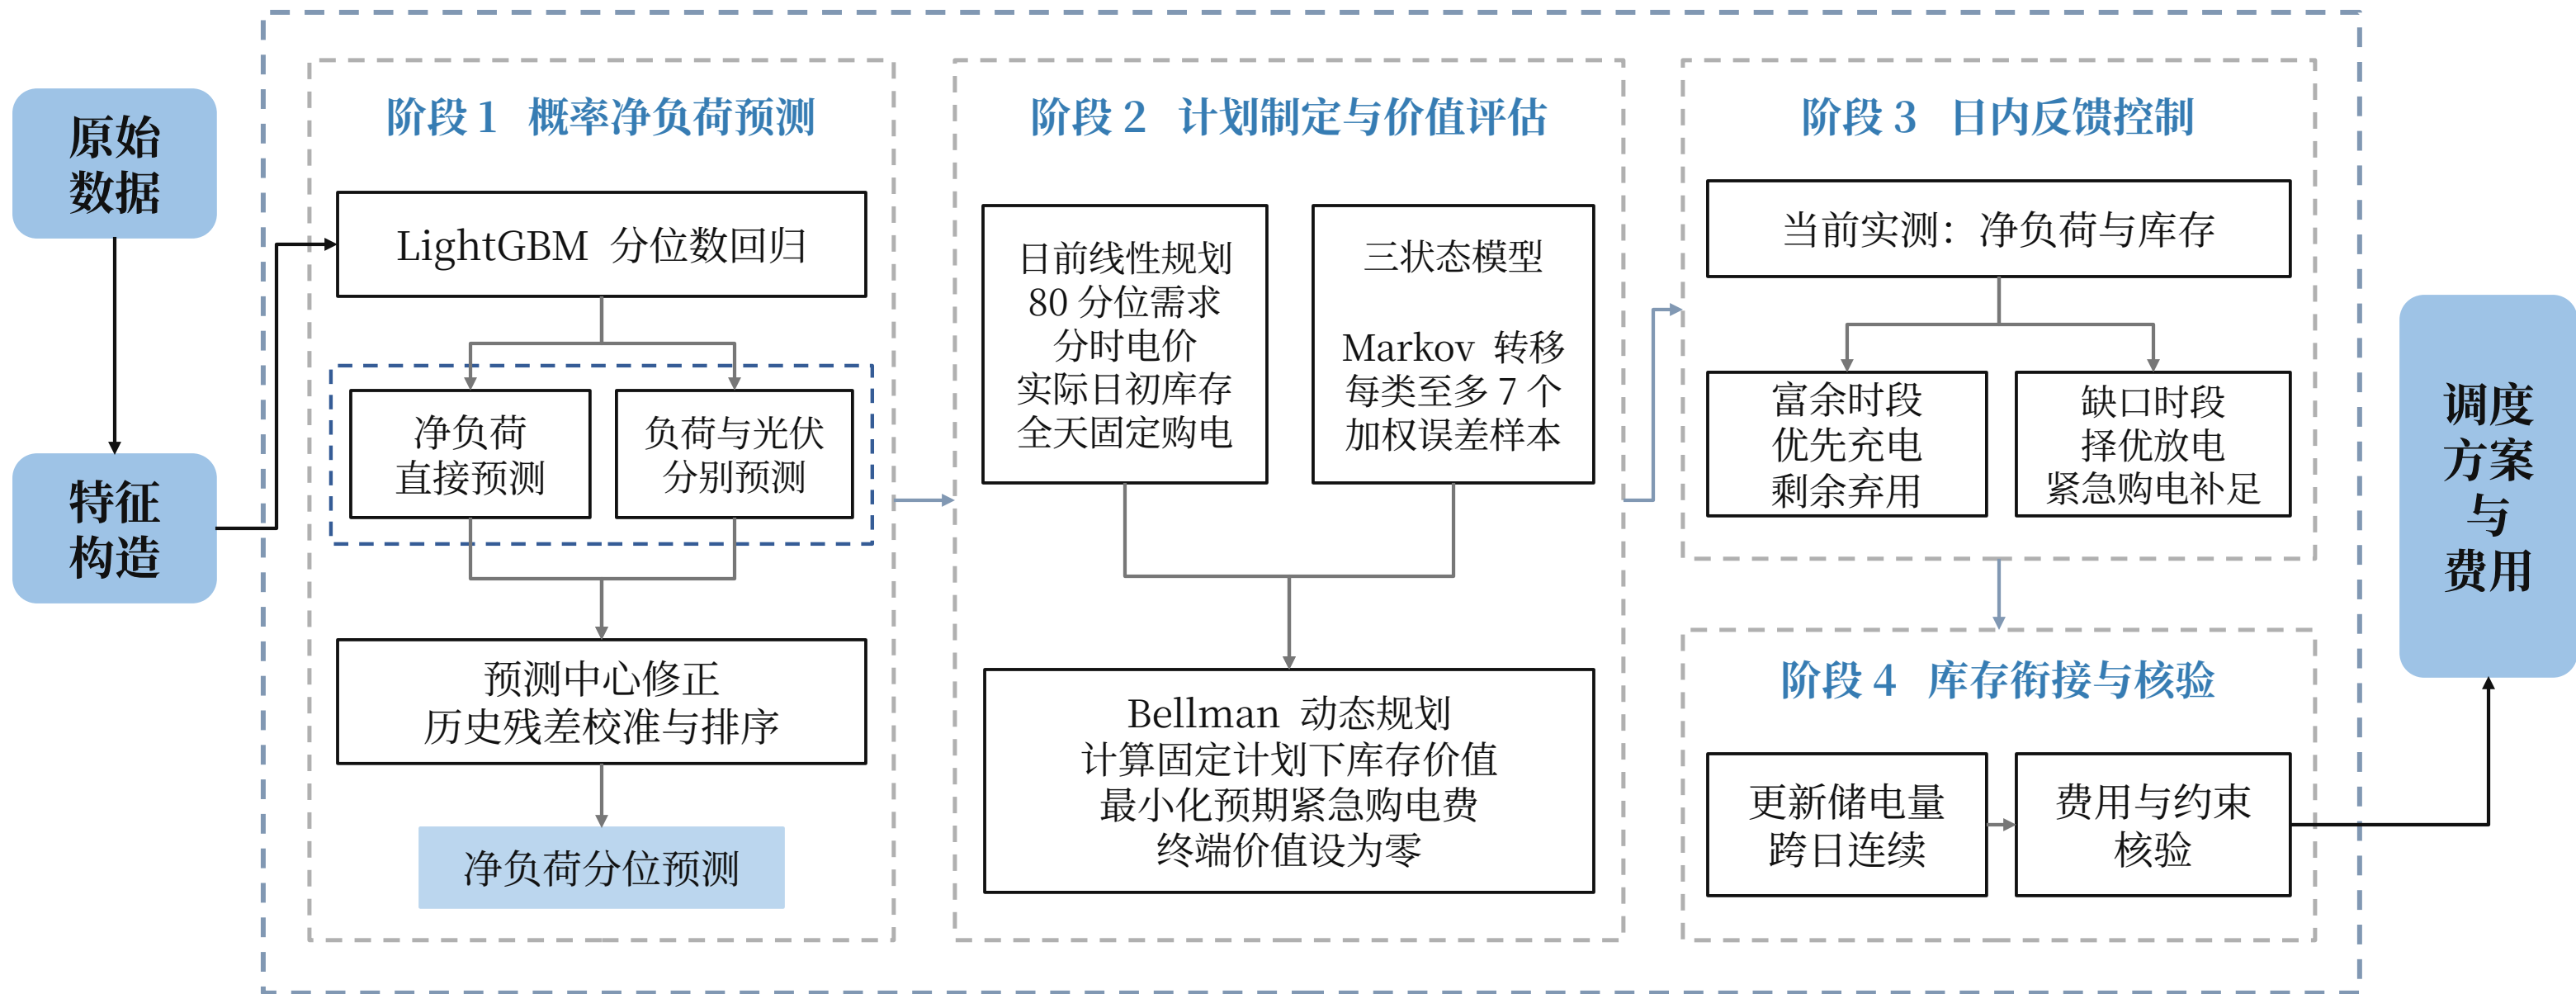

日内每 10 分钟执行反馈控制；日末库存作为次日日初库存，不重置、不强制每日首末相等