


・別売化粧パネル
標準化粧パネル

BYBCP50CF	フレッシュホワイト 6.5Y 9.5/0.5
BYBCP50CT	ブラウン 3.5YR 3.5/2.5

天井材組込グリル




KDGFP53B50	フレッシュホワイト 6.5Y 9.5/0.5
------------	------------------------

注) 標準化粧パネルには外装色の異なった2タイプがあります。
天井材組込グリルは標準化粧パネルの吸込グリル部を交換し
取付ける別売品です。

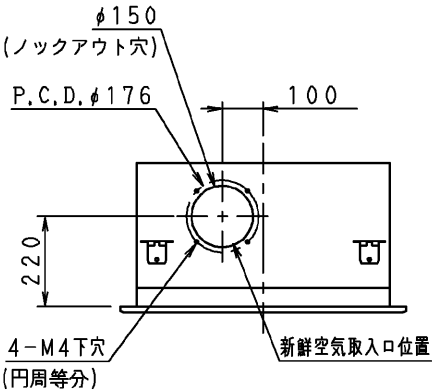

- 注) 1. 機械銘板の貼付位置
カセット本体用銘板：吸込グリル内側電気品箱ふた表面
化粧パネル用銘板：吸込グリル内側パネル補強板表面
2. 別売品キット組み込みの場合は、別売品キット取付外形図を参照ください。
- | | |
|------------------|--------|
| 自然蒸発式加湿器キット | 点検口…要 |
| 高性能フィルターユニット | 点検口…不要 |
| 超ロングライフフィルターユニット | 点検口…不要 |
| 脱臭フィルターユニット | 点検口…不要 |
| 分岐ダクトチャンバ | 点検口…不要 |

3. ワイヤレスリモコンキットをご使用の場合は、この部分が
受信部となります。詳しくはワイヤレスリモコン外形図をご覧ください。
4. 天井内の温湿度が 30℃、RH80%をこえると思われる場合は
高湿度対応キットの使用 または断熱材（厚さ10mm以上のグラスウール
または ポリエチレンフォーム等）の追加貼付けにより断熱を強化してください。
5. 室内ユニットの下にぬれて困るものは置かない。
湿度80%以上の場合やドレン出口が詰まっている、またエアフィルターが
汚れている場合には、露が落ちることがあります。

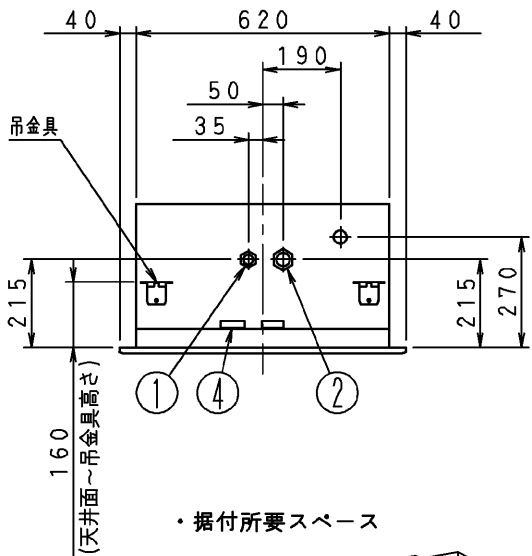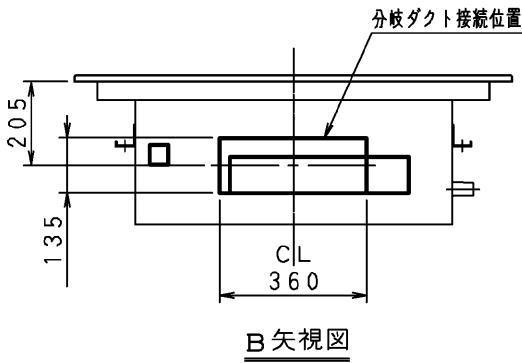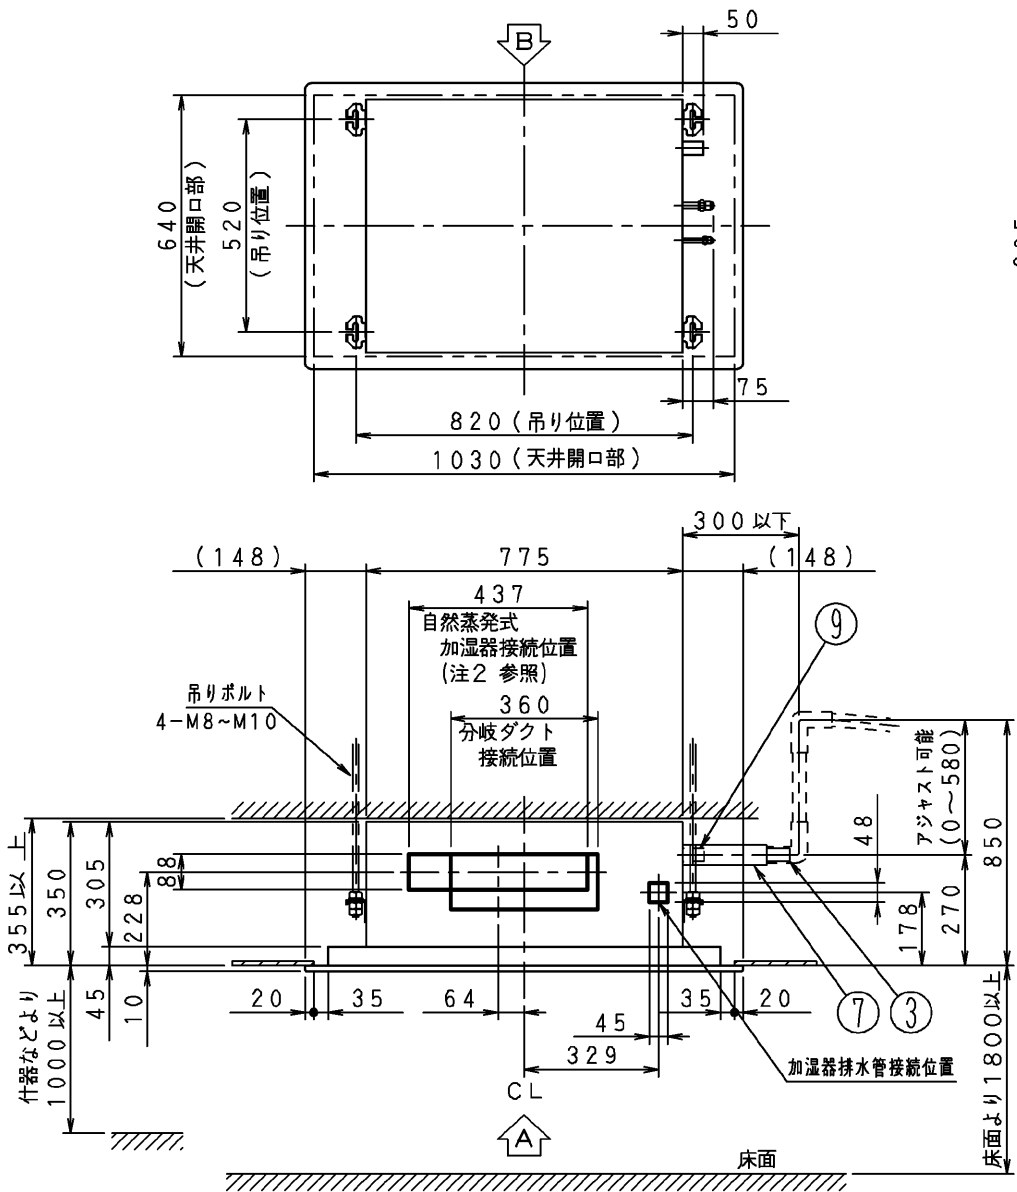

9	付属ドレンホース接続口	VP20 (外径φ26)
8	吸込グリル	
7	付属ドレンホース	
6	吸込口	
5	吹出口	
4	配線貫通穴	
3	現地ドレン配管接続口	VP25 (外径φ32)
2	ガス側配管接続口	φ12. 7フレア接続
1	液側配管接続口	φ6. 4フレア接続
部番	名 称	記 事

名	スカイエア 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロータイプ ビル用マルチ
称	(標準パネル) 外形図
元図番	DWG. NO. 3D114637
番	DWG. NO.

FHGP40, 45, 50, 56DG
FXYP22, 28, 36, 45MD

尺 度 SCALE	
発 行 日 DATE	
受注番号 ORDER NO.	
製 作 数 QUANT.	

ダイキン工業株式会社
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

