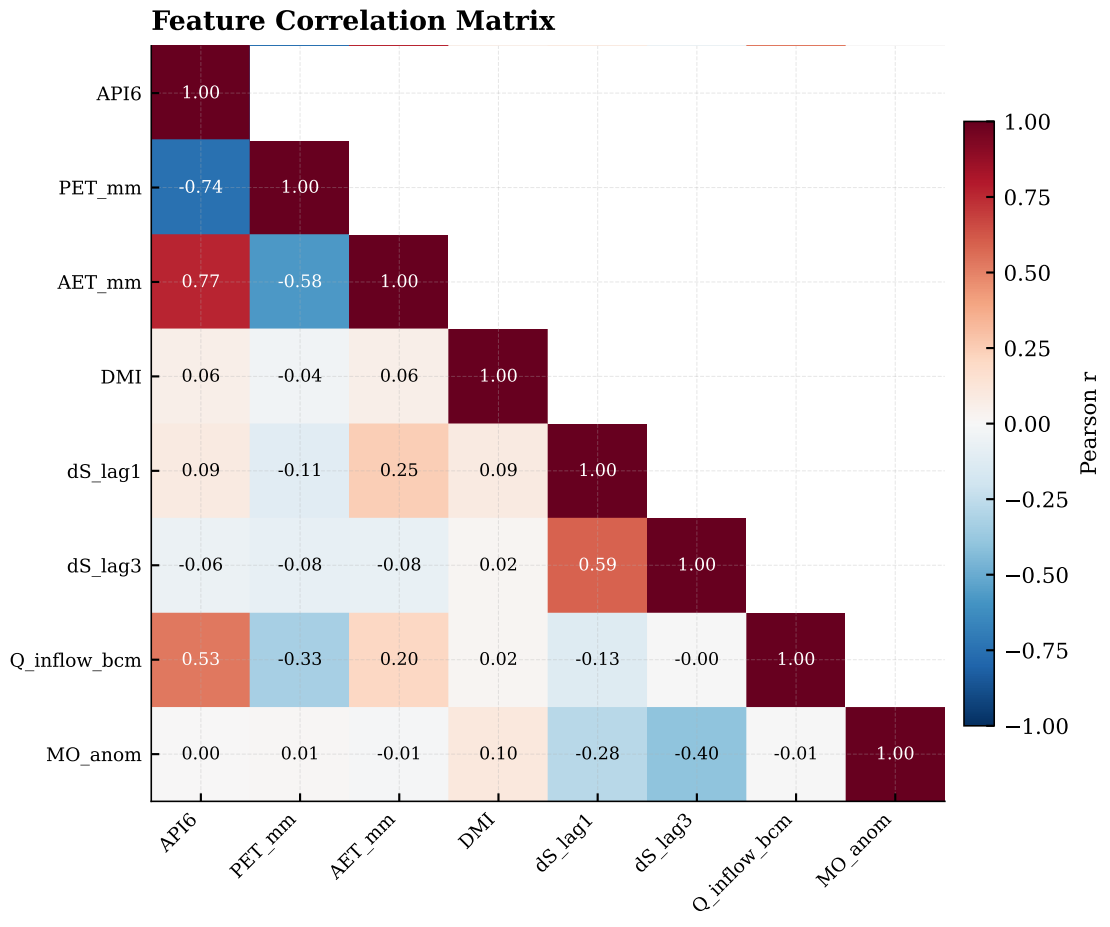
Feature Correlation Matrix
API6
PET_mm
AET_mm
DMI
dS_lag1
dS_lag3
Q_inflow_bcm
MO_anom
1.00
-0.74 1.00
0.77 -0.58 1.00
0.06 -0.04 0.06 1.00
0.09 -0.11 0.25 0.09 1.00
-0.06 -0.08 -0.08 0.02 0.59 1.00
0.53 -0.33 0.20 0.02 -0.13 -0.00 1.00
0.00 0.01 -0.01 0.10 -0.28 -0.40 -0.01 1.00
Pearson r
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00