Daily Plant Performance - Hourly

2025-01-07

Actual Total Power: 21081.2 kWhr

Predicted Total Power: 496.87 kWhr
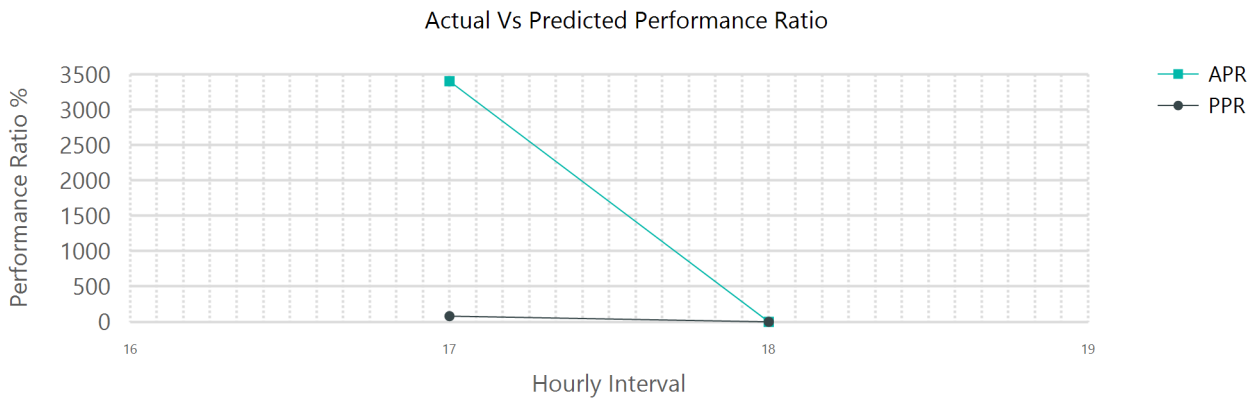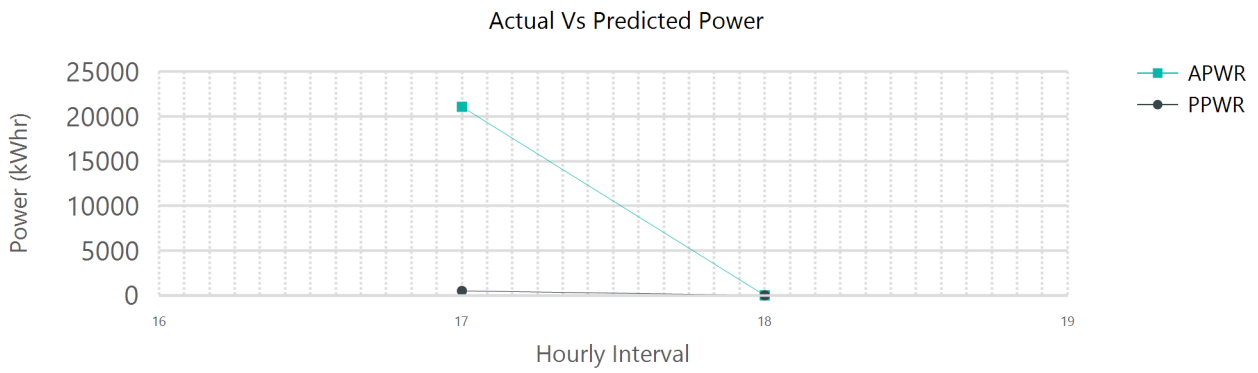
Time Stamp	Module Temperature	GPOA	Actual Performance Ratio	Predicted Performance Ratio	Performance Ratio Deviation	Actual Power	Predicted Power	Actual Vs Predicted Power Deviation
	Deg.C	W/m2	%	%	%	kWhr	kWhr	kWhr
2025-01-07 17:00	40.98	5.77	3401.89	80.18	(3321.70)	21081.20	496.87	(20584.33)
2025-01-07 18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maximum	40.98	5.77	3401.89	80.18	0.00	21081.20	496.87	0.00
Minimum	0.00	0.00	0.00	0.00	(3321.70)	0.00	0.00	(20584.33)
Average	20.49	2.88	1700.94	40.09	(1660.85)	10540.60	248.44	(10292.16)