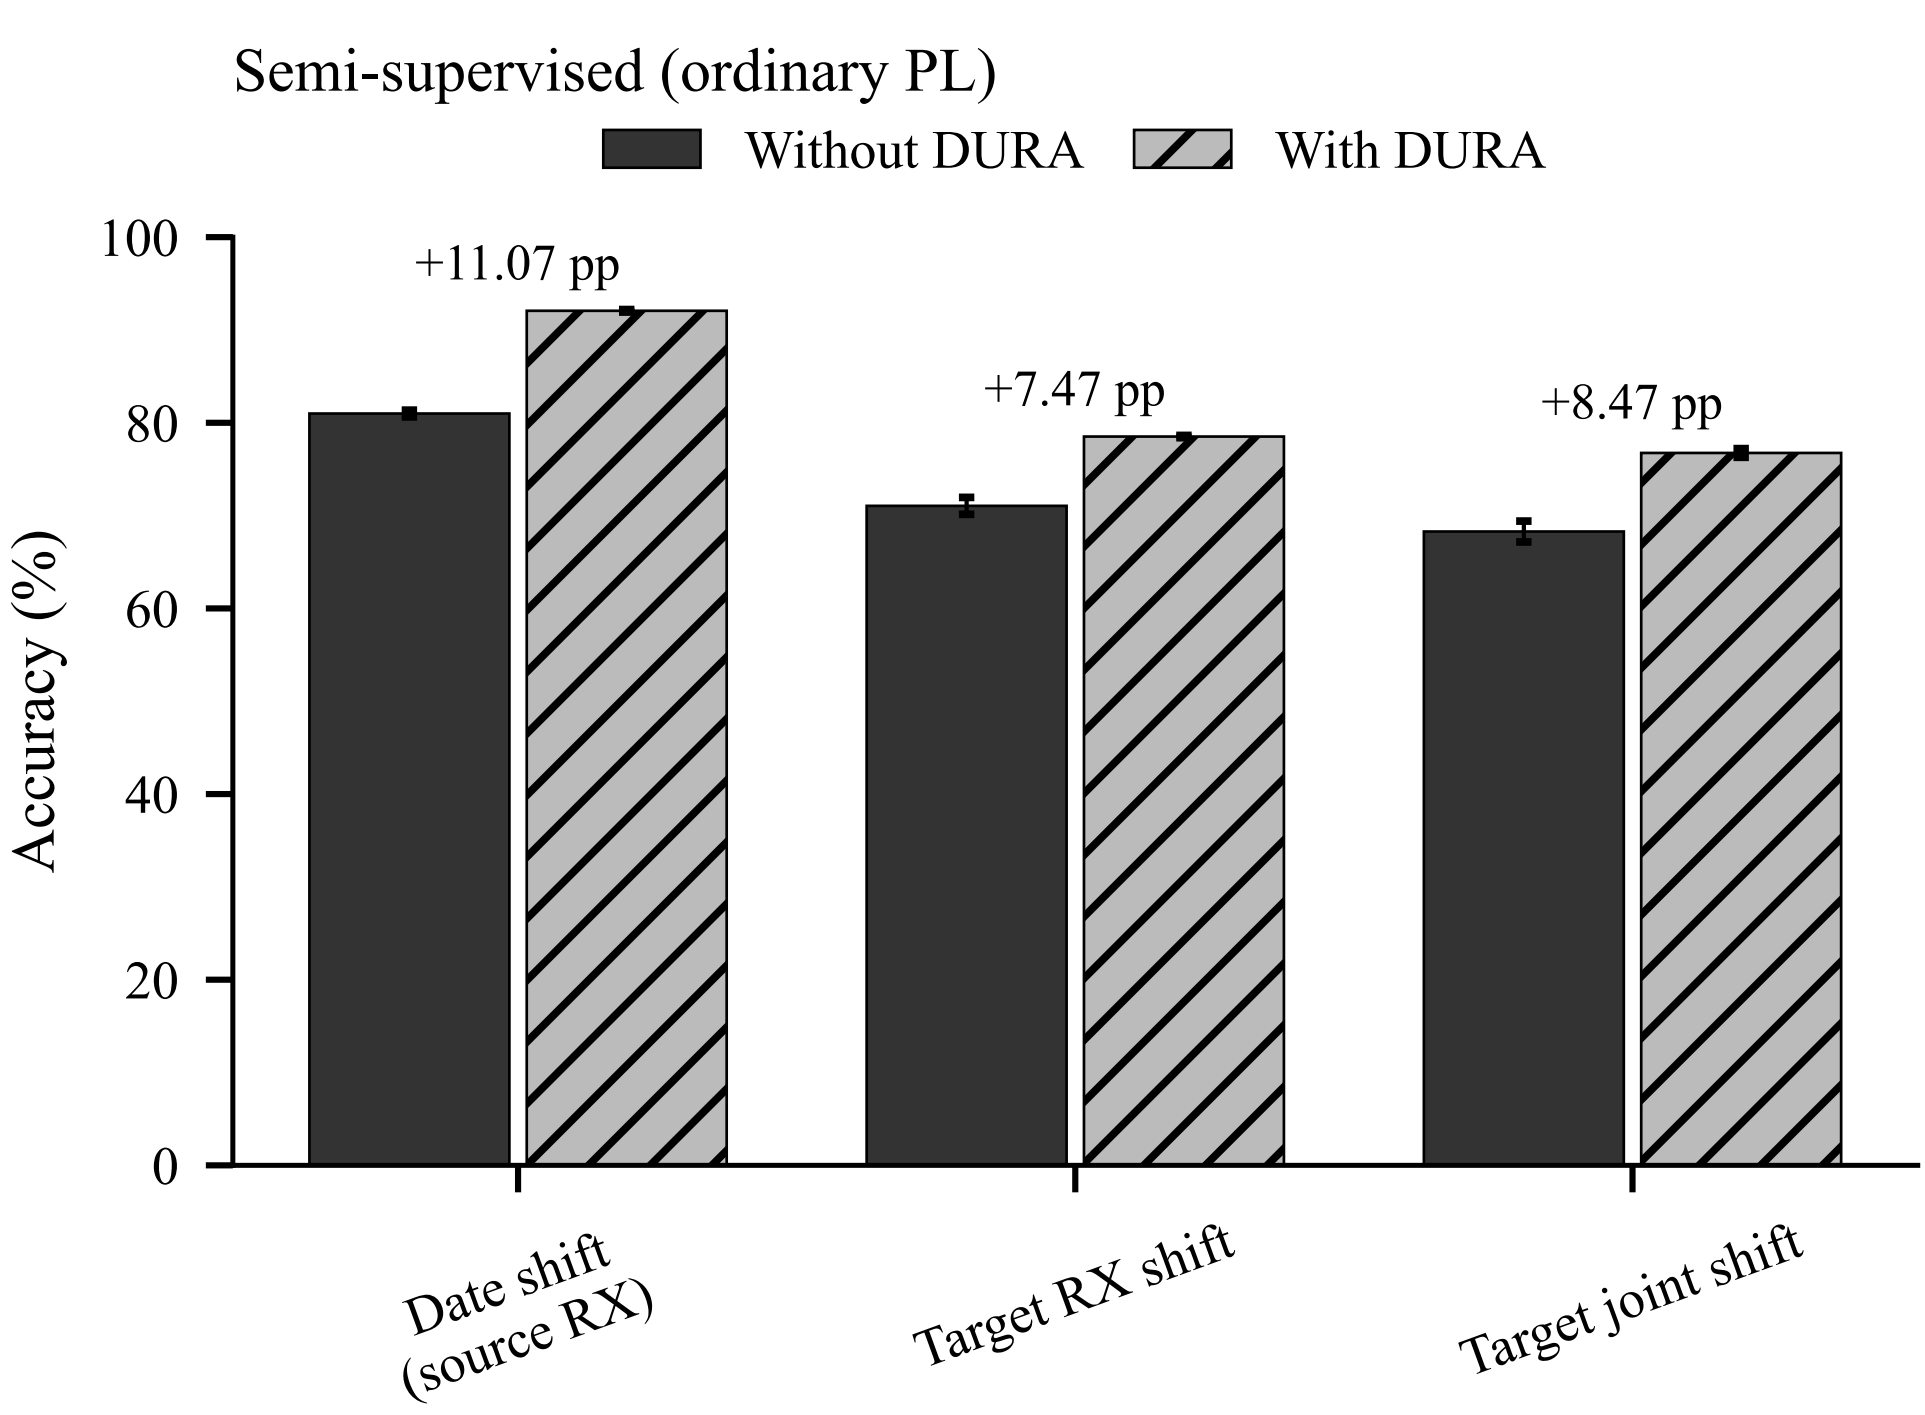
Semi-supervised (ordinary PL)
Without DURA
With DURA
Accuracy (%)
100
80
60
40
20
0
+11.07 pp
+7.47 pp
+8.47 pp
Date shift
(source RX)
Target RX shift
Target joint shift