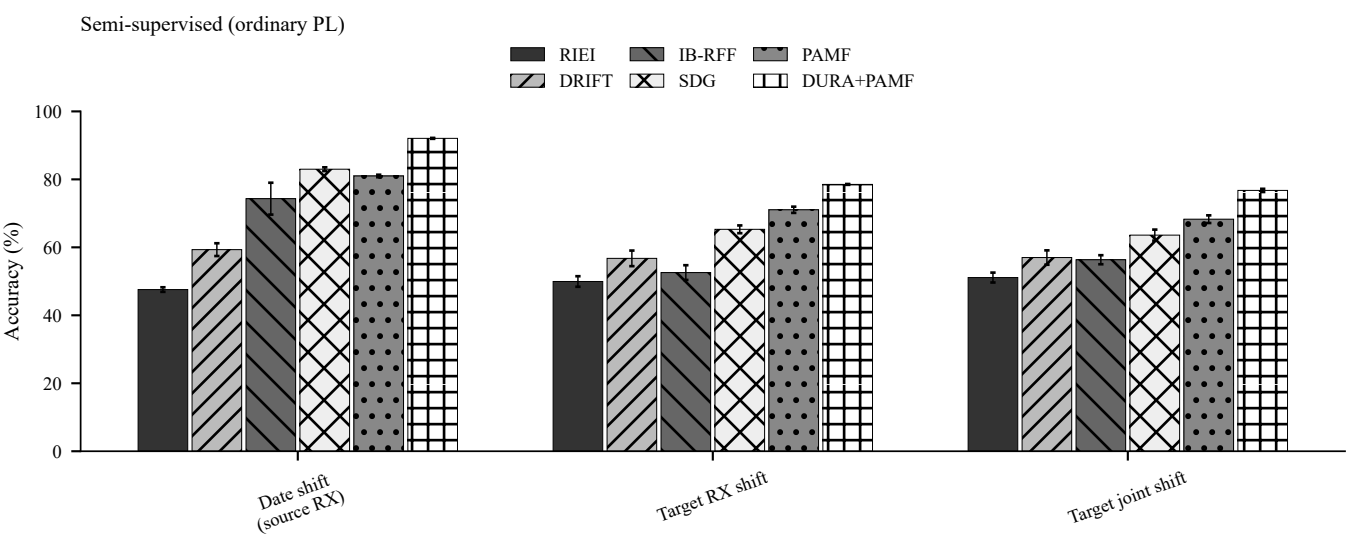
Semi-supervised (ordinary PL)
RIEI
IB-RFF
PAMF
DRIFT
SDG
DURA+PAMF
Accuracy (%)
100
80
60
40
20
0
Date shift
(source RX)
Target RX shift
Target joint shift