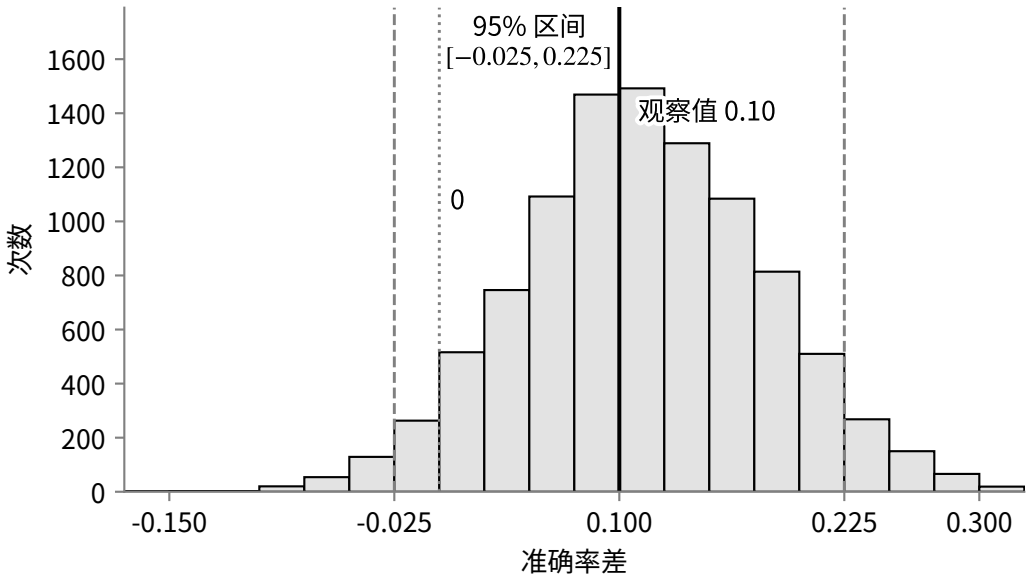
95% 区间
[−0.025, 0.225]
观察值 0.10
0
次数
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-0.150
-0.025
0.100
0.225
0.300
准确率差