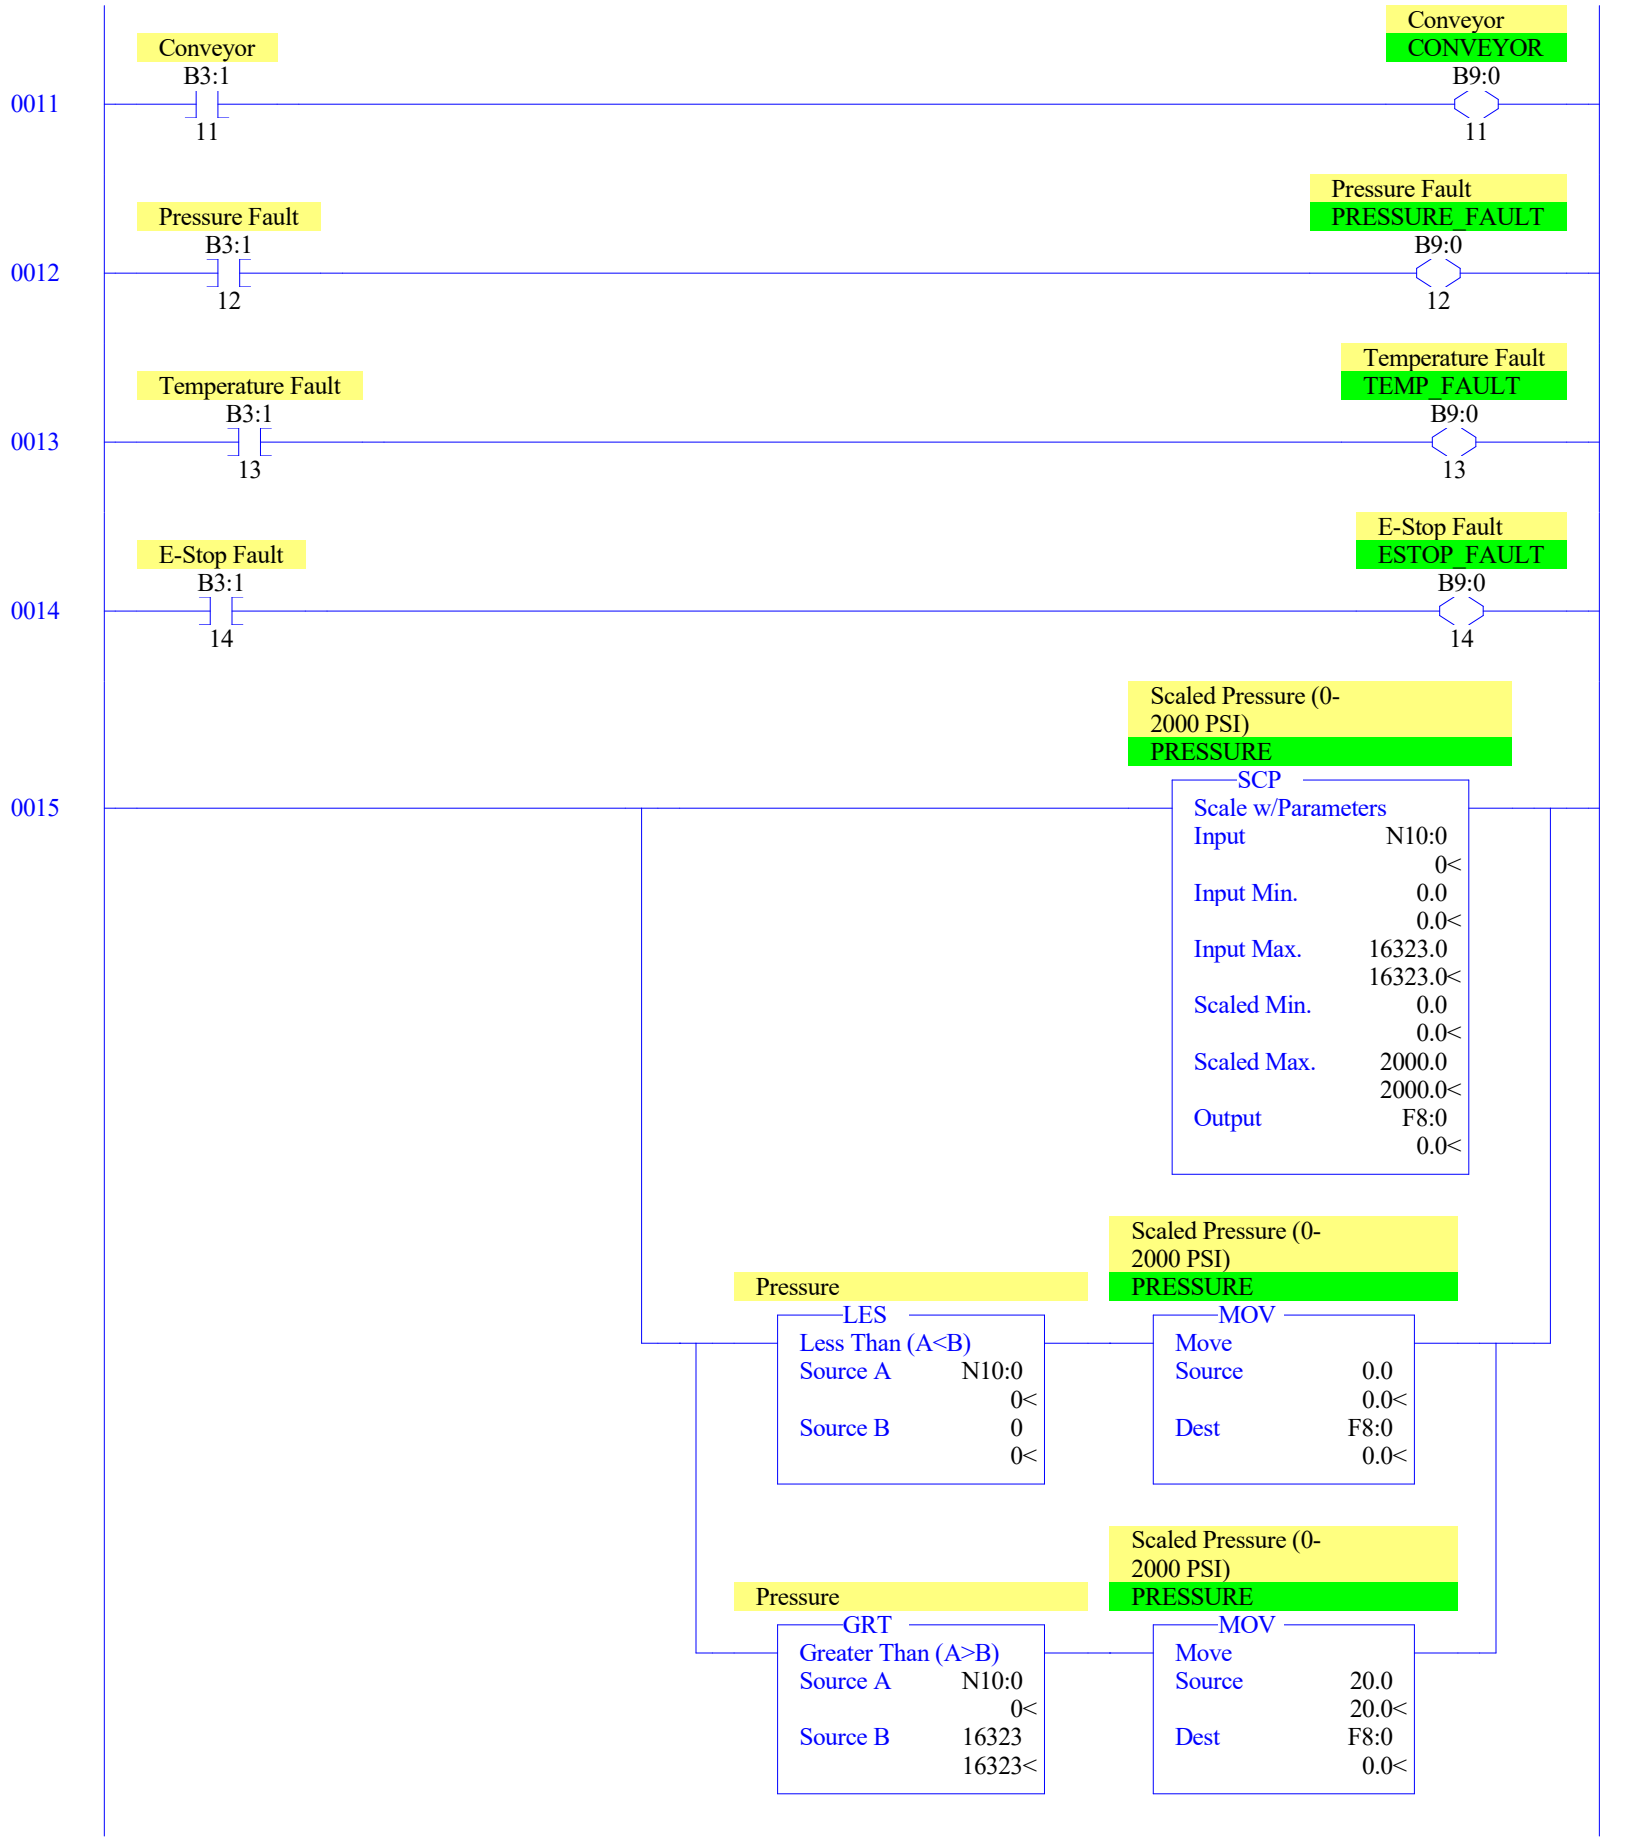
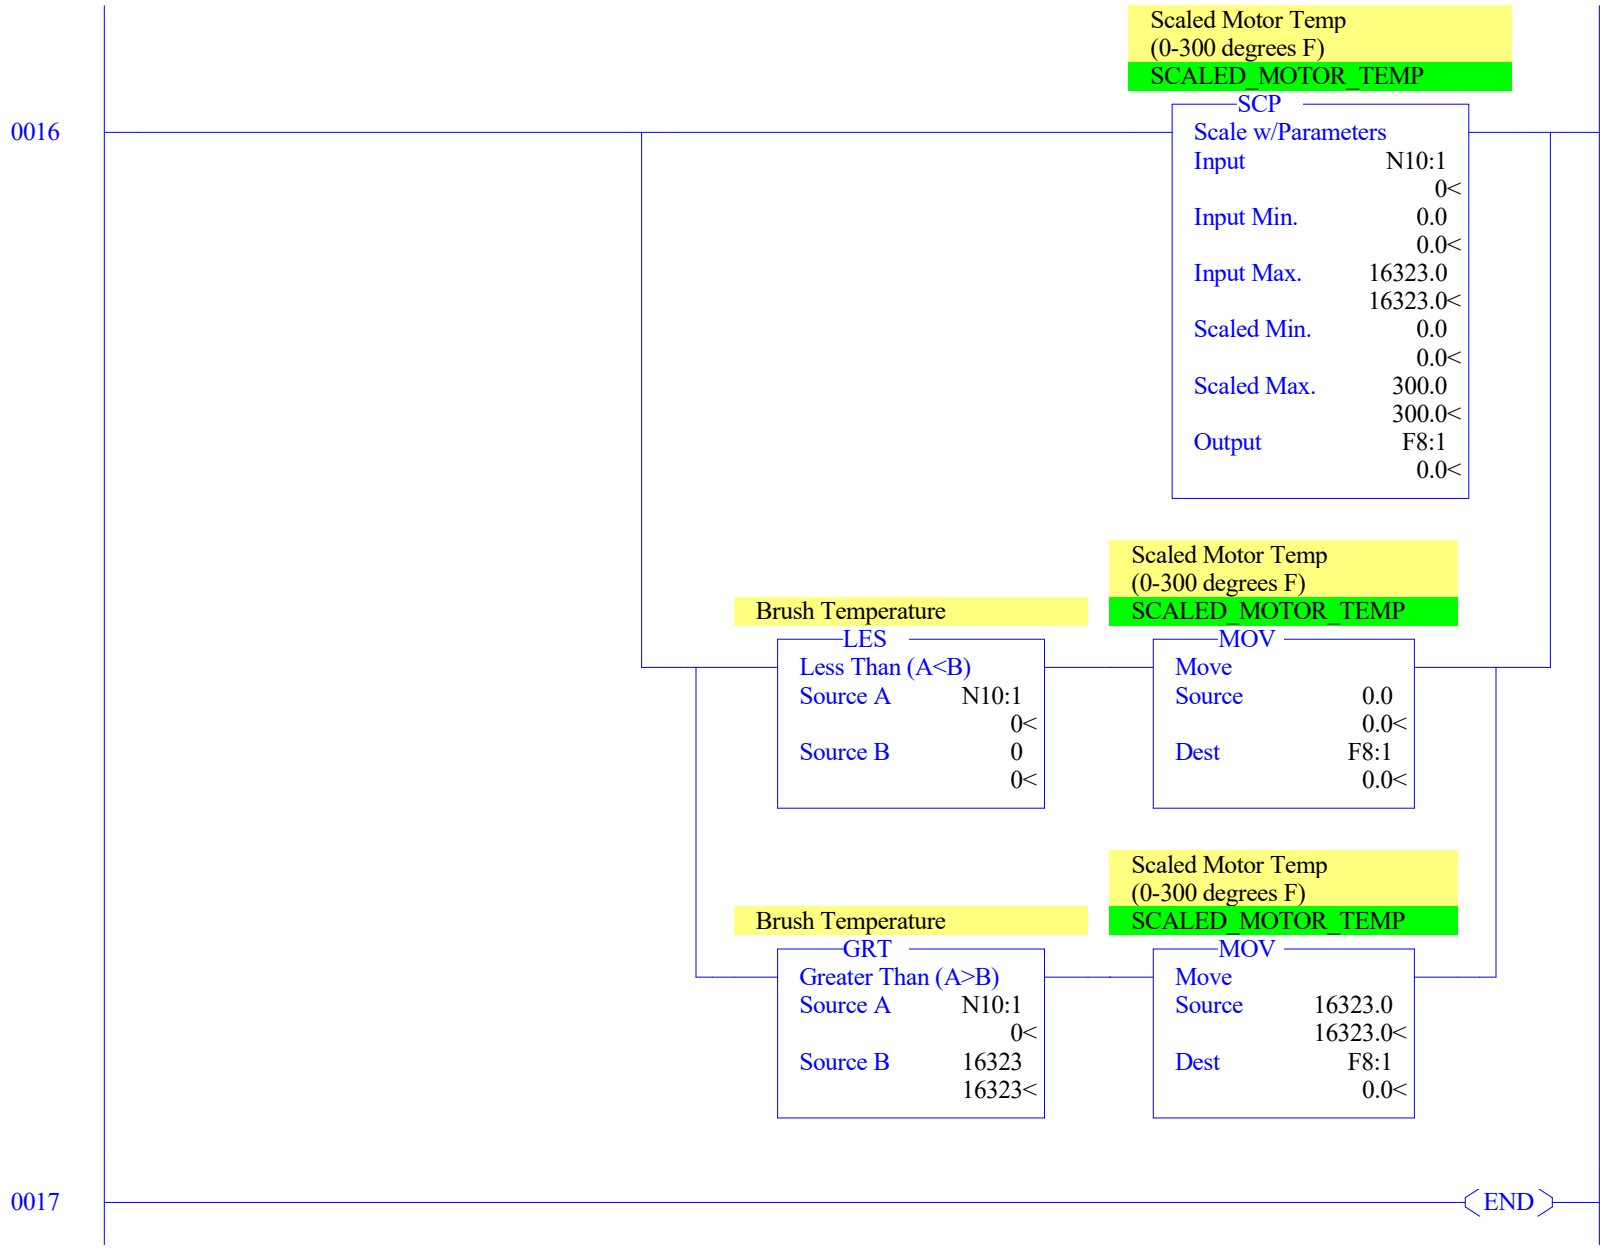

0000
Start Button
B3:1
0
PB Start
PB_START
B9:0
0
0001
Stop Button
B3:1
1
PB Stop
PB_STOP
B9:0
1
0002
E-Stop
B3:1
2
E-Stop
E_STOP
B9:0
2
0003
Front Gate Sensor
B3:1
3
Gate Front
GATE_FRONT
B9:0
3
0004
Rear PhotoEye
B3:1
4
PE Rear
PE_REAR
B9:0
4
0005
Water Pressure Fault Reset
WTR_PRSSR_FAULT_RST
B3:1
5
PSW Water Pressure
PWS_WATER_PRESSURE
B9:0
5
0006
Motor Temp Fault Reset
MOTR_TEMP_FAULT_RST
B3:1
6
Overtemp
OVERTEMP
B9:0
6
0007
Emergency Reset Button
E_RST_BUTTON
B3:1
7
Emergency Reset
EMERGENCY_RESET
B9:0
7
0008
Water Pump
B3:1
8
Water Pump
WATER_PUMP
B9:0
8
0009
Soap Dispensor
B3:1
9
Soap Dispensor
SOAP_DISPENSOR
B9:0
9
0010
Dryer
B3:1
10
Dryer
DRYER
B9:0
10


0011
Conveyor
B3:1
11
Conveyor
CONVEYOR
B9:0
11
0012
Pressure Fault
B3:1
12
Pressure Fault
PRESSURE_FAULT
B9:0
12
0013
Temperature Fault
B3:1
13
Temperature Fault
TEMP_FAULT
B9:0
13
0014
E-Stop Fault
B3:1
14
E-Stop Fault
ESTOP_FAULT
B9:0
14
0015
Scaled Pressure (0-2000 PSI)
PRESSURE
SCP
Scale w/Parameters
Input N10:0 0<
Input Min. 0.0 0.0<
Input Max. 16323.0 16323.0<
Scaled Min. 0.0 0.0<
Scaled Max. 2000.0 2000.0<
Output F8:0 0.0<
Pressure
LES
Less Than (A<B)
Source A N10:0 0<
Source B 0 0<
Scaled Pressure (0-2000 PSI)
PRESSURE
MOV
Move
Source 0.0 0.0<
Dest F8:0 0.0<
Pressure
GRT
Greater Than (A>B)
Source A N10:0 0<
Source B 16323 16323<
Scaled Pressure (0-2000 PSI)
PRESSURE
MOV
Move
Source 20.0 20.0<
Dest F8:0 0.0<


Scaled Motor Temp
(0-300 degrees F)
SCALED_MOTOR_TEMP
0016
SCP
Scale w/Parameters
Input N10:1
0<
Input Min. 0.0
0.0<
Input Max. 16323.0
16323.0<
Scaled Min. 0.0
0.0<
Scaled Max. 300.0
300.0<
Output F8:1
0.0<
Scaled Motor Temp
(0-300 degrees F)
SCALED_MOTOR_TEMP
Brush Temperature
LES
Less Than (A<B)
Source A N10:1
0<
Source B 0
0<
MOV
Move
Source 0.0
0.0<
Dest F8:1
0.0<
Scaled Motor Temp
(0-300 degrees F)
SCALED_MOTOR_TEMP
Brush Temperature
GRT
Greater Than (A>B)
Source A N10:1
0<
Source B 16323
16323<
MOV
Move
Source 16323.0
16323.0<
Dest F8:1
0.0<
0017
END