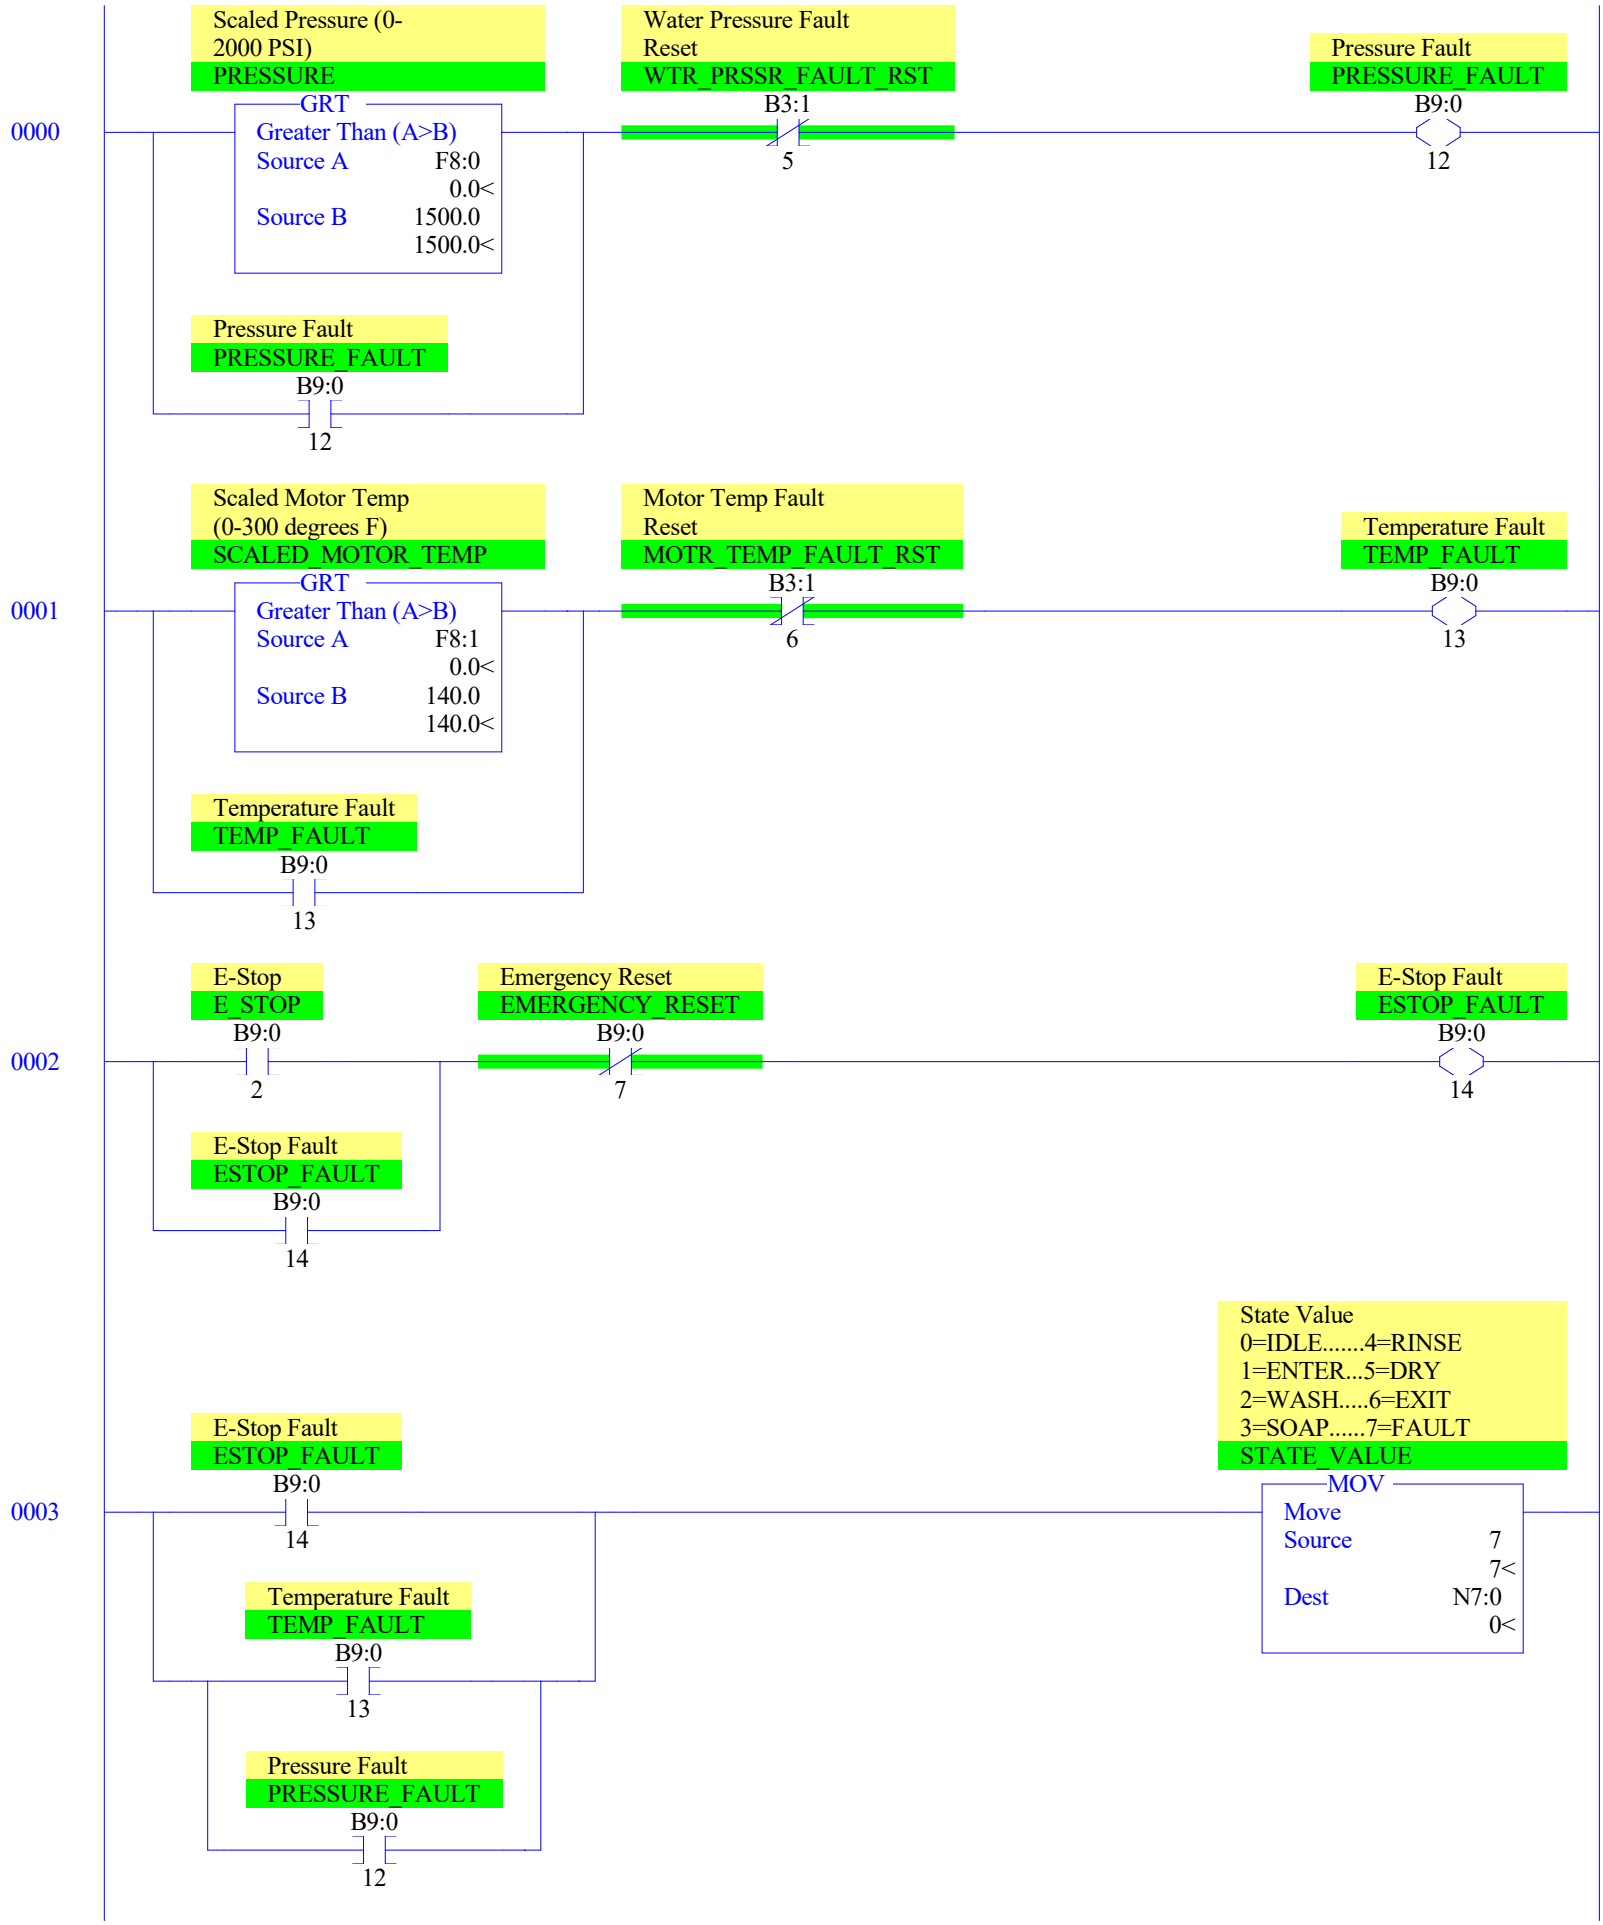


Scaled Pressure (0-2000 PSI)
PRESSURE
GRT
Greater Than (A>B)
Source A F8:0 0.0<
Source B 1500.0 1500.0<
Water Pressure Fault Reset
WTR_PRSSR_FAULT_RST
B3:1
5
Pressure Fault
PRESSURE_FAULT
B9:0
12
0000
Pressure Fault
PRESSURE_FAULT
B9:0
12
Scaled Motor Temp (0-300 degrees F)
SCALED_MOTOR_TEMP
GRT
Greater Than (A>B)
Source A F8:1 0.0<
Source B 140.0 140.0<
Motor Temp Fault Reset
MOTR_TEMP_FAULT_RST
B3:1
6
Temperature Fault
TEMP_FAULT
B9:0
13
0001
Temperature Fault
TEMP_FAULT
B9:0
13
E-Stop
E_STOP
B9:0
2
Emergency Reset
EMERGENCY_RESET
B9:0
7
E-Stop Fault
ESTOP_FAULT
B9:0
14
0002
E-Stop Fault
ESTOP_FAULT
B9:0
14
State Value
0=IDLE.....4=RINSE
1=ENTER...5=DRY
2=WASH.....6=EXIT
3=SOAP.....7=FAULT
STATE_VALUE
MOV
Move
Source 7 7<
Dest N7:0 0<
E-Stop Fault
ESTOP_FAULT
B9:0
14
0003
Temperature Fault
TEMP_FAULT
B9:0
13
Pressure Fault
PRESSURE_FAULT
B9:0
12


0004
END