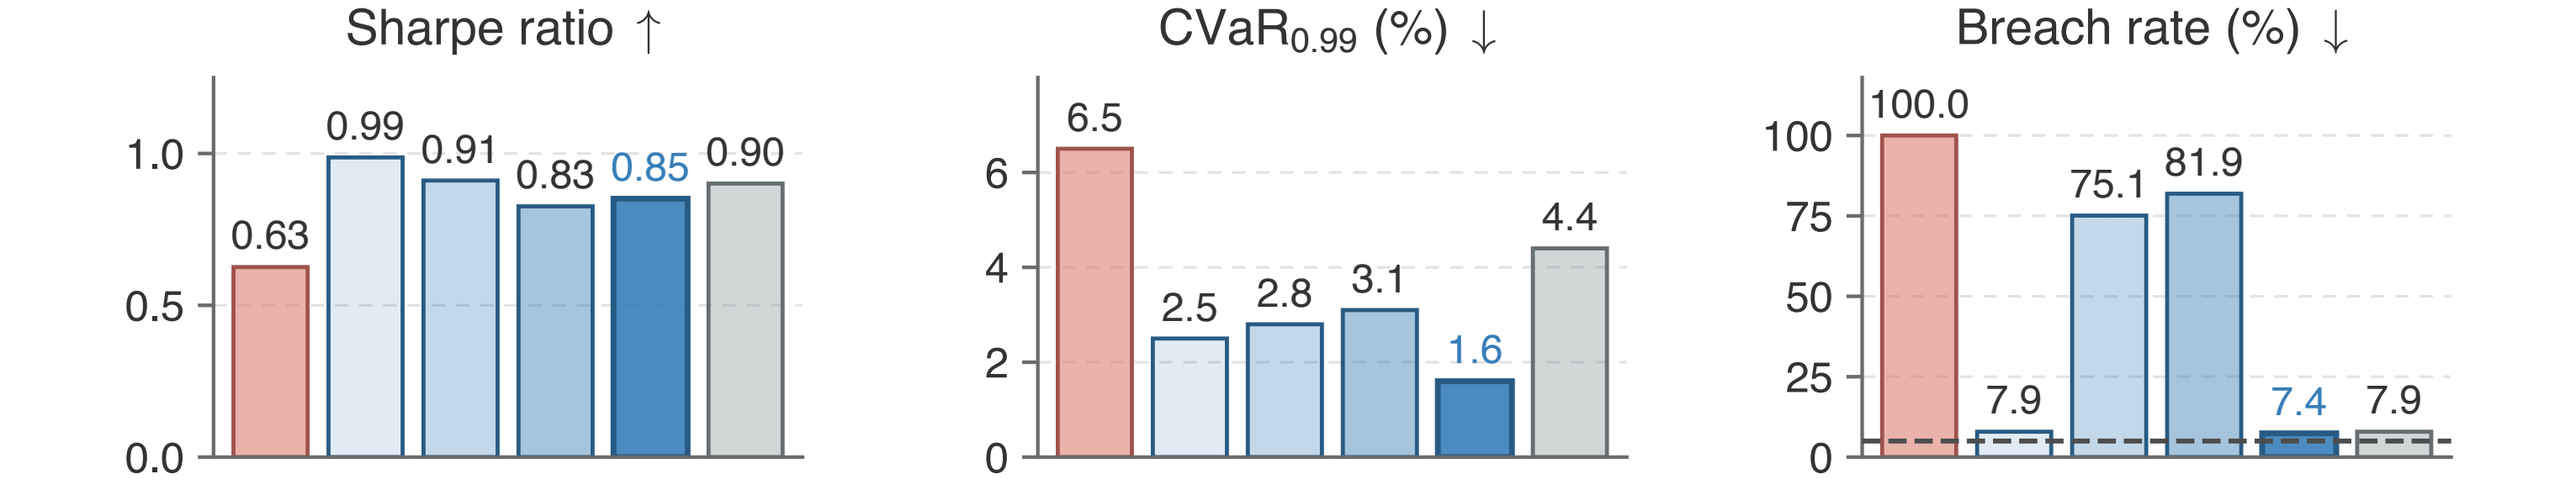
Sharpe ratio ↑
1.0
0.5
0.0
0.63
0.99
0.91
0.83
0.85
0.90
CVaR0.99 (%) ↓
6
4
2
0
6.5
2.5
2.8
3.1
1.6
4.4
Breach rate (%) ↓
100
75
50
25
0
100.0
7.9
75.1
81.9
7.4
7.9
No constraint
Penalty, ηλ = 0.001
Penalty, ηλ = 5
Penalty, λ raised in testing
Penalty, ηλ = 5, with filter (ours)
Minimum variance
5% tolerated breach rate