


GRÁFICO REFERENCIAL DE OPERAÇÃO

Cotas – Crista da Barragem em CCR = 155,70 m e Coroamento (Crista mureta sobre CCR)= 156,70 m

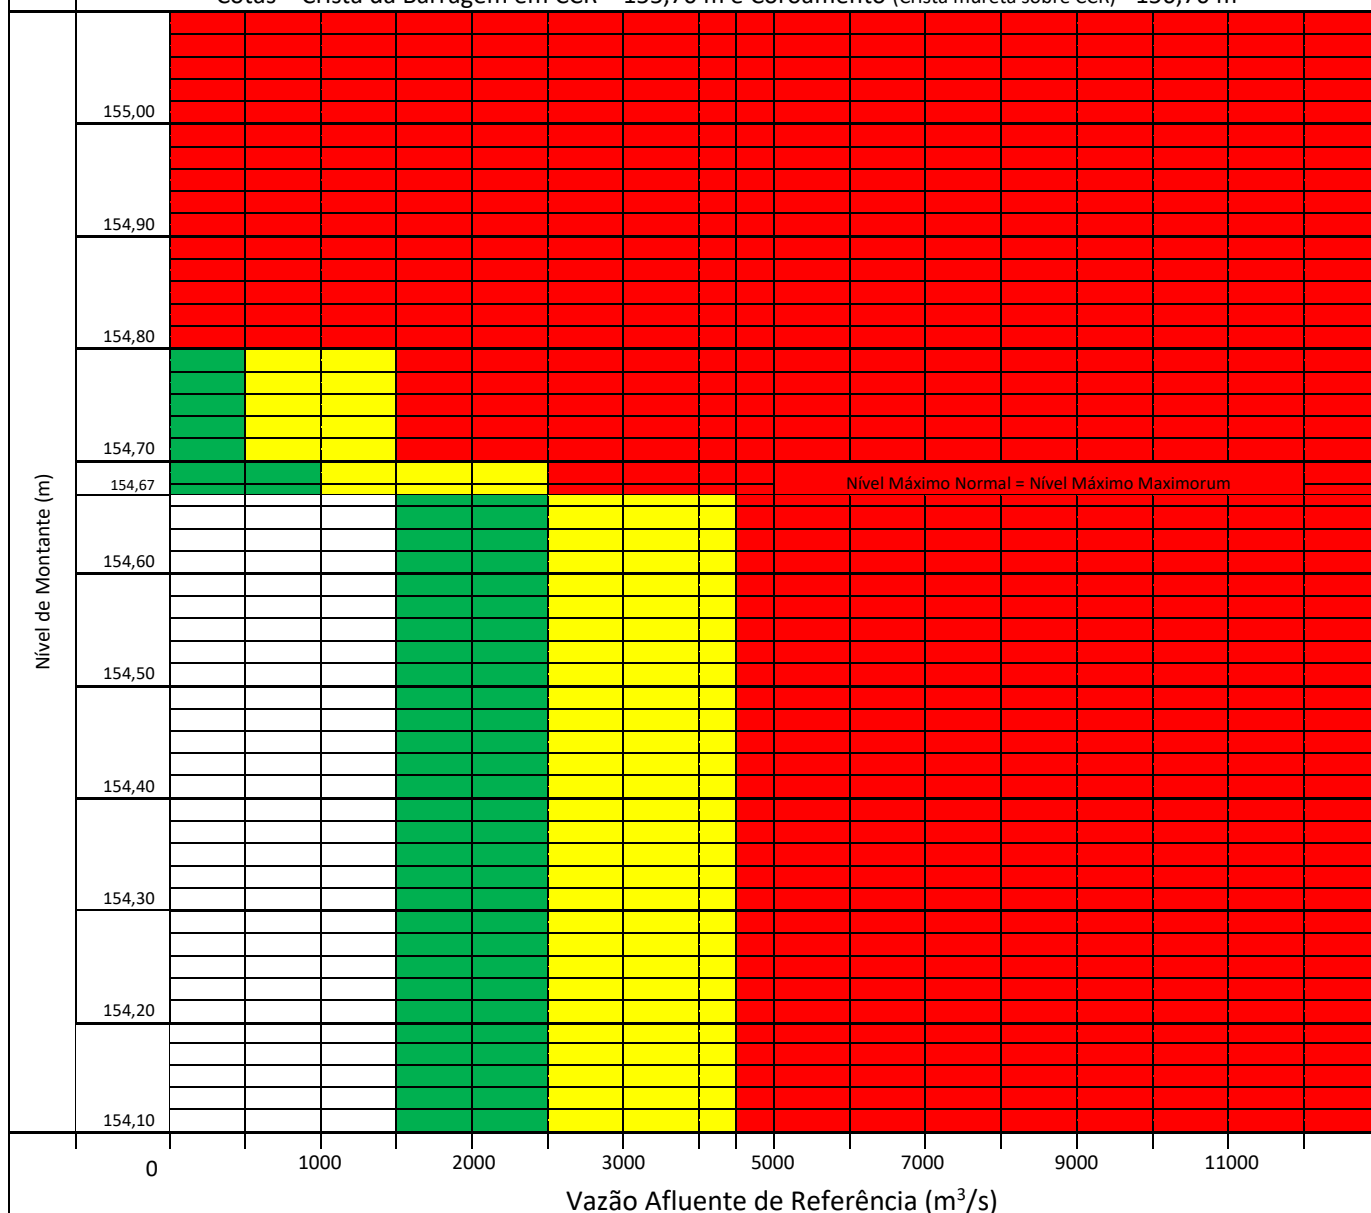

COR	SITUAÇÃO	Procedimentos Operativos
	Emergência	Vazão Defluente = Vazão Afluente de referência + 0 à 20% da Vazão Afl_ Ref
	Alerta	Vazão Defluente = Vazão Afluente de referência + 0 à 10% da Vazão Afl_ Ref
	Atenção	Vazão Defluente = Vazão Afluente de referência + 0 à 5% da Vazão Afl_ Ref
	Normal	Seguir Programação Diária de Operação – PDO.

Observações:

1. Em situação de Atenção, manter a vazão defluente = Vazão Afluente de Referência + 0 à 5% desta vazão, levando em consideração o Nível altimétrico de Montante.
2. Em situação de Alerta, manter a vazão defluente = Vazão Afluente de Referência + 0 à 10% desta vazão, levando em consideração o Nível altimétrico de Montante.
3. Em situação de Emergência, manter a vazão defluente = Vazão Afluente de Referência + 0 à 20% desta vazão, levando em consideração o Nível altimétrico de Montante.
4. Considere outras informações relevantes existentes.