Q-PALL PLASTIC PALLETS

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Pallet in plastica 1200 x 800 x 149 piano aperto 9 piedi light

LIGHT | Piano aperto | 9 piedi | Incastrabile

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



2.500 kg	1.000 kg	—
Portata statica	Portata dinamica	Portata su scaffale
su pavimento piano	con carrello elevatore o transpallet	Non per scaffalature

DIMENSIONI E PESO

Codice articolo	2.QP1208LB9FR
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	800 mm
Altezza	149 mm
Peso	5,4 kg

STRUTTURA E MATERIALE

Piano superiore	Piano aperto
Base	9 piedi
Classe di portata	Light
Incastrabile	Sì
Materiale	Mix HDPE / PP / LDPE
Colore	Nero (standard), altri colori su richiesta
ISPM 15	Esente (nessun trattamento necessario)

CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

Sito produttivo	Lleida (ES)
Ordine a pile	45 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1.200 x 800 x 2.360 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Dichiarazione di conformità disponibile

1200 x 800 mm · EUROPALLET


Pallet in plastica 1200 x 800 x 149 piano aperto 9 piedi light

VERSIONI SIMILI E SITI PRODUTTIVI

CODICE ARTICOLO	SITO PRODUTTIVO	DIMENSIONI (MM)	PESO	STATICA	DINAMICA	SU SCAFFALE
2.QP1208LB9FR Questa scheda	Lleida (ES)	1200 x 800 x 149	5,4 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
3.QP1208LB9FR	Balk (NL)	1200 x 800 x 150	5,4 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
1.QP1208LB9FR	Ribe (DK)	1200 x 800 x 150	5,1 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
QP1208LB9FR	Su richiesta	1200 x 800 x 150	5,1 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Cliccate su un codice articolo per la pagina e la scheda tecnica di quella versione. Consegniamo dallo stabilimento più vicino a voi. Sono possibili piccole differenze di altezza, peso e portata tra le versioni.

DISEGNO TECNICO

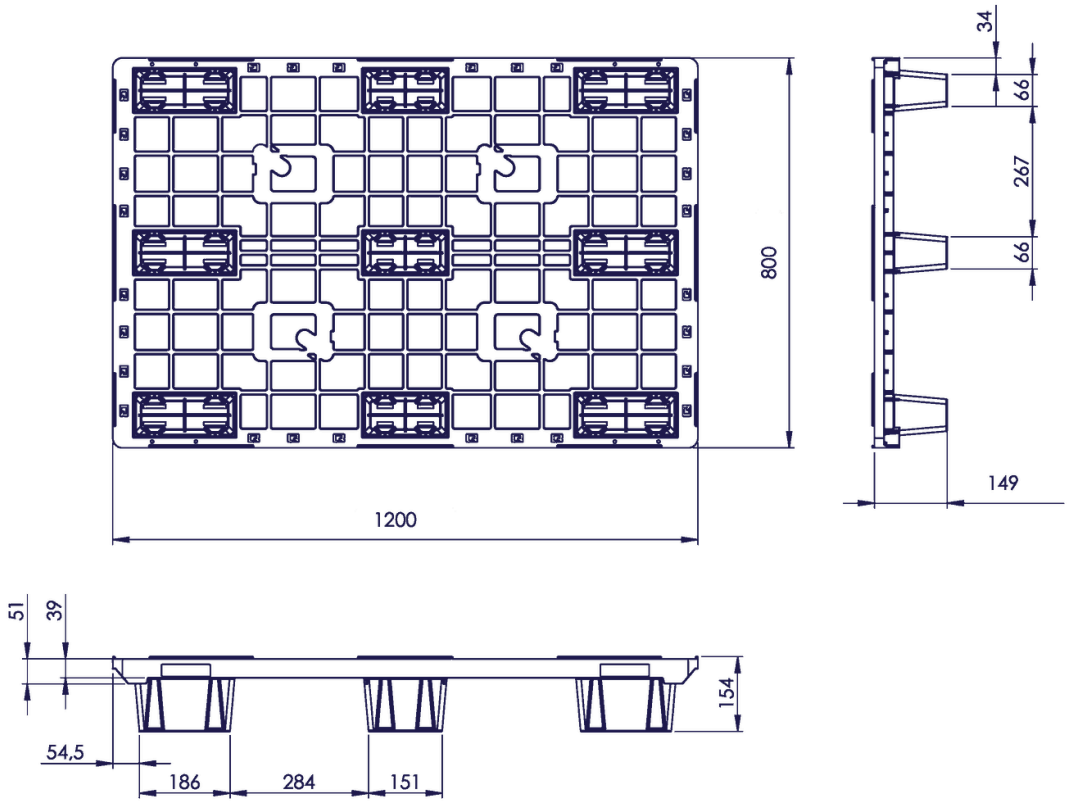

Vista dall'alto e viste laterali, misure in mm.

CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.