Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Kunststof pallet 1200 x 800 x 149 open dek 9 pootjes light

LIGHT | Open dek | 9 pootjes | Nestbaar

BOVENKANT



ONDERKANT



2.500 kg	1.000 kg	—
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting Niet voor stellingen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	2.QP1208LB9FR
Lengte	1200 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	149 mm
Gewicht	5,4 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	9 pootjes
Draagklasse	Light
Nestbaar	Ja
Materiaal	Mix HDPE / PP / LDPE
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Lleida (ES)
Bestellen per stapel	45 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 800 x 2.360 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

1200 x 800 mm · EUROPALLET


Kunststof pallet 1200 x 800 x 149 open dek 9 pootjes light

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES

ARTIKELNUMMER	PRODUCTIELOCATIE	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
2.QP1208LB9FR Deze datasheet	Lleida (ES)	1200 x 800 x 149	5,4 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
3.QP1208LB9FR	Balk (NL)	1200 x 800 x 150	5,4 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
1.QP1208LB9FR	Ribe (DK)	1200 x 800 x 150	5,1 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
QP1208LB9FR	Op aanvraag	1200 x 800 x 150	5,1 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanaf de fabriek die het dichtst bij u ligt. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

TECHNISCHE TEKENING

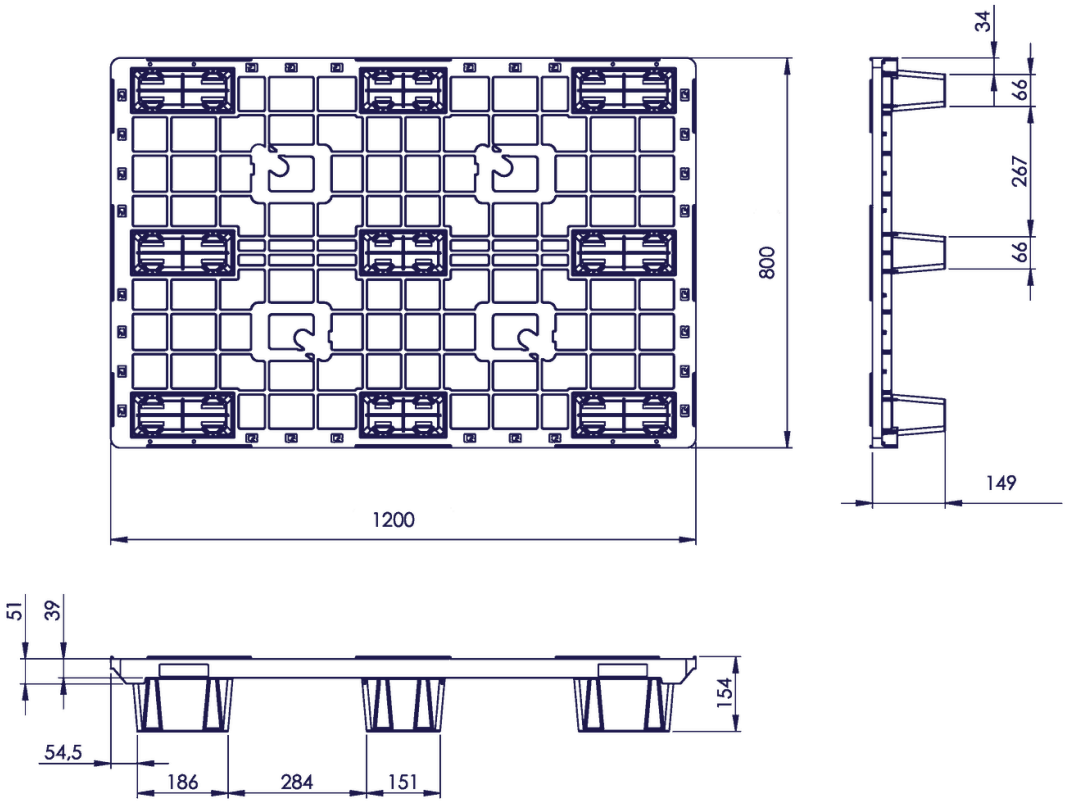

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.