Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE

Palette plastique 1200 x 800 x 150 plateau fermé 9 pieds light

LIGHT | Plateau fermé | 9 pieds | Emboîtable

DESSUS



DESSOUS



2.500 kg	1.000 kg	–
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage Non adaptée au rayonnage

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	1.QP1208LB9FR-CD
Longueur	1200 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	150 mm
Poids	6,3 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau fermé
Dessous	9 pieds
Classe de charge	Light
Emboîtable	Oui
Matériau	Mix HDPE / PP / LDPE
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	Ribe (DK)
Commande par pile	45 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 800 x 2.360 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

VERSIONS SIMILAIRES ET SITES DE PRODUCTION


RÉFÉRENCE	SITE DE PRODUCTION	DIMENSIONS (MM)	POIDS	STATIQUE	DYNAMIQUE	RAYONNAGE
1.QP1208LB9FR-CD Cette fiche	Ribe (DK)	1200 x 800 x 150	6,3 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
3.QP1208LB9FR-CD	Balk (NL)	1200 x 800 x 150	6,6 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
2.QP1208LB9FR-CD	Lleida (ES)	1200 x 800 x 149	6,4 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis l'usine la plus proche de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE

Palette plastique 1200 x 800 x 150 plateau fermé 9 pieds light

DESSIN TECHNIQUE

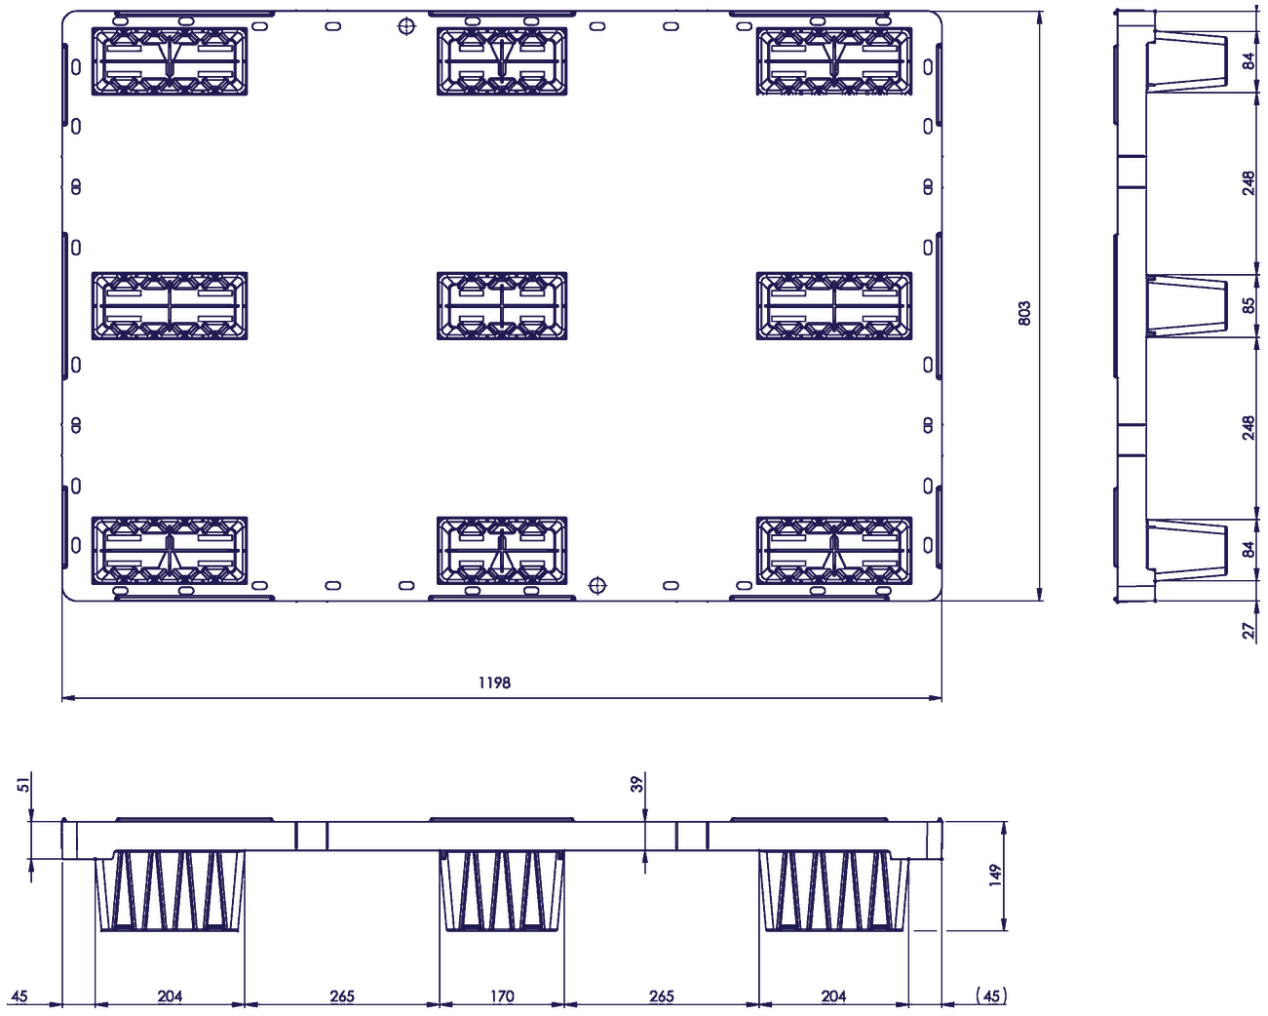

Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.