



Reglamento de Gas

REAL DECRETO RD 919/2006

1

**AVISO: EL CONTENIDO DE LA PRESENTE PUBLICACIÓN ES
MERAMENTE INFORMATIVO, NO SUSTITUYE A LO
DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE GAS, APROBADO
MEDIANTE EL REAL DECRETO 919/2006. ASIMISMO, ESTÁ
REFERENCIADO A LA VERSIÓN VIGENTE DE DICHO
REGLAMENTO EN MAYO DE 2023**

I. Reglamento de Gas: ÍNDICE

- a) Estructura del Reglamento:
 - ✓ [Ámbito de aplicación](#) y [excepciones al Reglamento](#).
- b) Resumen ITCs más comunes.
 - ✓ [ITC-03: Almacenamiento de GLP en depósitos fijos](#)
 - ✓ [ITC-06: Instalaciones de envases de GLP para uso propio](#)
 - ✓ [ITC-07: Instalaciones receptoras de gas](#)
 - ✓ [ITC-08: aparatos de gas](#)
 - ✓ [ITC-10: instalaciones de GLP en autocaravanas](#)
- c) Normas UNE
 - ✓ [ITC-11: Normas UNE](#)
- d) Instaladores y empresa instaladora:
 - ✓ [ITC-09: Instaladores y empresa instaladora](#)
- e) Preguntas frecuentes:
 - ✓ [Dudas más frecuentes planteadas al dept. técnico de CONAIF.](#)



a) Estructura del Reglamento:

ÁMBITO DE APLICACIÓN: instalaciones

- [ITC 01: Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización.](#)
- [ITC 02: Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP \(Gases Licuados del Petróleo\).](#)
- [ITC 03: GLP en depósitos fijos](#)
- [ITC 04: Plantas de GNL](#)
- [ITC 05: Estaciones de Servicio \(EESS\) para vehículos a gas \(“gasineras”\)](#)
- [ITC 06: Instalaciones de envases de GLP para uso propio.](#)
- [ITC 07: Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos:](#)
- [ITC 10: Instalaciones de GLP en caravanas y autocaravanas](#)

VOLVER AL
ÍNDICE

a) Estructura del Reglamento:

ÁMBITO DE APLICACIÓN: aparatos, instaladores y empresas instaladoras y normas UNE

- ITC 08: Aparatos de gas
- ITC 09: Instaladores y empresas instaladoras
- ITC 11: Normas UNE

El Reglamento establece una serie de **preceptos mínimos generales** en su articulado, como son las **definiciones**, el **mantenimiento de instalaciones**, la **tramitación**, etc. El **propio reglamento** puede establecer que **prevalezca lo indicado en cada ITC**

Cada ITC establece las instalaciones a las que aplica, y es una particularización del Reglamento. Asimismo establece las **normas UNE de referencia**

a) Estructura del Reglamento:

EXCEPCIONES AL REGLAMENTO (art. 10)

El Reglamento de Gas y las normas UNE que en él se citan son de obligado cumplimiento.

No obstante, es posible acogerse a una serie de excepciones reglamentarias perfectamente reguladas y motivadas.

Antes de la ejecución de la instalación un **técnico titulado competente** debe elaborar un **informe** dónde exponga las **alternativas** que quiera adoptar y **justifique un nivel de seguridad equivalente**. La administración podrá denegar la solicitud.

b) Resumen ITCs más comunes

Como **norma general**, y salvo que la **ITC correspondiente indique lo contrario**, las instalaciones **no necesitan autorización previa para ejecutarse**

Cada ITC establece la **documentación técnica a entregar a la finalización de la instalación**, así como las **pruebas y/o inspecciones por OCA** a ejecutarse.

Finalmente, en cada **ITC** se establece si la instalación **debe comunicarse o no** al Órgano Competente de la CCAA (**legalizar la instalación**).

VOLVER AL LISTADO
DE ITCS DE
INSTALACIONES

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
RESTANTES

VOLVER AL
ÍNDICE

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 03: Depósitos fijos de GLP

- **Autorización previa:** sí, cuando suministren a redes de distribución.
- **Documentación técnica:**
 - ✓ **Proyecto:**
 - ☐ Instalaciones de **almacenamiento** que **alimenten** redes de **distribución**.
 - ☐ Instalaciones de almacenamiento que:
 - a) Dispongan de **vaporizador, boca de carga o equipo de trasvase** a distancia **enterrada**.
 - b) Disponga de los elementos del **punto a)** en **otra propiedad distinta al depósito**.

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 03: Depósitos fijos de GLP

- **Documentación técnica:**

- ✓ **Proyecto:**

- ☐ Instalaciones de **almacenamiento en lugares de libre acceso público**

- ☐ Instalaciones de almacenamiento con capacidad geométrica de **almacenamiento superior a 13 m³:**

- ✓ **Memoria técnica**

- ☐ Las no incluidas en en listado anterior

ITC – 03: Depósitos fijos de GLP

- **Comunicación a la Administración:**

- ✓ Certificado de instalación

- ✓ Certificado de inspección

- ✓ Memoria técnica o proyecto

- ✓ Certificado de dirección de obra (con proyecto)

- ✓ Certificado de técnico facultativo competente soportación de cargas de en azotea. (Depósitos en azotea)

- ✓ Contrato de mantenimiento.

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 03: Depósitos fijos de GLP

- **Diseño:** conforme a la norma **UNE 60250**
- **Pruebas previas:**
 - ☐ **Prueba hidrostática** certificada por OCA si:
 - a) El depósito lleva **más de 12 meses** en el **emplazamiento**.
 - b) El **fabricante efectuó** las pruebas **hace más de 24 meses**.
 - c) Se observan **anomalías en el depósito** producidas en el transporte o la instalación en obra.
 - ☐ Pruebas previas acorde a la **UNE 60250**.
 - ☐ **Inspección inicial por OCA** conforme a la UNE 60250.

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 03: Depósitos fijos de GLP

- **Mantenimiento:**
 - ☐ **Contrato de mantenimiento obligatorio** con EEI (Empresa Instaladora) con servicio de atención de urgencias.
 - ☐ Libro de mantenimiento o archivo documental de partes de trabajo (si se posee ISO 9001).
- **Revisión de instalaciones:**
 - ☐ Instalaciones que alimentan **redes de distribución: 2 años.**
 - ☐ Instalaciones **que alimentan IRIs** (Instalaciones Receptoras Individuales): **coincidiendo con el control periódico de la IRI** alimentada.
 - ☐ **Pruebas de presión: cada 15 años, por OCA.**

11

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 03: Depósitos fijos de GLP

- **Revisión de instalaciones:**

- ☐ Protección contra la corrosión (depósitos enterrados).
 - ✓ **Protección catódica: Evaluación anual** de los potenciales de protección con respecto al suelo.
 - ✓ Protección mediante **corriente impresa: comprobación trimestral** de instrumentos.
 - ✓ Depósitos con protección adicional: controles conforme a los **instrumentos indicados por el fabricante y la ITC-03.**
- ☐ Operaciones de revisión: **punto 6.2.1 de la ITC-03**

12

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 03: Depósitos fijos de GLP

- **Retirada del servicio:**
 - ☐ **Cese de actividad: 2 años sin consumo** o no existe contrato de mantenimiento o **5 años sin mantenimiento.**
 - ☐ **Titular: encargar a EEI el inertizado y desgasificado**, entregando copia del certificado al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

VOLVER AL LISTADO
DE ITCS DE
INSTALCIONES

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
RESTANTES

VOLVER AL
ÍNDICE



Fuente: Freepik, pchvector

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 06: Instalaciones de envases de GLP para uso propio

- **Autorización previa:** no, en ningún caso se requiere.
- **Tipos de instalaciones**
 - ✓ **Envases de carga unitaria inferior a 15 kg (ITC-06, PUNTO 2.1)**
 - ☐ Capacidad límite de almacenamiento: **300 kg (incluidos envases vacíos).**
 - ☐ Conexiones a aparatos de consumo y la IRI → acorde a **UNE 60670-7.**
 - ☐ Regulación de presión → conforme a la **UNE 60670-4.**
 - ✓ Si los **reguladores de presión** son de presión de operación **inferior a 200 mbar** → conformes a la norma **UNE-EN 12864**
 - ☐ Conexión directa entre envase y aparato: **PROHIBIDA**, salvo que el **aparato esté homologado para ello** → requiere conexión rígida.

14

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 06: Instalaciones de envases de GLP para uso propio

- **Autorización previa:** no, en ningún caso se requiere.
- **Tipos de instalaciones**
 - ✓ **Envases de carga unitaria superior a 15 kg. (ITC-06 punto 2.2)**
 - ☐ Capacidad **límite** de almacenamiento: **1000 kg (incluidos envases vacíos).**
 - ☐ Contenido **total inferior a 70 kg → no requiere caseta.*** (Se pueden almacenar en el local si cumple **una serie de condiciones, ITC – 06, sección 2.2.2 párrafo 3).**
 - ☐ Contenido **total superior a 70 kg → con caseta obligatoria.**
 - ☐ Elementos auxiliares, llaves, uniones, conexiones y canalizaciones conforme a la **norma UNE 60250.**

15

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 06: Instalaciones de envases de GLP para uso propio

- **Documentación y puesta en servicio:**
 - ✓ Pruebas previas:
 - ☐ **Estanquidad** de canalizaciones y elementos de corte: Presión de prueba (**1,5 veces la presión de operación**). **10 minutos duración**. Gas inerte, aire o GLP en estado gas.
 - ☐ Cumplimiento general de la ITC.
 - ✓ No se precisa ni autorización administrativa ni comunicación a la administración.
 - ✓ La **puesta en servicio** se realizará **en conjunto con la IR** (Instalación Receptora) a la que alimenta.
 - ✓ Se emite el **certificado de instalación** tras las **superación** de las **pruebas y comprobaciones**.

16

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 06: Instalaciones de envases de GLP para uso propio

- **Mantenimiento y controles periódicos:**

- ✓ **Responsable:** el titular es el responsable del mantenimiento.
- ✓ **Control periódico:** cada 5 años, **coincidiendo** con el control periódico de la IR a la que alimentan los envases. → titular encarga a Empresa Instaladora.

NO SE CONSIDERA INSTALACIÓN SUJETA, AQUELLA COMPUESTA ÚNICAMENTE POR UN ENVASE DE CONTENIDO INFERIOR A 15 KG CONECTADO MEDIANTE CONEXIÓN FLEXIBLE A UN APARATO MÓVIL.

VOLVER AL
ÍNDICE

VOLVER AL LISTADO
DE ITCS DE
INSTALACIONES

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
RESTANTES

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- **Autorización administrativa:** no se requiere
- **Tipología de instalaciones:**
 - ✓ **Por documentación técnica**
 - ❑ **Con proyecto:**
 - ❖ **Instalaciones individuales (IRI):** potencia superior a 70 kW.
 - ❖ **Instalaciones comunes (IRC):** potencia superior a 2.000 kW.
 - ❖ **Acometida interior** (ver [artículo 3 a\), definiciones](#)): potencia superior a 2.000 kW.
 - ❖ Instalaciones suministradas a **presión superior a 5 bar.**
 - ❖ Instalaciones **singulares:** aquellas que emplean **nuevos métodos o materiales.**

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- **Tipología de instalaciones:**
 - ✓ **Por documentación técnica**
 - ☐ **Con proyecto:**
 - ❖ Ampliaciones de instalaciones anteriores: que se **aumente la potencia proyectada un 30%** o que con la ampliación se cumpla alguna de las **condiciones anteriores**.
 - ☐ **Con memoria técnica (IRG-3) o similar:**
 - ❖ Las no incluidas anteriormente.
 - ✓ **Por presión de alimentación:**
 - ☐ Presión de operación **inferior a 5 bar: conformes a la UNE 60670.**
 - ☐ Presión de operación **superior a 5 bar: conforme UNE 60620**

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- **Tipología de instalaciones:**
 - ✓ **Por origen o tipo de alimentación**
 - ❑ **Desde redes de distribución**
 - ❖ Siempre tienen contrato de suministro domiciliario.
 - ❑ **Desde envases o depósitos fijos.**
 - ❖ Con contrato de suministro
 - ❖ Sin contrato de suministro: adquisición de envases en puntos de venta (ej: gasolinera).
- **Comunicación a la administración:** sólo las instalaciones que requieren proyecto.

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- **Tipología de instalaciones:**
 - ✓ **Por origen o tipo de alimentación**
 - ❑ **Desde redes de distribución**
 - ❖ Siempre tienen contrato de suministro domiciliario.
 - ❑ **Desde envases o depósitos fijos.**
 - ❖ Con contrato de suministro
 - ❖ Sin contrato de suministro: adquisición de envases en puntos de venta (ej: gasolinera).
- **Comunicación a la administración:** sólo las instalaciones que requieren proyecto.

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- **Puesta en servicio:**
 - ✓ **Pautas generales:**
 - ☐ **Llaves cerradas, precintadas y bloqueadas** de las instalaciones o las llaves de los aparatos que no se vayan a poner en servicio.
 - ☐ Las **llaves de aparato**, que no estén instaladas **se taponarán**.
 - ☐ Se **purgará** la instalación.
 - ✓ **Pauta específica según el contrato de la instalación individual:**
 - ☐ **Instalaciones con contrato de suministro domiciliario:**
 - ❖ **Distribuidor:** efectuará una serie de **comprobaciones listadas** ([ITC 07, sección 3.5.1](#)) en el Reglamento para dejar en servicio la instalación → **redes de distribución**.

22

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- Puesta en servicio:
 - ✓ Pauta específica según el contrato de la instalación individual:
 - ❑ Instalaciones con contrato de suministro domiciliario:
 - ❖ **Suministrador:** efectuará una serie de comprobaciones listadas ([ITC 07, sección 3.5.1](#)) en el Reglamento para dejar en servicio la instalación → **granel**
 - ❖ La persona jurídica (suministrador/distribuidor) que ejecuta las pruebas emite el **certificado de pruebas previas**.
 - ❖ Se archivará el **certificado de pruebas previas** con resultado positivo junto con el **certificado de instalación**.
 - ❖ En la **reapertura de instalaciones**, tras mas de un año con contrato resuelto → se procede como **instalación nueva**.

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- **Puesta en servicio:**
 - ✓ **Pauta específica según el contrato de la instalación individual:**
 - ❑ **Instalaciones sin contrato de suministro domiciliario:**
 - ❖ Empresa instaladora: efectuará una serie de comprobaciones, acorde a la **norma 60670-8 o 60620** en función de la presión de suministro de la instalación.
 - ❖ Si resultan con resultado positivo, se entrega copia del **certificado de pruebas previas** y el **certificado de instalación al titular**.
- **Pruebas a la entrega de la instalación:** para todas las instalaciones, independientemente de su clasificación:
 - ✓ Presión de alimentación **menor de 5 bares:** conforme a **UNE 60670-8**.
 - ✓ Presión de alimentación **superior a 5 bares:** conforme a **UNE 60620**.

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- **Controles periódicos:**
 - ✓ **Instalaciones alimentadas desde redes de distribución:**
 - ❑ **Inspección periódica:** cada 5 años, ejecutada por la **distribuidora** o una **empresa instaladora**
 - Según los criterios de la norma **UNE 60670-12 y 13**: presiones de **alimentación de hasta 5 bar**.
 - Según los criterios de la norma **UNE 60620-6**: presiones **superiores a 5 bar**.
 - Se aplican los criterios de la norma en el momento de su puesta en servicio a excepción de:
 - ❖ **Aparatos de tipo A o B en dormitorio o baño.**
 - ❖ **Ausencia de sistema de sistema de detección y corte de gas.**

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- **Controles periódicos:**
 - ✓ **Instalaciones no alimentadas desde redes de distribución:**
 - ❑ **Revisión periódica: cada 5 años, ejecutada por una empresa instaladora**
 - Según los criterios de la norma **UNE 60670-12 y 13**: presiones de alimentación de **hasta 5 bar**.
 - Según los criterios de la norma **UNE 60620-6**: presiones **superiores a 5 bar**.
 - Se aplican los criterios de la norma en el momento de su puesta en servicio a excepción de:
 - ❖ **Aparatos de tipo A o B en dormitorio o baño.**
 - ❖ **Ausencia de sistema de sistema de detección y corte de gas.**

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- **Modificación de instalaciones:**
 - ✓ Se considera reforma si:
 - ☐ Se amplía el trazado o se cambian los materiales de la instalación en más de 1 metro.
 - ☐ Ampliación de consumo o sustitución de aparatos por otros de diferentes características.
 - ☐ Las instalaciones existentes que se reformen: se someterán al Reglamento → obligación de adaptación.
- **Modelos y certificados:**
 - ✓ **IRG-1:** Certificado de acometida interior de gas
 - ✓ **IRG-2:** Certificado de IRC (Instalación Receptora Común de Gas)
 - ✓ **IRG-3:** Certificado de IRI (Instalación Receptora Individual de Gas)

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- **Modelos y certificados:**

- ✓ **IRG-4:** Certificado de revisión periódica de IRIs (instalaciones no alimentadas desde redes de distribución).
- ✓ **IRG-5:** Certificado de revisión periódica de IRCs (Instalaciones no alimentadas desde redes de distribución).
- ✓ Información mínima de certificado → **Anexo ITC - 07**
 - ☐ **Certificado de pruebas previas y puesta en servicio de instalaciones no alimentadas desde redes de distribución.**
 - ☐ **Certificado de inspección periódica de IRC, IRI y aparatos alimentados desde redes de distribución.**
 - ☐ **Informe anomalías en inspección periódica IRC, IRI y aparatos.**

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 07: Instalaciones receptoras

- **Modelos y certificados:**

- ✓ Información mínima de certificados:

- ☐ **Informe anomalías en revisión periódica IRI y aparatos** (no alimentadas desde redes).
- ☐ **Informe anomalías en revisión periódica IRC** (no alimentadas desde redes).

VOLVER AL LISTADO
DE ITCS DE
INSTALACIONES

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
RESTANTES

VOLVER AL
ÍNDICE



Fuente: Freepik, macrovector

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 08: Aparatos de gas

- **Documentación y puesta en marcha.**
 - ✓ **Conexión de aparatos de gas a la IR:** por instalador habilitado y conforme a la **UNE 60670-7**, excepto cuando la **conexión sea mediante flexible elastomérico y abrazadera** (la puede **ejecutar el usuario**).
 - ✓ Aparatos no conectados a una IR: cumplir con la norma UNE 60670-6, capítulo 4. (**Aparatos móviles conectados a un envases mediante flexible**).
 - ✓ Puesta en marcha: pruebas contenidas en la UNE 60670-10 + lo indicado por el fabricante. → **certificado de puesta en marcha** ([Anexo 4, ITC-08](#))
 - ✓ **Comunicación a la administración:** no precisa.

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 08: Aparatos de gas


- **Documentación y puesta en marcha.**
 - ✓ **Agente encargado de puesta en marcha:**
 - ☐ **Aparatos de tipo B o C de más de 24,4 kW o vitrocerámicas de fuegos cubiertos.**
 - ❖ **Instaladores de gas con acreditación del fabricante** o que dispongan de la **categoría de agente de puesta en marcha.**
 - ❖ **Servicio de asistencia técnica (SAT)** del fabricante si posee un **sistema de gestión de calidad certificado (ISO).**
 - ☐ **Resto de aparatos:**
 - ❖ Instaladores de gas
 - ❖ SAT del fabricante

31

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 08: Aparatos de gas

- **Documentación y puesta en marcha.**
 - ✓ Adecuación por cambio de familia de gas:
 - ❖ **Instaladores de gas (categoría A o B) con acreditación del fabricante** o que dispongan de la **categoría de adecuación de aparatos.**
 - ❖ **Servicio de asistencia técnica (SAT)** del fabricante si posee un sistema de gestión de calidad certificado (ISO).
 - ❖ Siempre se emplearán componentes de **características iguales a los aprobados en la certificación** del aparato.

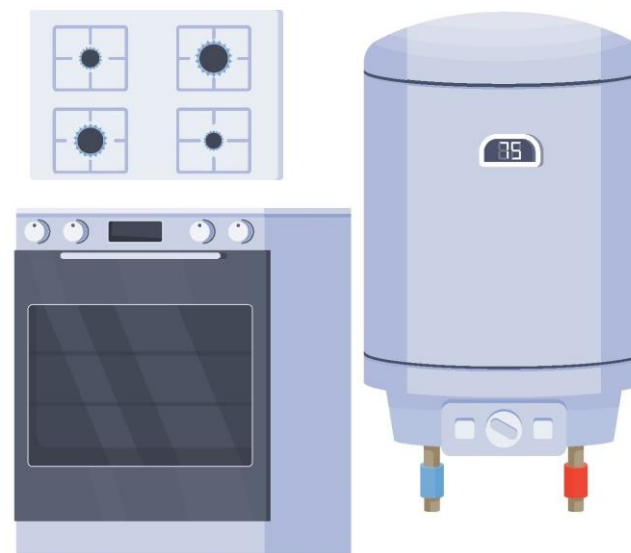

Fuente: Freepik, macrovector

VOLVER AL LISTADO
DE ITCS DE
INSTALACIONES

VOLVER AL LISTADO
DE ITCS RESTANTES

VOLVER AL
ÍNDICE

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 10: instalaciones de GLP para uso doméstico en caravanas y autocaravanas

- **Diseño:** conforme a la **UNE EN 1949**.
- **Comunicación a la administración:** no se precisa
- **Certificados:** [Anexo I ITC-10](#)
 - ✓ **IRV-1:** Certificado de instalación
 - ✓ **IRV-2:** Certificado de revisión periódica.
- **Control periódico:**
 - ✓ **Cada 4 años**, el titular requerirá a un **El de gas (Empresa Instaladora)**, la revisión de la instalación.
- **Puesta en servicio:**
 - ✓ Se entiende que una vez **entregado el certificado IRV-1**, la instalación puede ponerse en funcionamiento.

b) Resumen ITCs más comunes

ITC – 10: instalaciones de GLP para uso doméstico en caravanas y autocaravanas

- **Pruebas previas**

- ✓ Las previstas en la norma **UNE EN 1949**
- ✓ Prueba de estanquidad:
 - ❑ Manómetro de 0 a 1 bar, clase 1, con escala de 20 mbar.
 - ❑ Prueba satisfactoria: no se observar disminución de presión **tras 15 minutos** desde la primera lectura.

- **Condiciones de uso.**

- ✓ Los **envases** deben estar en **todo momento sujetos**.
- ✓ Los aparatos se suministrarán a **presión de 30 mbar**.

VOLVER AL LISTADO
DE ITCS DE
INSTALACIONES

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
RESTANTES

VOLVER AL
ÍNDICE

c) Normas UNE

ITC – 11: Relación de normas UNE de aplicación

- **¿Qué son las normas UNE?**
 - ✓ Son una serie de **textos** que **desarrollan** un procedimiento de ejecución de un instalación, indicando como se debe **ejecutar**, que **materiales emplear**, cuál o cuáles son los **procedimientos para poner en marcha la instalación**, mantenerla o someterla a un **control periódico**.
 - ✓ Permite que las instalaciones se puedan **ejecutar** de una manera **reproducible** y que tenga un **estándar de calidad y seguridad mínimo**.
- **¿Son de obligado cumplimiento?**
 - ✓ Como **norma general** son una **guía de buena prácticas**.
 - ✓ No obstante, si **se citan en un Reglamento de instalaciones** son de **obligado cumplimiento**.

c) Normas UNE

ITC – 11: Relación de normas UNE de aplicación

- ¿Dónde se encuentran listadas?
 - ✓ En cada ITC se encuentran citadas
 - ✓ En la [ITC-11 del Reglamento](#), se encuentran listadas **todas las normas de aplicación**, así como la **edición que es de aplicación**, la **fecha a partir de la cuál es de aplicación**, y el **período de coexistencia** con la norma a la que sustituyen.
- Algunos ejemplos de las normas.
 - ✓ **UNE 60670:**
 - ❑ Consta de **13 partes**, desarrolla desde **los materiales** para hacer instalaciones receptoras **alimentadas a menos de 5 bares** de presión, a las **operaciones a realizar en la inspección periódica**.

c) Normas UNE

ITC – 11: Relación de normas UNE de aplicación

- Algunos ejemplos de las normas.

- ✓ **UNE 60620:**

- ☐ Consta de **6 partes**, desarrolla desde los materiales para hacer instalaciones receptoras **alimentadas a más de 5 bares de presión**, a las operaciones a realizar en la inspección periódica.

- ✓ **UNE 60250:**

- ☐ Desarrolla cómo se deben ejecutar **las instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos**. Clasifica por categorías los depósitos, que **medidas de seguridad** debe poseer y fija los criterios de cómo se debe ejecutar la instalación (**materiales, ubicación, tipos de unión, etc**).

c) Normas UNE

ITC – 11: Relación de normas UNE de aplicación

- ¿Como se adquieren?

- ✓ Las normas UNE, son **normas de pago y se pueden comprar**:

- ☐ Se pueden comprar a través de la página [web de AENOR](#), para los instaladores asociados a las **asociaciones y federaciones miembros de CONAIF** existe un **código de descuento**. Ver [Circular 104/21](#).

- ☐ Para algunos reglamentos, [CONAIF dispone en su web](#) de unos libros de **selección de normas UNE** (contiene las normas UNE más utilizadas en cada reglamento).



VOLVER AL LISTADO
DE ITCS DE
INSTALACIONES

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
RESTANTES

VOLVER AL
ÍNDICE

d) Instaladores y empresa instaladora

ITC – 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas

- **¿Qué es un instalador de gas?**
 - ✓ *“la **persona física que**, en virtud de poseer conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de la industria del gas y de su normativa, está capacitado para realizar y supervisar las operaciones correspondientes a su categoría.”*
 - ✓ Para **ejercer debe ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia** en una **Empresa Instaladora de Gas**.
- **¿Qué es una empresa instaladora de gas?**
 - ✓ *“Empresa instaladora de gas es la **persona física (autónomo) o jurídica** que ejerce las actividades de montaje, reparación, mantenimiento y control periódico de instalaciones de gas, cumpliendo los requisitos establecidos en esta Instrucción Técnica Complementaria.”*

d) Instaladores y empresa instaladora

ITC – 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas

- **Instalador de gas: vías de acceso:**

- ✓ Titulación universitaria
- ✓ Titulación de FP o Certificado de profesionalidad
- ✓ Competencia profesional adquirida por experiencia laboral → a través de CCAA
- ✓ Competencia profesional en otro Estado Miembro de la UE.
- ✓ Superación de examen teórico-práctico de la Comunidad Autónoma.
- ✓ Poseer certificación emitida por entidad acreditada para certificación de personas.



Fuente: Freepik, macrovector

d) Instaladores y empresa instaladora

ITC – 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas

- **Categorías de instalador**

- ✓ **Categoría A:** puede ejecutar el montaje, modificación o ampliación, revisión, mantenimiento y reparación de:

- ☐ Instalaciones de almacenamiento de **GLP en depósitos fijos** (ITC-03)
 - ☐ Instalaciones de envases de **GLP para uso propio** (ITC-06)
 - ☐ Instalaciones a **gas para surtir a vehículos** (ITC-04).
 - ☐ Instalaciones de **GLP en caravanas y autocaravanas** (ITC-10)
 - ☐ **Confección y ejecución de los certificados** y pruebas establecidas en la normativa.
 - ☐ **Puesta en servicio de IRs** (Instalación Receptora) que no precisen contrato de suministro domiciliario.
 - ☐ Instalaciones receptoras (ITC-07) a [excepción de las soldaduras de PE.](#)

d) Instaladores y empresa instaladora

ITC – 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas

- **Categorías de instalador**

- ✓ **Categoría A:** puede ejecutar el montaje, modificación o ampliación, revisión, mantenimiento y reparación de:
 - ☐ **Inspección de instalaciones receptoras** alimentadas desde redes de distribución (ITC-07, punto 4.1.1)
 - ☐ **Revisión de instalaciones** conforme a lo dictado en cada ITC.
- ✓ **Categoría B:** puede ejecutar el montaje, modificación o ampliación, revisión, mantenimiento y reparación de:
 - ☐ Instalaciones receptora de cualquier potencia y uso (colectivo, doméstico, comercial, industrial) **suministradas a presión inferior a 5 bar, excluidas las partes enterradas** que discurren por fuera de la edificación y las acometidas interiores.

d) Instaladores y empresa instaladora

ITC – 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas

- **Categorías de instalador**

- ✓ **Categoría B:** puede ejecutar el montaje, modificación o ampliación, revisión, mantenimiento y reparación de:

- ☐ **Conexión y montaje de aparatos a gas.**

- ☐ Instalaciones de envases **de GLP para uso propio** (ITC-06)

- ☐ Instalaciones de **GLP en caravanas y autocaravanas** (ITC-10)

- ☐ **Confección y ejecución de los certificados** y pruebas establecidas en la normativa de las instalaciones que puedan ejecutar.

- ☐ **Revisión de las instalaciones** que tengan la capacidad de ejecutar.

- ☐ **Puesta en servicio de las instalaciones** que **sin contrato de suministro domiciliario**.

d) Instaladores y empresa instaladora

ITC – 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas

- **Categorías de instalador**

- ✓ **Categoría C:** su capacidad de obrar se limita a:

- ☐ **Revisión de las instalaciones** que tengan la capacidad de ejecutar.
 - ☐ **Puesta en servicio de las instalaciones** que **no requieran contrato de suministro domiciliario**.
 - ☐ **Confección y ejecución de los certificados** y pruebas establecidas en la normativa de las instalaciones que puedan ejecutar.
 - ☐ **Conexión y montaje de aparatos a gas.**
 - ☐ **Instalaciones receptoras de uso doméstico, exclusivamente en el interior de la vivienda** y de presión máxima de alimentación **0,4 bar**.

44

d) Instaladores y empresa instaladora

ITC – 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas

- **Operaciones en aparatos de gas y su relación con las categorías de instalador**
 - ✓ **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas:**
 - ❑ **Aparatos de gas tipo B y C (hasta 24,4 kW), aparatos tipo A (excluidas las vitrocerámicas de fuegos cubiertos) adaptados al tipo de gas suministrado → Instaladores categoría A, B y C.**
 - ❑ **Aparatos de gas tipo B y C (> 24,4 kW), aparatos tipo A (vitrocerámicas de fuegos cubiertos) o aparatos no adaptados al gas suministrado → Instaladores categoría A, B y C + Cualificación de agente de puesta en marcha.**

45

d) Instaladores y empresa instaladora

ITC – 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas

- **Operaciones en aparatos de gas y su relación con las categorías de instalador**
 - ✓ **Adecuación de aparatos de aparatos de gas por cambio de familia de gas:**
 - ❑ **Instaladores de gas (A, B)** que dispongan de una de las siguientes condiciones:
 - ❖ **Acreditación del fabricante** donde se mencione expresamente.
 - ❖ **Titulación:** universitaria, formación profesional, certificado de profesionalidad.
 - ❖ **Reconocimiento de competencia profesional** por experiencia laboral
 - ❖ **Certificación otorgada por entidad de [certificación de personas](#)**

d) Instaladores y empresa instaladora

ITC – 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas

- **Operaciones en aparatos de gas y su relación con las categorías de instalador**
 - ✓ **Cualificación de agente de puesta en marcha:**
 - ❑ **Instaladores de gas (A, B o C)** que dispongan de una de las siguientes condiciones:
 - ❖ **Acreditación del fabricante** donde se mencione expresamente.
 - ❖ **Titulación:** universitaria, formación profesional, certificado de profesionalidad.
 - ❖ **Reconocimiento de competencia profesional** por experiencia laboral
 - ❖ **Certificación otorgada por entidad de [certificación de personas](#).**
- **Empresas instaladoras: obligaciones**
 - ✓ **Presentar la declaración responsable** ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

d) Instaladores y empresa instaladora

ITC – 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas

- **Empresas instaladoras: obligaciones**

- ✓ Disponer de la **documentación que identifique a la empresa**, que en caso de tener personalidad jurídica debe estar constituida legalmente.
- ✓ Contar con el **personal necesario para atender las instalaciones en condiciones de seguridad, con el mínimo de:**
 - ☐ **Empresa categoría A:** un instalador categoría A, contratado a jornada completa y en la plantilla de la empresa.
 - ☐ **Empresa categoría B:** un instalador categoría B, contratado a jornada completa y en la plantilla de la empresa.
 - ☐ **Empresa categoría C:** un instalador categoría C, contratado a jornada completa y en la plantilla de la empresa.
- ✓ Disponer de los **medios técnicos necesarios**.

d) Instaladores y empresa instaladora

ITC – 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas

- **Empresas instaladoras: obligaciones**

- ✓ Mantener un **registro de: certificados, informes de anomalías, y controles periódicos emitidos.**
- ✓ Contar con un seguro de **responsabilidad civil:**
 - ☐ **Empresa categoría A: 900.000 euros**
 - ☐ **Empresa categoría B: 600.000 euros**
 - ☐ **Empresa categoría C: 300.000 euros.**
- ✓ La empresa instaladora tiene **prohibido ceder, facilitar o enajenar certificados de actuaciones no realizados por ella misma.**

VOLVER AL LISTADO
DE ITCS
INSTALACIONES

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
RESTANTES

VOLVER AL
ÍNDICE

e) Preguntas frecuentes

1. **¿Puede un operario especialista ejecutar un instalación objeto del Reglamento sin la habilitación correspondiente?**

✓ **No, no puede.** La ejecución de instalaciones está **restringida a personas físicas habilitadas en las diferentes categorías.**

2. **¿Puede una empresa instaladora categoría B, ejecutar un depósito de GLP, amparado en la ITC-03?**

✓ **No, no puede.** Esa instalación sólo puede **ejecutarlas una empresa de categoría A**, que como mínimo tiene un instalador de tal categoría, y ha de ser éste quién ejecute esa instalación.

3. **¿Quién debe remitir a la distribuidora el certificado de corrección de anomalías en instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución?**

✓ **El instalador habilitado** es el responsable de remitir el certificado.

e) Preguntas frecuentes

4. ¿Cuándo se resuelve una anomalía relacionada con la imposibilidad de comprobar los productos de la combustión en aparatos de tipo B o C, el instalador debe emitir el ticket de combustión?

✓ Sí, es obligatorio, conforme a la **ITC-07 (punto 4.1.1 d2 sección h)** del Reglamento.

5. ¿Si se reforma una instalación receptora, se debe adaptar a las exigencias actuales?

✓ Sí, las instalaciones existentes que se reformen acorde a la definición dada en la [ITC-07 punto 5](#), están sometidas al Reglamento de Gas.

6. ¿Durante cuanto tiempo tiene que responsabilizarse una empresa de una instalación que ha ejecutado?

✓ Durante un período de cuatro años. [Punto 3.12 i\) ITC -09](#)

51

e) Preguntas frecuentes

7. ¿Cuántos envases de GLP pueden estar en el interior de la vivienda conectados o en reserva?

✓ **No se permiten más de dos envases** conectados en batería o en reserva.

8. ¿Un instalador habilitado en Valencia puede realizar instalaciones en Barcelona trabajando para una empresa instaladora habilitada?

✓ **Sí**, las empresas **instaladoras habilitadas por una CCAA** pueden ejercer en **todo el territorio** sin requerimientos adicionales.

9. ¿Existe un listado de títulos reconocidos por la Administración para ser instalador de gas?

✓ El Ministerio de Industria dispone de un [listado no exhaustivo de títulos](#).

✓ El País Vasco dispone de una [aplicación que relaciona títulos y habilitaciones](#).

- Instalador de Gas Categoría A
- Instalador de Gas Categoría B
- Instalador de Gas Categoría C

e) Preguntas frecuentes

9. ¿Existe un listado de títulos reconocidos por la Administración para ser instalador de gas?

- ✓ Para otras Comunidades se debe consultar al órgano competente en materia de Industria.

10. ¿Puedo realizar/vender el boletín de una instalación que no he ejecutado?

- ✓ No, está prohibido. ITC-09, punto 3.9 → ***“La empresa instaladora de gas habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación no realizadas por ella misma.”***

11. ¿Qué conlleva el incumplimiento del Reglamento?

- ✓ El incumplimiento de los Reglamentos se encuentra acogido al Régimen Sancionador de la [Ley de Industria](#), en su [título V](#). Conlleva desde sanciones administrativas, hasta la inhabilitación para ejercer, sin excluirse las responsabilidades penales que pudieran derivarse.

53

e) Preguntas frecuentes

12. ¿Existe algún documento que aclare dudas para la puesta en servicio de instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución?

- ✓ Sí, CONAIF ha elaborado documentos divulgativos con las principales distribuidoras, un ejemplo se encuentra [aquí](#).

13. ¿Una instalación de GLP en un barco está regulada por la ITC-10?

- ✓ No, la ITC-10 regula instalaciones de GLP de **uso doméstico en caravanas y autocaravanas**.

14. ¿Puedo emplear una norma UNE publicada de un versión posterior a la que aparece en el listado de la ITC-11?

- ✓ No, como norma general. Aunque se podría si la actualización de la norma cumple que: la **misma no modifique criterios básicos y se limite a actualizar ensayos o incrementamente la seguridad intrínseca del material correspondiente**.

e) Preguntas frecuentes

15. ¿Puede un instalador que hubiera obtenido su carnet IG-IV, equivalente a la actual habilitación A, realizar soldaduras de polietileno?

- ✓ Sí, en su momento, la competencia de instalador IG-IV incluía la capacidad para ejecutar soldaduras en polietileno. Así se muestra en la [página del Ministerio de Industria en su sección de preguntas frecuentes](#).
- ✓ No obstante, en la actualidad, un instalador con categoría A que no haya estado habilitado previamente, no puede realizar soldaduras de PE. Para ello debe acreditarse mediante certificación de personas.

55

VOLVER AL
ÍNDICE

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
RESTANTES

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
DE INSTALACIONES



Anexo I: acreditación de experiencia laboral por Comunidades Autónomas

- [Andalucía](#)
- [Aragón](#)
- [Islas Baleares](#)
- [Canarias](#)
- [Cantabria](#)
- [Castilla-La Mancha](#)
- [Castilla y León](#)
- [Cataluña](#)
- [Comunidad de Madrid](#)
- [Comunidad Foral de Navarra](#)

- [Comunidad Valenciana](#)
- [Extremadura](#)
- [Galicia](#)
- [País Vasco](#)
- [Principado de Asturias](#)
- [Región de Murcia](#)
- [La Rioja](#)
- [Ceuta](#)
- [Melilla](#)



Fuente: Freepik

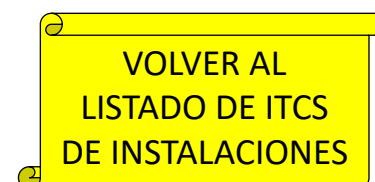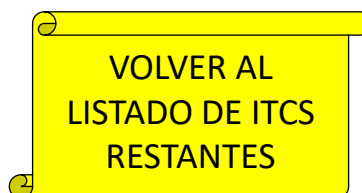

Anexo II: Exámenes de Industria

- [Andalucía](#)
- [Aragón](#)
- [Islas Baleares](#)
- [Canarias](#) (sin convocatoria publicada)
- [Cantabria](#) (sin convocatoria publicada)
- [Castilla-La Mancha](#)
- [Castilla y León](#)
- [Cataluña](#)
- [Comunidad de Madrid](#)
- [Comunidad Foral de Navarra](#)
- [Comunidad Valenciana](#)
- [Extremadura](#)
- [Galicia](#)
- País Vasco (sin procedimiento)
- [Principado de Asturias](#) (última convocatoria 2019)
- [Región de Murcia](#)
- [La Rioja](#)
- Ceuta (sin información)
- [Melilla](#)

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
DE INSTALACIONES

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
RESTANTES

VOLVER AL
ÍNDICE

**AVISO: EL CONTENIDO DE LA PRESENTE PUBLICACIÓN ES
MERAMENTE INFORMATIVO, NO SUSTITUYE A LO
DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE GAS, APROBADO
MEDIANTE EL REAL DECRETO 919/2006. ASIMISMO, ESTÁ
REFERENCIADO A LA VERSIÓN VIGENTE DE DICHO
REGLAMENTO EN MAYO DE 2023**

58

VOLVER AL
ÍNDICE

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
RESTANTES

VOLVER AL
LISTADO DE ITCS
DE INSTALACIONES