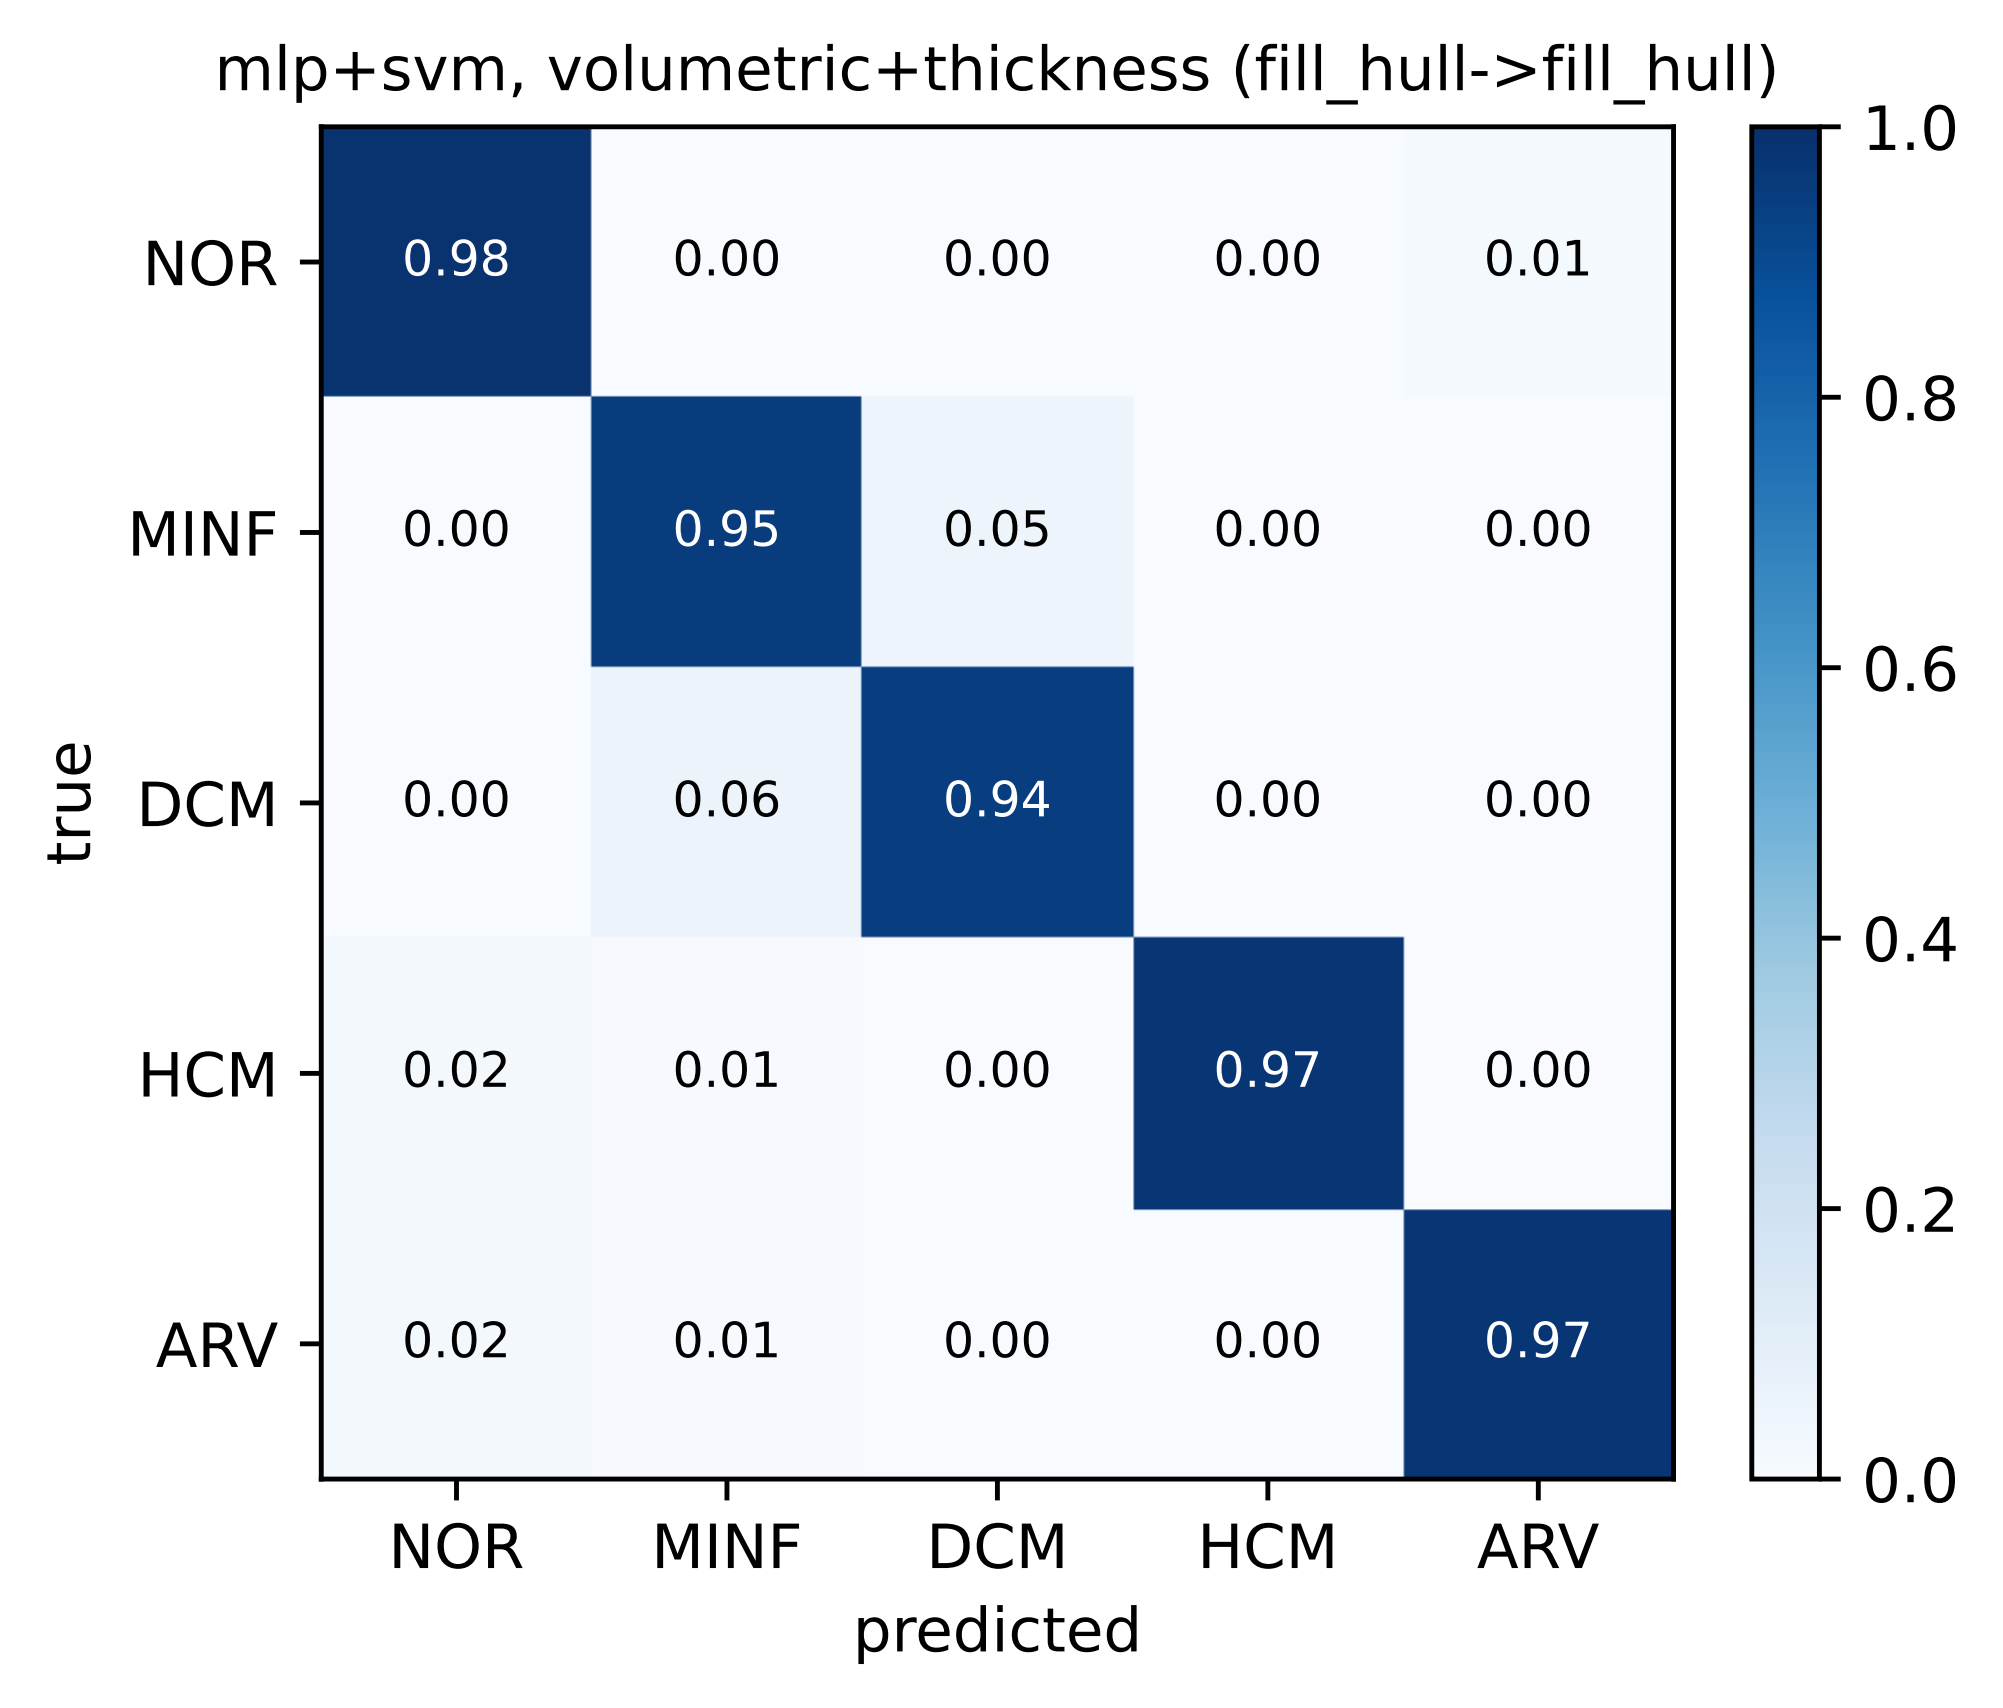
mlp+svm, volumetric+thickness (fill_hull->fill_hull)
NOR
MINF
DCM
HCM
ARV
true
0.98 0.00 0.00 0.00 0.01
0.00 0.95 0.05 0.00 0.00
0.00 0.06 0.94 0.00 0.00
0.02 0.01 0.00 0.97 0.00
0.02 0.01 0.00 0.00 0.97
NOR
MINF
DCM
HCM
ARV
predicted
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0