


ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) EFECTUADO EN
UN LOTE DE TERRENO, CON UN AREA DE 196.39 M2.
APROX., MISMO DONDE SE TIENE PROYECTADA LA
CONSTRUCCION DE LA TIENDA KIOSKO “PERIFERICO
REVOLUCIÓN”, CON UN AREA DE 140.45 M2 APROX., MISMO
QUE SE LOCALIZA POR PERIFERICO REVOLUCIÓN,
ESQUINA CON CALLE JOSE M. GARCIA, EN LA COL. RINCON
DE NAVOLATO, EN NAVOLATO, SINALOA.

Indice:

- 1) Antecedentes.
- 2) Ubicación geográfica.
 - 2.1) Localización.
- 3) Diseño por sismo.
- 4) Diseño por viento.
- 5) Estudios de campo.
- 6) Exploración y muestreo.
- 7) Estudios y pruebas de laboratorio.
- 8) Perfil estratigráfico y propiedades del suelo.
- 9) Recomendaciones y conclusiones.
 - 9.1) Propuesta de cimentación y Profundidad de desplante.
 - 9.2) Capacidad de carga del terreno natural.
 - 9.3) Estructura de Pavimento para Estacionamiento.
- 10) Bancos de materiales.
- 11) Especificaciones de construcción

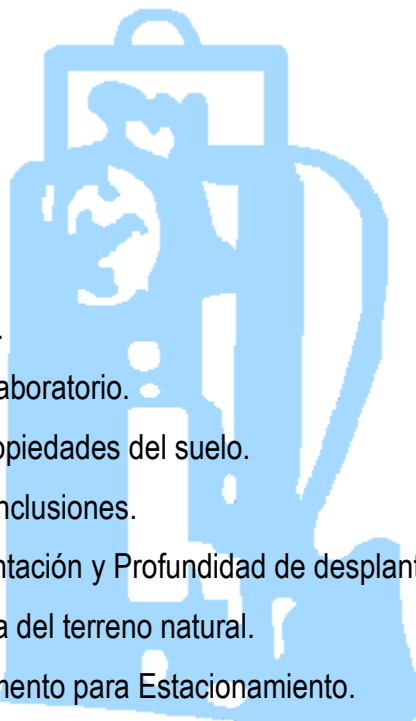


1) Antecedentes :

BRN Inmobiliaria del Pacífico S.A. de C.V., a través de la C. Arq. Viviana Larios, solicito los servicios de **Control de Laboratorio para la Construcción “Control-Lab”**, con la finalidad de efectuar un Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) en un Lote de Terreno, mismo donde se tiene proyectada la construcción de la **Tienda Kiosko “Periférico Revolución”**, mismo que se ubica por el Periférico Revolución esquina con José M. García, en la Col. Rincón de Navolato, en Navolato, Sinaloa.

La Tienda Kiosko **“Periférico Revolución”** en proyecto de construcción, es una edificación de un solo nivel, estructurada con elementos de concreto reforzado y muros de block, rigidizados con dalas y castillos y con una losa aligerada.

Dicho lote de terreno al momento de efectuar este estudio, se encontró libre de construcción alguna, como se muestra en la siguiente foto :

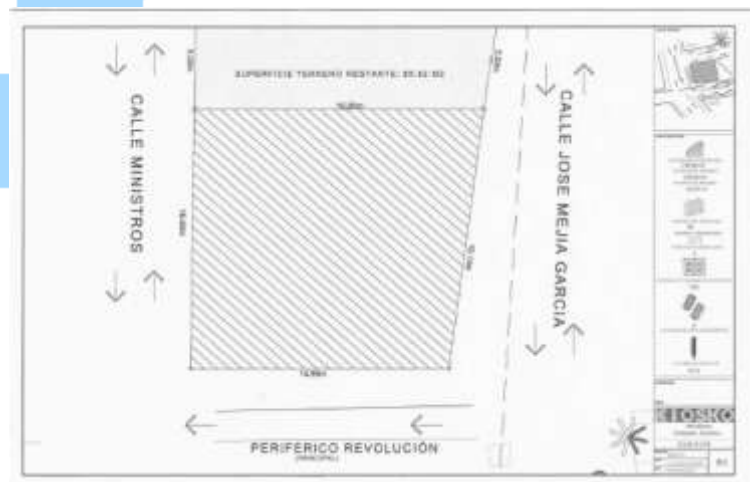

Las colindancias de este terreno en estudio, son como a continuación se indican: Al Norte colinda con Calle José M. García, la cual es de terracería y con un negocio Modelorama, al Sur Calle José M. García y negocio Construrama, la calle es del tipo terracería, al Oriente con vivienda habitacional, al Poniente con el Periférico Revolución y viviendas y negocios, este Periférico cuenta con Carpeta Asfáltica en buenas condiciones.

En el anexo # 1 de este estudio, se anexa la ubicación del terreno con respecto a la ciudad de Navolato, Sinaloa, sus colindancias y la distribución de los PCA efectuados, distribuidos representativamente en el terreno en estudio.

2) Ubicación geográfica :

2.1) Localización Geográfica :

El lote de terreno en estudio, se encuentra ubicado por el Periférico Revolución esquina con calle José M. García, en la Col. Rincón de Navolato, en Navolato, Sinaloa y la ubicación del mismo con respecto al centroide de esta ciudad de Navolato, Sinaloa, este se ubica en el Cuadrante IV muy cercano al cuadrante I, el área donde se efectuó este estudio, en su punto medio, son las coordenadas siguientes : $24^{\circ}75'77.29''$ de Latitud Norte y $107^{\circ}68'54.68''$ de Longitud Oeste, con un altitud de 13 Metros Sobre el Nivel Medio del Mar (MSNMM) aprox.

3) Sismicidad :

No es necesario una revisión ó diseño por sismo.

4) Diseño por Viento :

No es necesario una revisión ó diseño por viento.

5) Estudios de campo :

Para definir la exploración y la cantidad de Pozos a Cielo Abierto por efectuar (PCA), en este caso en particular, se efectuó un recorrido físico en el lugar del terreno en estudio y como se trata de un lote regular, se determinó que prácticamente con la exploración y excavación de un solo Sondeo Tipo PCA, para que con este Sondeo Tipo PCA efectuado, poder determinar el perfil estratigráfico del terreno en estudio y así como también las propiedades físicas y mecánicas de las capas del sub-suelo en estudio, para que con esta información se determine el tipo de cimentación más adecuada y la profundidad de desplante, para determinar y calcular la resistencia del sub-suelo en donde se desplantará la cimentación de la Tienda Kiosko “ Periférico Revolución ”, en proyecto de construcción.

Como se mencionó anteriormente, los estudios de campo consistieron en la exploración y excavación de Un (1) solo Sondeo Tipo Pozo a Cielo Abierto (PCA) efectuados con máquina retroexcavadora, hasta una profundidad máxima de exploración de 2.35 mts., medido a partir del nivel del terreno natural que existe actualmente al momento de efectuar este estudio.

6) Exploración y muestreo :

El muestreo de los materiales se efectuó del tipo alterado con muestras para el contenido de humedad natural, verificación del peso volumétrico natural para reproducirse en el laboratorio las mismas propiedades del suelo y poder determinar así la resistencia de los estratos para fines del diseño de la cimentación de la **Tienda Kiosko “ Periférico Revolución ”**, en proyecto de construcción.

Durante la exploración y excavación del Sondeo Tipo Pozo a Cielo Abierto (PCA) efectuado, se detectaron los cambios exhibidos por los materiales del sub-suelo en estudio, definiéndose así la estratigrafía del depósito observado en el PCA efectuado, siendo este uniformes, mismo que aquí a continuación se describen :

En general, en lo que respecta al área del terreno en estudio; se encontró una sola capa, que cuenta con un espesor de 2.35 mts. de Limo arcilloso tipo (ML) de consistencia media color café claro de formación natural y compresibilidad baja de regular calidad, excavada a la máxima profundidad de 2.35 mts.

7) Estudios y pruebas de laboratorio :

Las muestras obtenidas se clasificaron en el laboratorio según los procedimientos manuales y visuales del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), determinándose en el laboratorio las propiedades índice de los suelos encontrados.

Las pruebas índice efectuadas son como a continuación se indican :

- *) Análisis granulométrico (curva granulométrica).
- *) Límites de consistencia de Atterberg (plasticidad del suelo como lo es límite líquido (LL), límite plástico (LP), índice plástico (IP) y contracción lineal (CL), todos en porcentaje (%).
- *) Peso Volumétrico Seco y Suelto (γ_{vss} en kg/m^3).
- *) Contenido de Humedad natural del suelo (W %).
- *) Peso Volumétrico Seco Máximo (γ_d en kg/m^3).
- *) Humedad Optima (%).
- *) Capacidad de carga admisible (Q adm. en ton/m^2).

En el anexo # 2 de este estudio, se presentan los resultados de las pruebas de laboratorio efectuadas a los materiales encontrados en dicho terreno en estudio, mismo donde se presentan las propiedades físicas de los materiales del sub-suelo en estudio.

8) Perfil Estratigráfico y Propiedades del Suelo :

De la observación directa del Sondeo Tipo PCA efectuado, pudo definirse el perfil estratigráfico del terreno en estudio; determinándose así las variaciones del depósito observado.

Cabe mencionar y es muy importante recalcar, que hasta las profundidades máximas exploradas y excavadas de 2.35 mts., medidos a partir del nivel del terreno natural que existe actualmente al momento de efectuar este estudio, **No se observaron Filtraciones, Ni Esgurrimientos de Nivel de Aguas Freáticas (NAF).**

La composición estratigráfica del terreno en estudio, observada y obtenida del único Sondeo Tipo PCA efectuado, esta es uniforme, por lo que a continuación se describe la única capa ó estrato encontrado en el terreno en estudio, las cuales definen el perfil estratigráfico encontrado, mismos que es la siguiente :

1ª. Capa :

Se encontró una capa, formada por Limo de baja compresibilidad, de consistencia blanda, de regular calidad, encontrada desde la superficie de 0.00 mts. a 2.35 mts. de profundidad, clasificada en base a su dureza de excavación como material tipo III-A (suelo blando)y en base al SUCS como tipo Limo de baja plasticidad tipo (ML).

Las propiedades físicas de esta **1ª. Capa de Limo de color café**, es como a continuación se indica :

PROPIEDADES FISICAS DEL MATERIAL (1ª CAPA)	
CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL (Wo %)	13.63 % a 1.10 mts.
LIMITE LIQUIDO (LL)	33.63 %
LIMITE PLASTICO (LP)	21.05 %
INDICE PLASTICO (IP)	12.58 %
LIMITE CONTRACCION LINEAL (LC)	5.03 %
PESO VOLUMETRICO SECO SUELTO (PVSS)	1,120 kg/m3
PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSMMax.)	1,640 kg/m3
CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO (Wo %)	20.0 %

En su prueba de Granulometría, la Malla # 4 pasa 100 % y la Malla # 200 pasa 87 %; por lo que contiene Gravas 0 %, Arenas 13 % y unos Finos limosos de baja compresibilidad de 87 %; mismo que es clasificado en base a su dureza de excavación como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS, se clasifica como tipo ML, de regular calidad, VRS = 6.20 %, Expansión = 1.64 y grado de compactación de 85 %.

9) Recomendaciones y Conclusiones :

9.1) Alternativa de cimentación y Profundidad de Desplante :

Tomando en consideración las características geométricas y cargas para una edificación pequeña de un solo nivel, tipo **Tienda Kiosko “ Periférico Revolución ”**, las propiedades físicas determinadas en el terreno en estudio, así como la uniformidad estratigráfica observada, tenemos Dos (2) opciones de cimentación, mismas que a continuación se describen :

9.1.1) Opción # 1, Zapata Corrida y/o Zapata Aislada :

En esta **1ª. Opción**, se recomienda normalmente emplear una cimentación del tipo superficial a base de **Zapata Corrida, desplantada a la profundidad de 1.30 mts. mínimo, sobre la única capa de limo de regular calidad encontrada.**

9.1.2) Opción # 2, Losa de Cimentación :

En esta **2ª. Opción**, se recomienda emplear una cimentación del tipo superficial pero en este caso se trata de una Losa de Cimentación, desplantada sobre un relleno de plataforma, con material de banco, de calidad Sub-Base mínimo, con un espesor de 0.40 mts., construida en dos capas de Sub-Base de 0.20 mts. c/u, compactadas al 95 % mínimo y empleando material de banco de calidad Sub-Base mínimo, (0.40 mts.) al 95 % de su PVSmáx.

Nota Importante :

Es muy importante mencionar y recalcar que de estas Dos (2) opciones de cimentación descritas anteriormente, la más viable a criterio de nosotros, es la **Opción # 2, a base de Losa de Cimentación**, ya que igualmente para la otra Opcion 1, también se tendrá que considerar un relleno y mejoramiento superficial para la protección de los pisos de la tienda. Por lo que cualquiera de las dos opciones son adecuadas y correctas, la elección final dependerá ya del Ing. Estructurista, considerando, costos y tiempos de construcción.

9.2) Capacidad de Carga Admisible :

9.2.1) Capacidad de Carga en Estado Natural, para Zapata Aislada y Corrida :

Para el cálculo de la Capacidad de Carga Admisible ($Q_{adm.}$) en estado natural obtenida a la profundidad de 1.30 mts., sobre la única capa formada por un limo de color café claro, de consistencia blanda, considerando un suelo con una Resistencia a la Compresión Simple (Q_u) = 2.45 kg/cm², con una Cohesión (C) = 4, un ángulo de Fricción Interna (Φ) = 0°, con un ancho de cimentación (B) = 1.10 mts., una Profundidad de Desplante (D_f) = 1.30 mts., con un γ_n = 1,700 kg/m³ y unos coeficientes de capacidad de carga de N_c = 5.7, N_q = 1 y N_γ = 0; al introducir estos valores en la fórmula general de capacidad de carga de Terzagui, tenemos lo siguiente :

$$Q \text{ adm.} = 10.57 \text{ ton/m}^2$$

Notas : 1) Este valor de Capacidad de Carga Admisible, considera interna e implícitamente un Factor de Seguridad (FS) de Tres (3), para condiciones de trabajo y en condiciones naturales.

9.2.2) Capacidad de Carga en Estado Natural, para Losa de Cimentación :

Para el cálculo de la Capacidad de Carga Admisible ($Q \text{ adm.}$), desplantada superficialmente sobre una plataforma, con material friccionante de banco, de buena calidad tipo Sub-Base mínimo, con espesor de 0.40 mts. mínimo, construida en dos capas de 0.20 mts. cada una y compactadas al 95 % mínimo, con material tipo SM, de buena graduación, de compacidad media, considerando conservadoramente un Angulo de Fricción Interna (ϕ) = 30° , con una Cohesión (C) = 0.80 kg/cm², con un ancho de cimentación (B) = 1.10 mts., un D_f = 0.00 mts., con un γ_n = 2,100 kg/m³ y unos coeficientes de capacidad de carga de N_c = 35, N_q = 22 y N_γ = 20; al introducir estos valores en la fórmula general de capacidad de carga de Terzagui, tenemos lo siguiente :

$$Q \text{ adm.} = 17.73 \text{ ton/m}^2$$

Notas : 1) Este valor de Capacidad de Carga Admisible, considera interna e implícitamente un Factor de Seguridad (FS) de Tres (3), para condiciones de trabajo y en condiciones naturales.

9.3) Estructura de Estacionamiento para Estacionamiento :

Para el área de Estacionamiento, como esta es prácticamente estacionario y de puro tráfico ligero tipo "A" y en base al suelo natural existente que se trata de un Limo de regular calidad, para estas condiciones de baja resistencia estructural \widehat{VRS} , se recomienda la siguiente estructura de pavimento :

- Losa de Pavimento de Concreto Hidráulico (C/Malla) -- 0.12 mts., $F_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, TMA = $\frac{3}{4}$ "
- Sub-Base (de banco) ----- 0.25 mts. al 95 % mínimo.
- Desplante del Terreno Natural ----- 0.20 mts. al 90 % mínimo.

10) Bancos de Materiales :

Los bancos de material para los trabajos de terracerías para el Estacionamiento y para los rellenos de plataforma ó mejoramientos de suelo para modificar la profundidad de desplante de la cimentación de proyecto, con material de Sub-Base; son los ubicados por la margen izquierda del Río Culiacán, a la altura de La Cofradia, Navolato, y/o San Pedro, mismos donde hay materiales inertes de río, formados por mezclas de gravas con arenas y limos, en proporción adecuada que cumplan con las especificaciones de la Normativa SCT para su empleo en las capas de Sub-Base, de buena calidad.

11) Especificaciones de los materiales :

Invariablemente los materiales que vayan a ser empleados, deberán cumplir con las normas y especificaciones de la Normativa SCT en vigor.

ESPECIFICACIONES SCT DE LOS MATERIALES	
CARACTERISTICAS	SUB-BASE
Granulometría	(Zona 1-2)
Tamaño Máximo del Agregado (TMA)	2" máximo
% de finos que pasa en la malla 200	25 % máximo
Límite líquido (LL)	25 % máximo
Indice Plástico (IP)	6 % máximo
Compactación	95 % mínimo
VRS (%)	50 % mínimo.


Culiacán, Sinaloa a 14 de Julio de 2025

Atentamente:
Control de Laboratorio para la Construcción


Ing. Carlos A. Garcia Mellado
(Director General)


Atentamente:
Control de Laboratorio para la Construcción


Ing. Marco A. Garcia Alvarez
(Representante Técnico)
Ced. Prof. 7255010)

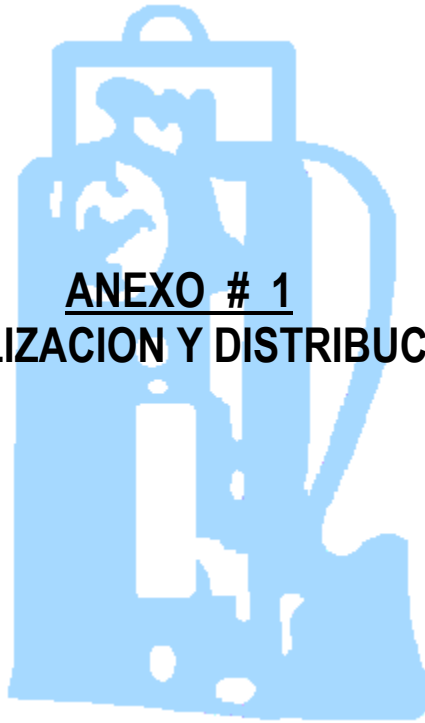

ANEXO # 1 **(CROQUIS DE LOCALIZACION Y DISTRIBUCION DE LOS PCA)**

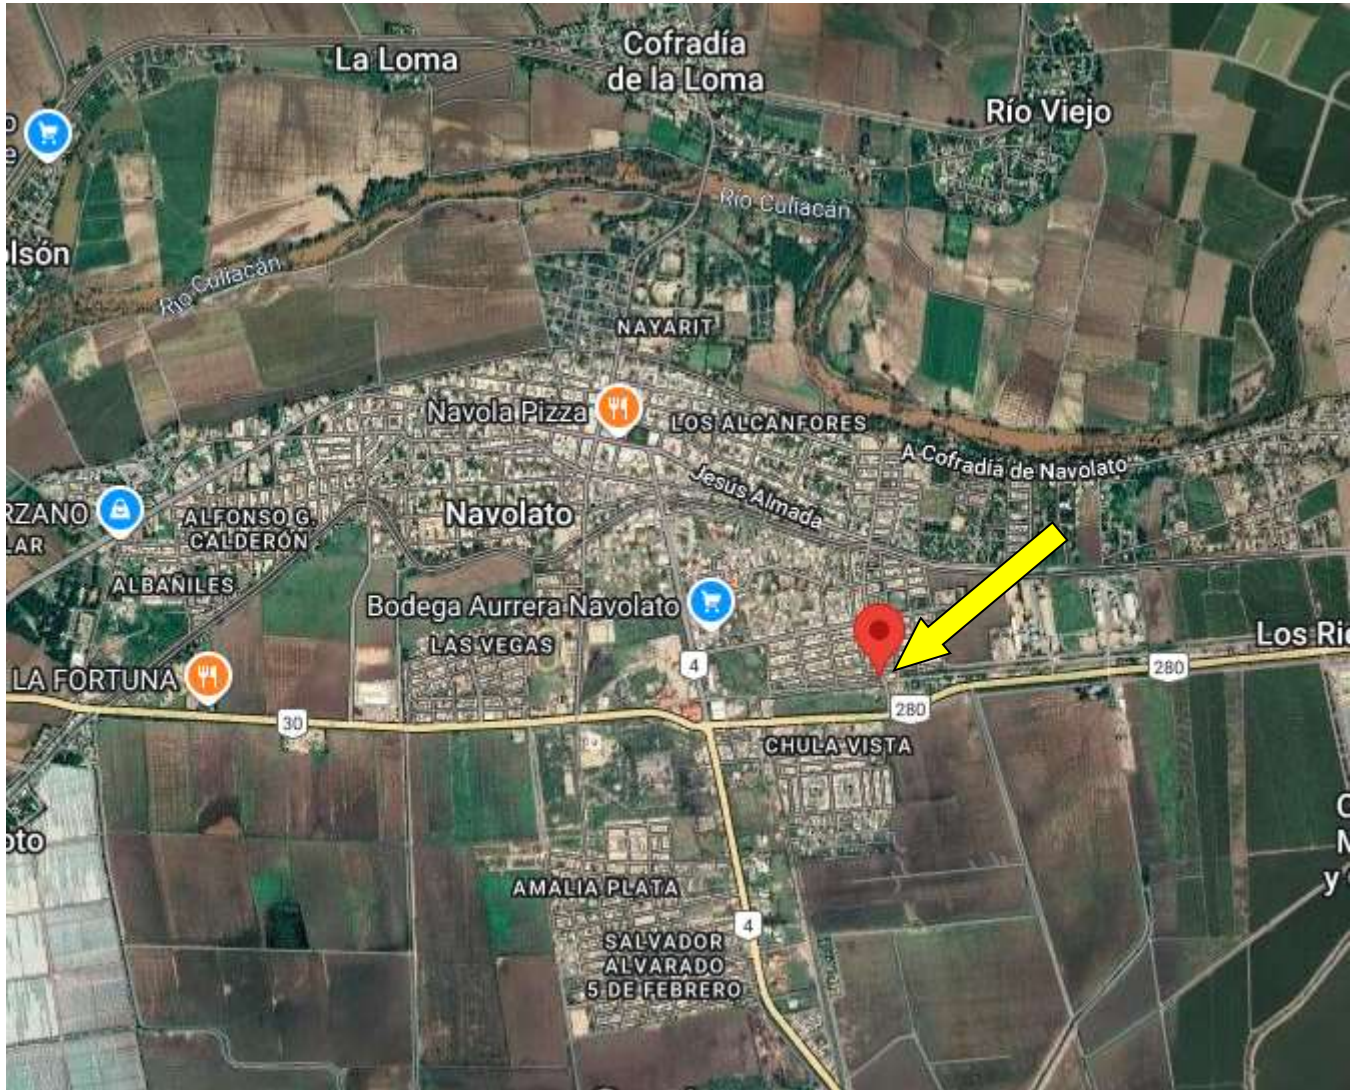

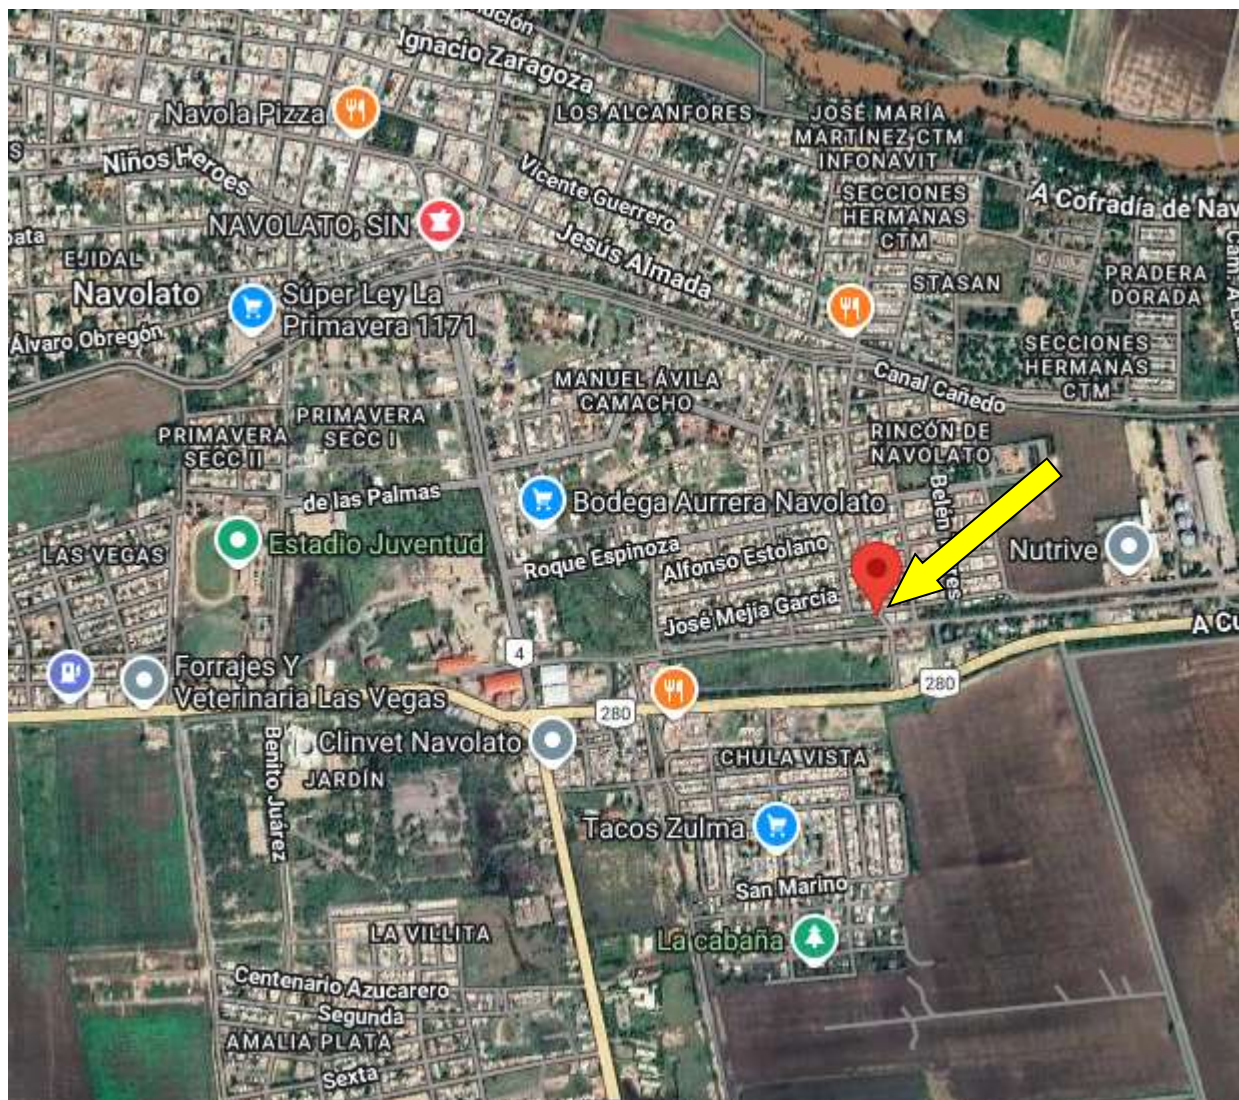

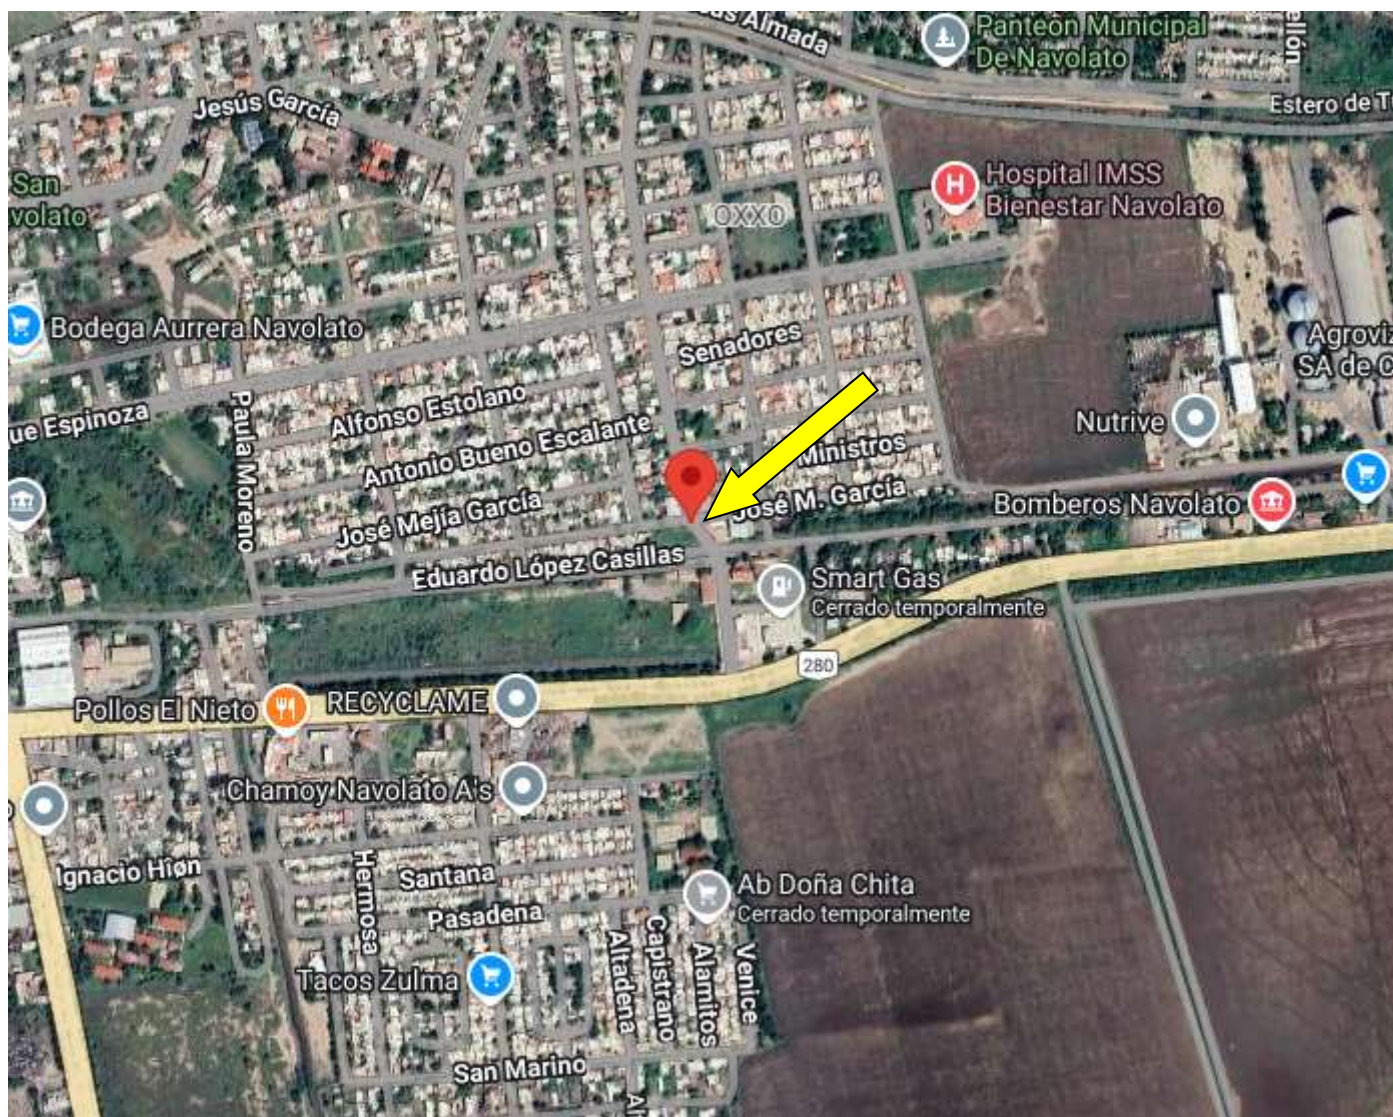







ANEXO # 2 **(RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO)**




ANEXO # 3 **(PERFIL ESTRATIGRAFICO)**


Control - Lab		PERFIL ESTRATIGRAFICO	
OBRA ----- : Tienda Kiosko " Periferico Revolución "		FECHA DE RECIBO : 09-Julio-25	
UBICACIÓN : Periferico Revolución, esquina Calle José M. García, Col. Rincon de Navolato, Navolato, Sin. Opción 1-2 (Zapata Aislada y/o Corrida)		FECHA INFORME -- : 14-Julio-25	
		SONDEO # ----- : Uno (1)	
PROF. (MTS.)	ESTRA- TIGRAFIA	HUMEDAD NATURAL (W) EN % LIMITE LIQUIDO (LL) EN % LIMITE PLASTICO (LP) EN %	PESO VOL. NAT. (T/M ³)
			DESCRIPCION
1.20 mts.			1ª. Capa o estrato formado por material de Limo arcilloso, color café claro, de baja compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada como tipo III-A (suelo blando) y en base al SUCS como tipo (ML) de regular calidad.
2.35 mts. (fin de sondeo)			<p>Nota : No se encontraron escurrimientos ni Filtraciones de Nivel de Aguas Freáticas (NAF).</p> <p>Notas : Opción 1-2 (Zapata Aislada y/o Corrida)</p> <p>1) Prof. Desplante 1.30 mts.</p> <p>2) Reforzar con Dalas y/o Contratabes</p> <p>3) Considerar una capa de relleno con material inerte para pisos.</p> <p>4) Capacidad de Carga Admisible = 10.57 ton./m2.</p>




ARCILLA




LIMO



ARENA



GRAVA



RELLENO


Control - Lab						PERFIL ESTRATIGRAFICO						
OBRA ----- : Tienda Kiosko " Periferico Revolución "								FECHA DE RECIBO : 09-Julio-25				
UBICACIÓN : Periferico Revolución, esquina Calle José M. García, Col. Rincon de Navolato, Navolato, Sin.								FECHA INFORME -- : 14-Julio-25				
Opción 1 (Zapata Aislada y/o Corrida)								SONDEO # ----- : Uno (1)				
PROF. (MTS.)	ESTRA- TIGRAFIA	HUMEDAD NATURAL (W) EN %	LIMITE LIQUIDO (LL) EN %	LIMITE PLASTICO (LP) EN %	PESO VOL. NAT. (T/M³)	DESCRIPCION						
		10	20	30	40	50						
0.12 mts.	Concreto						Construir plataforma con un material tipo Sub-Base de buena calidad en un espesor de 0.40 mts., en dos capas de 0.20 mts. al 95 % de su PVSMáx. y Humedad Optima.					
0.40 mts.	Sub-Base											
2.35 mts. (fin de sondeo)							<p>Nota : No se encontraron escurrimientos ni Filtraciones de Nivel de Aguas Freáticas (NAF).</p> <p>Notas :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Opción de Ciment. # 2 (Losa de Cimentación) 2) Profundidad de Desplante = 0.00 mts. 3) Construir una plataforma con material Sub-Base con espesor de 0.40 mts. 4) Capacidad de Carga Admisible = 17.73 Ton/M2 					

ARCILLA
 LIMO
 ARENA
 GRAVA
 RELLENO


Control - Lab		PERFIL ESTRATIGRAFICO		
OBRA ----- : Tienda Kiosko " Periferico Revolución "		FECHA DE RECIBO : 09-Julio-25		
UBICACIÓN : Periferico Revolución, esquina Calle José M. García, Col. Rincon de Navolato, Navolato, Sin.		FECHA INFORME -- : 14-Julio-25		
		SONDEO # ----- : Uno (1)		
PROF. (MTS.)	ESTRA- TIGRAFIA	HUMEDAD NATURAL (W) EN % LIMITE LIQUIDO (LL) EN % LIMITE PLASTICO (LP) EN %	PESO VOL. NAT. (T/M ³)	DESCRIPCION
2.35 mts. (fin de sondeo)			1.580	<p>1ª. Capa o estrato formado por material de Limo arcilloso, color café claro, de baja compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada como tipo III-A (suelo blando) y en base al SUCS como tipo (ML) de regular calidad.</p> <p>Nota : No se encontraron escurrimientos ni Filtraciones de Nivel de Aguas Freáticas (NAF).</p>




ARCILLA




LIMO



ARENA



GRAVA



RELLENO

ANEXO # 4 **(INFORME FOTOGRAFICO)**



“INFORME FOTOGRAFICO “



Continuación :



Continuación :

