

## Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

| Title   | 자료의 보관 및 자료보관실 관리 |                |    |
|---------|-------------------|----------------|----|
| SOP No. | IAI/GMS/013       | Total page     | 12 |
| Version | 02                | Effective date |    |

| 번호 | 배 포 처     | 번호 | 배 포 처     | 번호 | 배 포 처           |
|----|-----------|----|-----------|----|-----------------|
| 1  | ■ 운영책임자실  | 7  | □ 어류 실험실  | 13 | □ 전처리 및 준비실     |
| 2  | ■ 신뢰성보증팀  | 8  | □ 어류 사육실  | 14 | ■ 시험물질 보관 / 조제실 |
| 3  | ■ 사무실-1   | 9  | □ 조류 실험실  | 15 | □ 시약 / 물품 보관실   |
| 4  | ■ 사무실-2   | 10 | □ 조류 배양실  | 16 | ■ 자료보관실         |
| 5  | □ 기기분석실-1 | 11 | □ 물벼룩 사육실 | 17 | □ 폐수 / 폐기물실     |
| 6  | □ 기기분석실-2 | 12 | □ 물벼룩 실험실 | 18 |                 |

\_\_\_\_\_  
작성자)

\_\_\_\_\_  
(서명)

\_\_\_\_\_  
Date. YYYY.MM.DD.

\_\_\_\_\_  
검토자)

\_\_\_\_\_  
(서명)

\_\_\_\_\_  
Date. YYYY.MM.DD.

\_\_\_\_\_  
운영책임자)

\_\_\_\_\_  
(서명)

\_\_\_\_\_  
Date. YYYY.MM.DD.

## SOP 이력서

| 개정번호 | 제·개정일       | 구분 | 작성자 | SOP 제정 및 개정 사유                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00   | 2024.07.24. | 제정 | 마기병 | GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정                                                                                                                                                                                      |
| 01   | 2025.06.26. | 개정 | 김유나 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP 배포처에 시험물질 보관/ 조제실을 추가</li> <li>- 물질 코드번호 부여 주체가 변경됨에 따라 내용 추가 및 첨부문서 (F11) 개정</li> <li>- 6.2.1. 물질의 이관업무 흐름도 표 교체</li> <li>- 7.7.2. 자료의 보관기간 내용 추가</li> </ul> |
| 02   | 2025.12.05. | 개정 | 김유나 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시험자료의 보관기간에 대한 내용 수정</li> </ul> <p>3, 5.1, 6, 6.2.1., 7.7.2. 항목 수정<br/>이에 따른 첨부문서 (F2), (F5) 개정</p>                                                               |

---

<목 차>

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. 목적 .....                     | 4  |
| 2. 적용 범위 .....                  | 4  |
| 3. 용어의 정의 .....                 | 4  |
| 4. 자료보관 업무 수행 인원의 책무 .....      | 4  |
| 5. 자료의 임시보관 .....               | 4  |
| 6. 자료이관 .....                   | 5  |
| 7. 자료보관실의 관리 .....              | 9  |
| 8. 보관기간이 만료된 시험자료의 처리 .....     | 11 |
| 9. 자료보관실에 보관된 자료의 대출 및 열람 ..... | 11 |
| 10. 자료보관실의 이상사태 대처 .....        | 12 |
| 11. 첨부문서 .....                  | 12 |

## 1. 목적

시험자료, QA자료, 운영자료, 기타 규정에 의한 자료 등의 변질 방지를 위한 환경을 유지하고 화재 등으로부터의 피해를 최소화하기 위하여 자료의 보관 및 자료보관실의 환경관리 방법을 기술한다.

## 2. 적용 범위

시험 관련 및 임시보관 자료, 시험물질의 보관, 자료보관실 관리에 적용한다.

## 3. 용어의 정의

- (1) 자료의 임시보관이란 자료보관실로 이관되기 전까지 자료를 임시로 보관하는 것을 의미한다.
- (2) 시험자료란 시험기초자료(시험에 관련된 기록, 출력자료, 전자매체, 사진 등), 시험계획서, 최종보고서, 물질(시험물질, 표준물질 등), QA점검서류, 시험일정총괄표 등 시험과 관련된 모든 자료이다.
- (3) QA자료란 신뢰성보증팀(QAU)에서 시험위주의 점검, 시설위주의 점검, 수행위주의 점검 수행 시 발생하는 점검 자료이다.
- (4) 운영자료란 표준작업지침서에 따라 업무를 수행하며 발생하는 인원, 시험계, 물질, 장비, 기기, 시설 등에 관련된 모든 자료이다.

## 4. 자료보관 업무 수행 인원의 책무

### 4.1. 자료보관책임자

- (1) 자료보관실에 보관된 자료가 보관기한까지 손상 없이 보관될 수 있도록 자료보관실의 환경을 유지·관리 하며 자료보관실의 자료에 대한 책임을 진다.
- (2) 자료보관책임자는 자료보관실의 지문인식 장치에 지문을 등록하고 출입을 관리한다.
- (3) 대출 및 반납 자료의 손상 여부를 확인한다.
- (4) 자료보관실로 이관된 자료를 검색이 용이하도록 정리하여 보관한다.
- (5) 보관기간이 종료된 시험별 관련 자료를 시험책임자에게 통보한다.

### 4.2. 이관 실시자

이관 실시자는 자료 누락, 수정 누락, 공란 미처리, 넘버링 오류 등을 확인하여 자료의 완전성을 확보한 후 자료를 이관해야 한다.

## 5. 자료의 임시보관

### 5.1. 시험자료의 임시보관

- (1) 각 시험담당자는 작성한 시험기초자료를 시험책임자에게 제출할 때까지 시건장치가 있는 임시보관장에 보관한다.
- (2) 각 시험책임자는 시험이 종료되어 시험자료를 자료보관책임자에게 전달하기 전까지 분실

및 파손 등이 발생하지 않도록 시건장치가 있는 임시보관장에 보관한다.


## 5.2. 컴퓨터에 저장한 자료의 임시보관

- (1) 시험관련 파일이 저장된 시험책임자, 분야별 책임자 및 담당자의 컴퓨터에 비밀번호를 설정하여 타인의 접근을 막는다.
- (2) 분야별 책임자 및 시험담당자는 시험책임자에게 시험관련 파일을 제출할 때까지 컴퓨터에 임시 보관하고 시험자료이관 전까지 시험책임자에게 전달한다.

## 6. 자료이관

### 6.1. 시험자료의 이관

#### 6.1.1 시험자료의 이관업무 흐름도

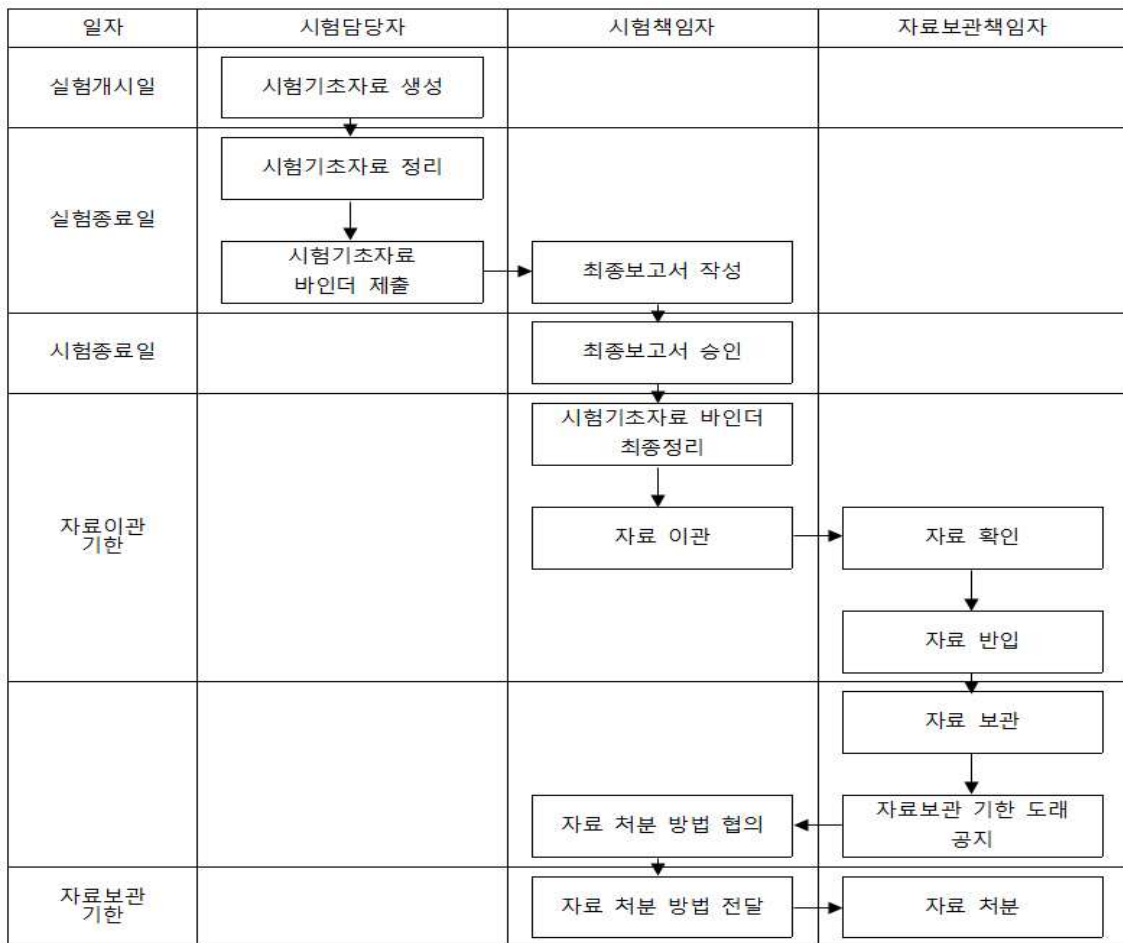

\* 흐름도 상의 시험담당자는 분야별 책임자 또는 담당자(분석, 시설 등)를 포함

- (1) 시험책임자 또는 시험담당자는 '시험자료목록서(IAI/GMS/013-F01)'를 작성하여 시험자료 바인더를 정리한다. 시험자료 바인더는 아래 내용에 따라 정리하되 시험의 특성에 따라 변경할 수 있다.

가. 시험기획 관련 : 시험의뢰서, 시험수행계획서, 시험일정 총괄표 등

- 나. 시험계획서 관련 : 시험계획서, 시험계획서 변경 기록서, 시험계획서 이탈기록서 등
- 다. 시험물질 관련 : COA, MSDS, 시험물질 수령확인서, 시험물질 보관목록표, 시험물질 사용기록서, 부형제 선택기록서 등
- 라. 시험 관련 : 농도설정 시험, 본시험, 독성값 통계기록 등
- 마. 시험계 관련 기록서 : 입수기록서, 수질측정 기록서, 순화 기록서 등
- 바. 최종보고서 관련 : 최종보고서(안) 검토기록서, 최종보고서 등
- 사. 분석 관련 : 분석법 검증, 본시험 등의 Raw Data
- 아. 기타 : 전자문서(CD or USB) 등

- (2) 최종보고서 승인(시험종료일) 후 시험기초자료 중 아래 기재된 자료는 전자매체로 생성한다.
  - 가. 시험계획서(변경포함), 최종보고서 파일(hwp, docx 등), 서명본 pdf 파일
  - 나. 사진(촬영기록이 발생한 경우)
  - 다. 결과계산 시 사용된 파일(엑셀 등)
  - 라. 분석 과정 및 결과를 확인할 수 있는 파일(메소드·시퀀스·크로마토그램 등)
  - 마. 통계처리결과 파일

#### 6.1.2. 최종 정리

정리된 모든 자료는 별도의 넘버링을 실시한다. 바인더가 2권 이상 발생하는 경우 연속하여 페이지를 넘버링하고 넘버링은 도장을 이용하거나 수기로 실시한다.

예) 첫 번째 바인더 넘버링이 '001~100'일 때 두 번째 바인더 넘버링은 '101'부터 시작

- (1) '시험자료목록서(GMS-013-F01)'는 바인더마다 문서철 한다.
- (2) '시험자료목록서(GMS-013-F01)'에 따라 구분한 시험자료목록서(시험자료 추가목록서 포함), 간지, 인덱스지, 파일 속지 등은 넘버링에서 제외한다.
- (3) 모든 자료가 정리되면 시험책임자는 시험종료 후 2개월 이내에 '시험자료이관기록서(IAI/GMS/013-F02)'를 작성하여 자료보관책임자에게 이관한다.
- (4) 시험자료는 바인더에 빨간색 라벨지를 사용하여 시험번호를 라벨링 한 후 색인에 활용한다.


#### 6.1.3. 자료의 추가

- (1) 최종보고서 수정 등의 사유로 이관된 자료에 시험자료의 추가가 필요한 경우 시험책임자는 '9. 자료보관실에 보관된 자료의 대출/열람'에 따라서 시험자료를 대출받는다.
- (2) 시험책임자는 추가된 시험자료에 대해 '시험자료 추가목록서(IAI/GMS/013-F04)'를 작성하여 바인더 가장 뒤에 간지, 인덱스지 등으로 구분하고 기존 넘버링에 연결하여 넘버링을 실시한 뒤 기존 절차에 따라 이관한다.

예) 기존 바인더 넘버링 끝이 '200'일 때 추가 자료 넘버링은 '201'부터

### 6.2. 물질의 이관


#### 6.2.1. 물질의 이관업무 흐름도

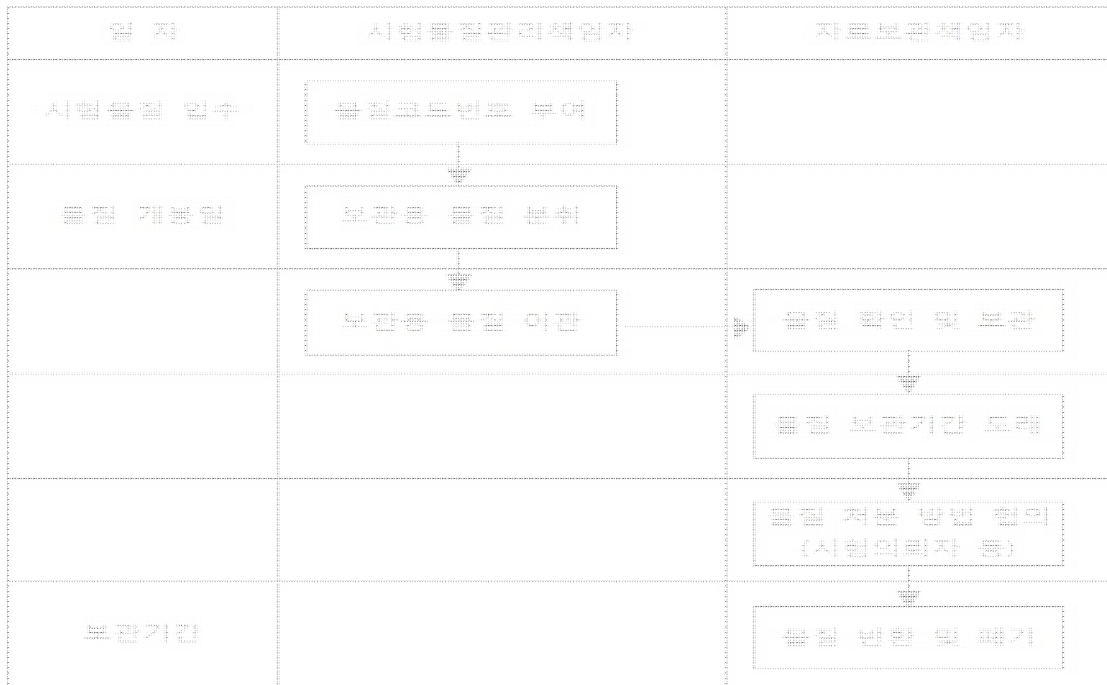

6.2.2. 시험물질관리책임자는 물질을 정리하여 '보관용물질 이관기록서(IAI/GMS/013-F06)'를 작성하여 자료보관책임자에게 전달한다. 물질의 색인은 '시험물질의 수령 및 관리(IAI/TIP/002)'의 라벨을 사용한다.

### 6.3. QA자료의 이관

#### 6.3.1. QA자료의 이관업무 흐름도

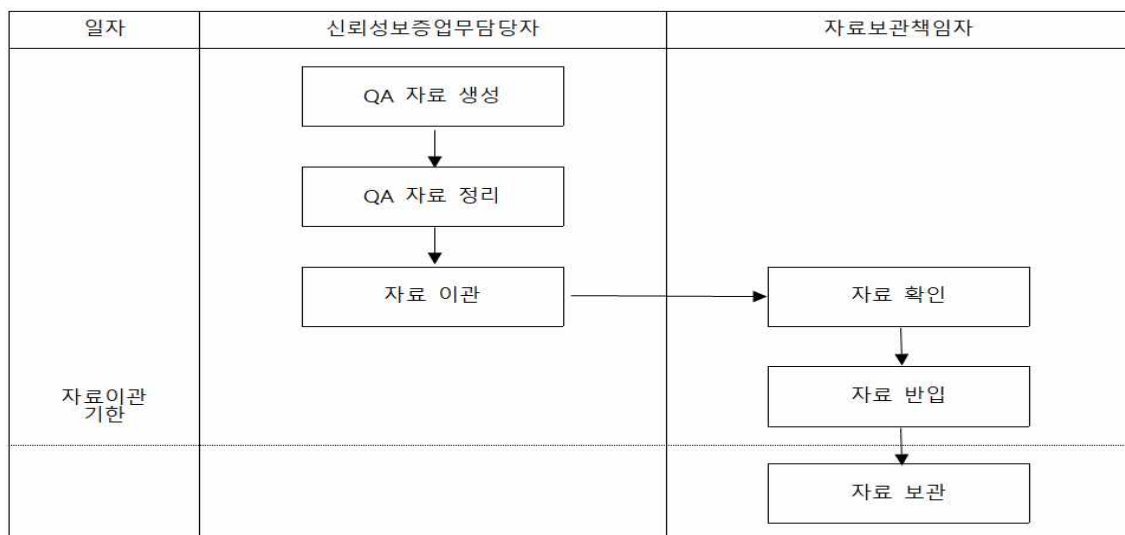

(1) 신뢰성보증업무담당자는 아래의 QA자료를 바인더에 정리한다. 모든 점검서류는 점검 계획과 결과 자료가 포함되어야 한다.

가. 시험번호별 시험위주의 점검(시험계획서(변경포함) 사본, 시험의뢰서·시험수행계획서

등 시험기획 관련 서류 사본)

나. 시설위주의 점검

다. 수행위주의 점검


라. GLP 현지조사 의견서(신청서, 의견서에 따른 덧붙임을 제외한 보완결과 포함)

(2) 모든 자료가 정리되면 접수연도를 기준으로 마지막 시험종료일 후 2개월 이내에 '문서이관기록서(IAI/GMS/013-F05)'를 작성하여 당해 연도 모든 자료를 자료보관책임자에게 이관한다.

(3) QA자료는 바인더에 파란색 라벨지를 사용하여 라벨링 한 후 색인에 활용한다.

#### 6.4. 운영자료의 이관

##### 6.4.1. 운영자료의 이관업무 흐름도

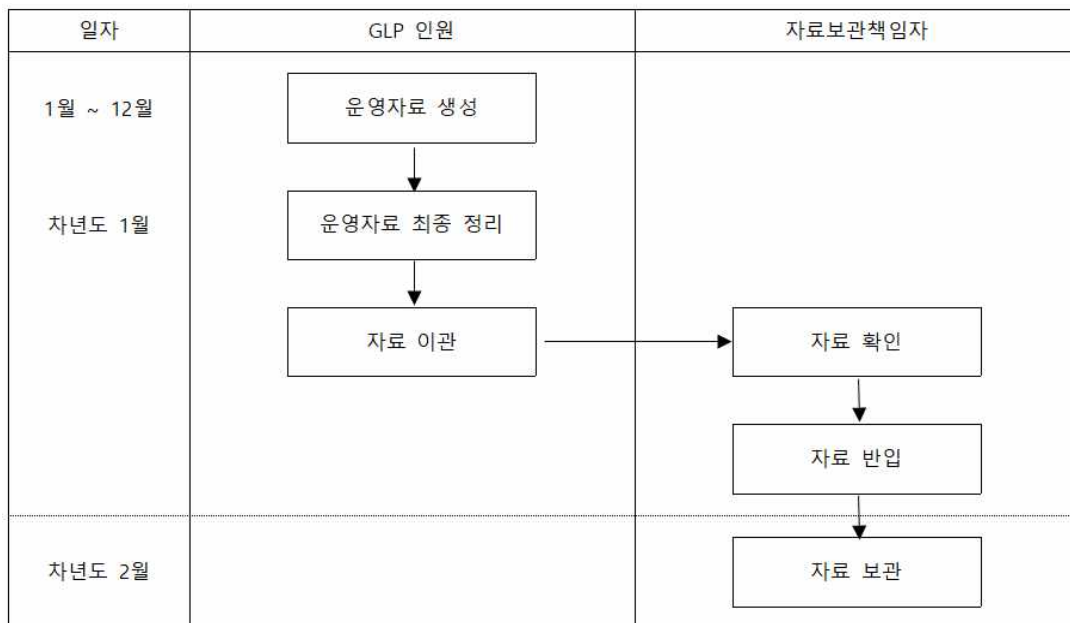

(1) 운영자료는 아래 자료의 관련 책임자 및 담당자들이 연 1회 바인더에 정리하여 자료보관실로 이관한다.

가. GLP 운영에 관한 문서 자료(인원, 교육 및 훈련 기록 등)

나. 표준작업지침서(SOP) 관련 자료

다. 설비와 기기 등의 관리 및 환경측정(청소 등) 자료

라. 출입 관련 자료

마. 시험계, 물질 관련 운영자료

바. 최종 보관시설 관리에 관한 자료(자료보관실 입·출입 및 자료 열람 기록, 자료보관 현황 등)

사. 기타 보관이 필요하다 인정되는 자료

(2) 모든 자료가 정리되면 '문서 이관기록서(IAI/GMS/013-F05)'를 작성하여 자료보관책임자에게 이관을 신청한다.

(3) 자료보관책임자는 운영자료와 '문서 이관기록서(IAI/GMS/013-F05)'를 대조하여 확인한 후



자료를 취합하고 이관한다.

(4) 운영자료는 바인더에 노란색 라벨지를 사용하여 라벨링 한 후 색인에 활용한다.

## 7. 자료보관실의 관리

### 7.1. 자료보관실 위치

국제분석연구원(주) '자료보관실'을 사용한다.

### 7.2. 자료보관실 출입

- (1) 자료보관실에는 자료보관책임자만 출입할 수 있도록 한다.
- (2) 자료보관실로의 입실은 자료보관책임자가 자료보관실 입실을 허가할 때에 자료보관책임자 동행하에 가능하다.
- (3) 모든 자료보관실 입실자는 반드시 '자료보관실 출입기록서(IAI/GMS/013-F07)'를 작성하며 자료보관책임자가 이를 확인한다.

### 7.3. 자료보관실 환경조건 및 유지관리

- (1) 자료보관실은 온도 5 ~ 30 °C, 습도 75 % 이하를 유지하도록 한다.
- (2) 자료보관실과 자료보관실 내 실온보관고에는 온습도 기록계를 비치하여 온도와 습도를 매일 점검하고 '자료보관실 환경기록서(IAI/GMS/013-F08)'에 기록한다.
- (3) 자료보관실의 청소는 '시험실의 청소 및 기구세척(IAI/GMS/017)'에 따라 실시한다.


### 7.4. 자료의 완전성 확인

- (1) 자료보관책임자는 이관된 자료의 완전성(수량, 넘버링, 문서, 라벨 등)을 확인한 후 자료보관실에 반입한다.
- (2) 자료의 확인은 이관신청 당일 실시하는 것으로 원칙으로 한다. 단, 이관당일 확인하지 못한 자료는 자료의 확인 및 보완시까지 임시보관고에 보관하고, 그 목록을 '임시보관대장(IAI/GMS/013-F12)'에 작성한다.
- (3) 자료의 누락 등으로 완전하지 못한 자료는 해당팀에 보완을 요청한다.

7.5. 자료보관책임자는 이관된 자료에 대하여 '이관문서 관리대장(IAI/GMS/013-F09)' 및 '이관물질 관리대장(IAI/GMS/013-F10)'에 업데이트하여 보관자료가 일목요연하게 정리되고 검색될 수 있도록 하여야 한다.

#### 7.5.1. 자료보관 위치

- (1) 자료보관구역 배치도

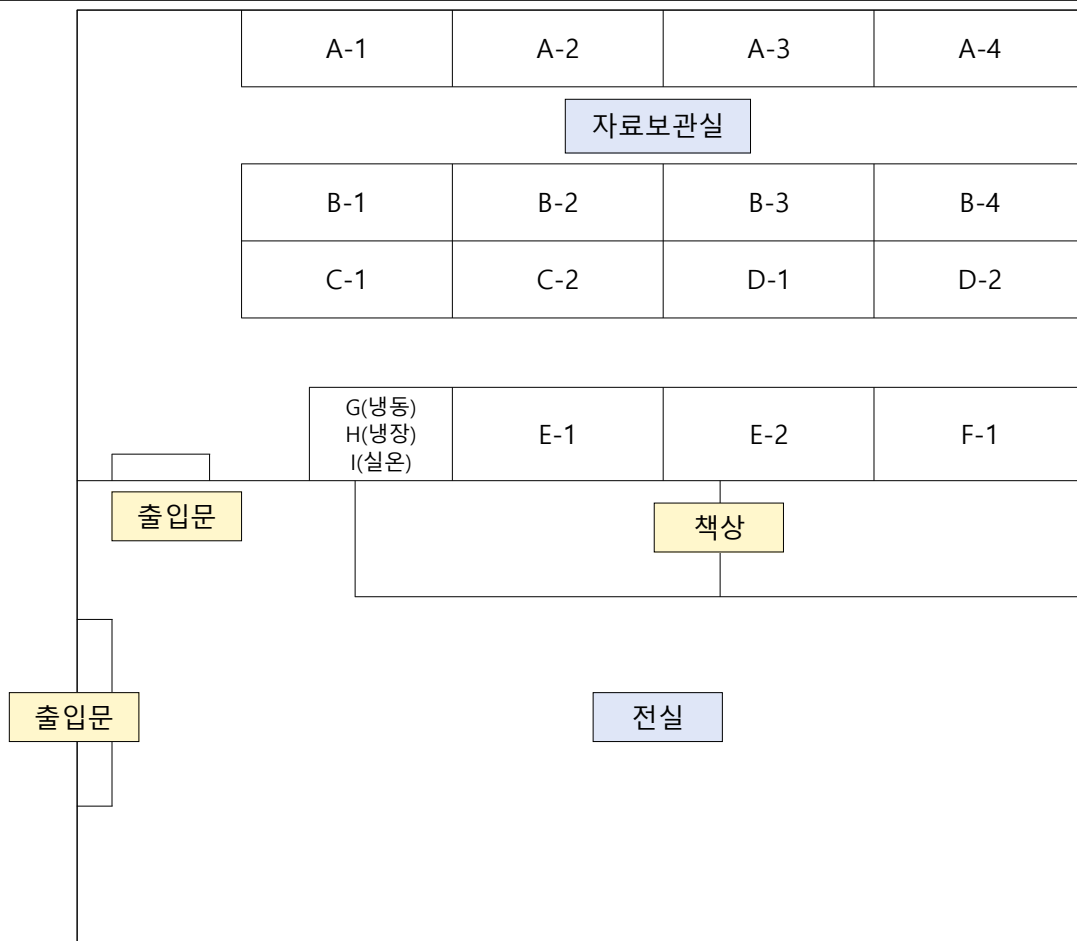

(2) 문서자료는 자료보관실의 6열 5단 책장에 보관하며 각 위치의 색인은 아래와 같다

A ~ C : 시험자료, D : 운영자료, E : QA 자료, F : 임시보관자료

(3) 보관용 물질은 보관조건에 따라 자료보관실의 냉장(H), 냉동(G)고 및 실온보관고(I)에 보관한다.

7.6. '이관문서 관리대장(IAI/GMS/013-F09)', '이관물질 관리대장(IAI/GMS/013-F10)'은 자료보관실 내의 컴퓨터를 통해 전자파일로 작성 및 누적 관리한다.

### 7.7. 자료의 보관기간

7.7.1. 자료보관실에서 보관하는 운영자료, QA자료는 운영책임자의 특별한 지시가 없는 한 영구 보관한다.

7.7.2. 시험자료의 보관기간

시험의뢰서 등에 기재된 기간 등 시험의뢰자의 협의에 따른다.

7.7.3. 보관기간이 만료된 자료들은 시험의뢰자와 협의하여 보관기한을 연장, 반환, 폐기를 결정하며, '8. 보관기간이 만료된 시험자료의 처리'에 따른다.

## 8. 보관기간이 만료된 시험자료의 처리

### 8.1. 시험의뢰자 확인

자료보관책임자는 보관 기간이 만료되기 30일 전의 시험자료 현황을 시험책임자에게 알리면 시험책임자는 시험의뢰자에게 시험자료 반환, 폐기, 기간 연장의 의사를 확인한다.

### 8.2. 시험자료 처리

#### 8.2.1. 반환 또는 폐기

(1) 시험의뢰자가 반환 또는 폐기를 요구하는 경우, 시험책임자는 '시험자료반환 및 폐기확인서(IAI/GMS/013-F11)'를 의뢰자에게 보내어 서명한 원본을 회신받고 자료보관책임자 및 운영책임자의 서명 후 운영자료로 보관한다.

(2) 최종 승인 후 폐기 또는 반환을 실시하며, 반환 시에는 시험자료바인더와 서명이 완료된 '시험자료반환 및 폐기확인서(IAI/GMS/013-F11)'의 사본을 시험의뢰자에게 송부한다.

#### 8.2.2. 보관 기간 연장

시험자료 및 물질의 보관 기간은 시험책임자가 시험의뢰자와 협의하여 연장할 수 있다. 연장기한이 결정되면 '이관문서 관리대장(IAI/GMS/013-F09)' 및 '이관물질 관리대장(IAI/GMS/013-F10-00)'에 기입한다.

### 8.3. 업무 종료의 경우

시험연구기관이 업무를 정지하거나 취소, 종료의 사유로 법정 후계자가 없는 경우를 말하며 보관된 시험 자료 등은 시험의뢰자의 자료보관실 또는 GLP 규정 및 유기농업자재 시험연구기관의 규정이 준수되는 자료보관실에 이전 보관하여야 한다.

## 9. 자료보관실에 보관된 자료의 대출 및 열람

### 9.1. 자료의 열람

자료보관실에 보관된 자료를 열람하고자 하는 인원은 '자료보관실 출입기록서(IAI/GMS/013-F07)'의 입실사유에 열람자료의 바인더 명칭을 작성하고, 자료보관책임자의 확인하에 열람할 수 있다.

### 9.2. 자료의 대출

(1) 자료보관실에 보관된 자료를 대출하고자 하는 인원은 '자료대출 신청서(IAI/GMS/013-F03)'를 작성하고, 운영책임자의 승인을 받은 뒤 자료 보관책임자에게 전달한다.

(2) 자료보관책임자는 자료대출 신청서를 확인하고 해당 자료를 제공한다.

가. 자료의 복사가 필요한 경우 자료를 대출하여 필요한 부분을 복사하고 복사 완료 후 즉시 자료보관책임자에게 반납한다.

나. 자료의 대출은 최대 7일까지 가능하다.

다. 자료의 대출 연장은 최대 7일까지 가능하다. 대출 당일을 제외한 기간 동안 연장할 수 있다.

(3) 대출자료는 반납 시 자료보관책임자와 대출자가 공동으로 분실 및 파손 등 전반적인 사항에 대하여 점검한다.

## 10. 자료보관실의 이상사태 대처

### 10.1. 자료보관실 화재 대비

자료보관실에는 화재에 대비하여 화재 감지 센서가 부착된 자동분사 소화기를 설치하여 화재 발생 시 즉시 1차 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

### 10.2. 자료보관실 화재 대응

자료보관실의 화재 감지 시 자료보관책임자는 즉시 소화기로 진화하고, 운영책임자 및 관련 기관에 통보하여 사후 조치를 실시한다.

### 10.3. 자료보관실 침수 대비

자료보관책임자는 자료보관실의 침수 등으로 보관자료의 변성 등의 이상이 발생하지 않도록 자료보관실을 수시로 점검한다.

### 10.4. 이상 징후 발견 시 대응

자료보관책임자는 침수 등 자료보관실의 이상 징후를 발견하면 즉시 운영책임자에게 보고하여 시설보수 혹은 보관하고 있는 자료를 안전한 장소로 이동하는 등의 조치를 취한다.

## 11. 첨부문서

- (1) 시험자료목록서(IAI/GMS/013-F01-00)
- (2) 시험자료 이관기록서(IAI/GMS/013-F02-01)
- (3) 자료대출 신청서(IAI/GMS/013-F03-00)
- (4) 시험자료 추가목록서(IAI/GMS/013-F04-00)
- (5) 문서 이관기록서(IAI/GMS/013-F05-01)
- (6) 보관용물질 이관기록서(IAI/GMS/013-F06-00)
- (7) 자료보관실 출입기록서(IAI/GMS/013-F07-00)
- (8) 자료보관실 환경기록서(IAI/GMS/013-F08-00)
- (9) 이관문서 관리대장(IAI/GMS/013-F09-00)
- (10) 이관물질 관리대장(IAI/GMS/013-F10-00)
- (11) 시험자료반환 및 폐기확인서(IAI/GMS/013-F11-01)
- (12) 임시보관대장(IAI/GMS/013-F12-00)