


Позиция	Описание	Кол-во
VGA	Монитор	1
ПК	Системный блок	1
ИБП	Источник бесперебойного питания	1

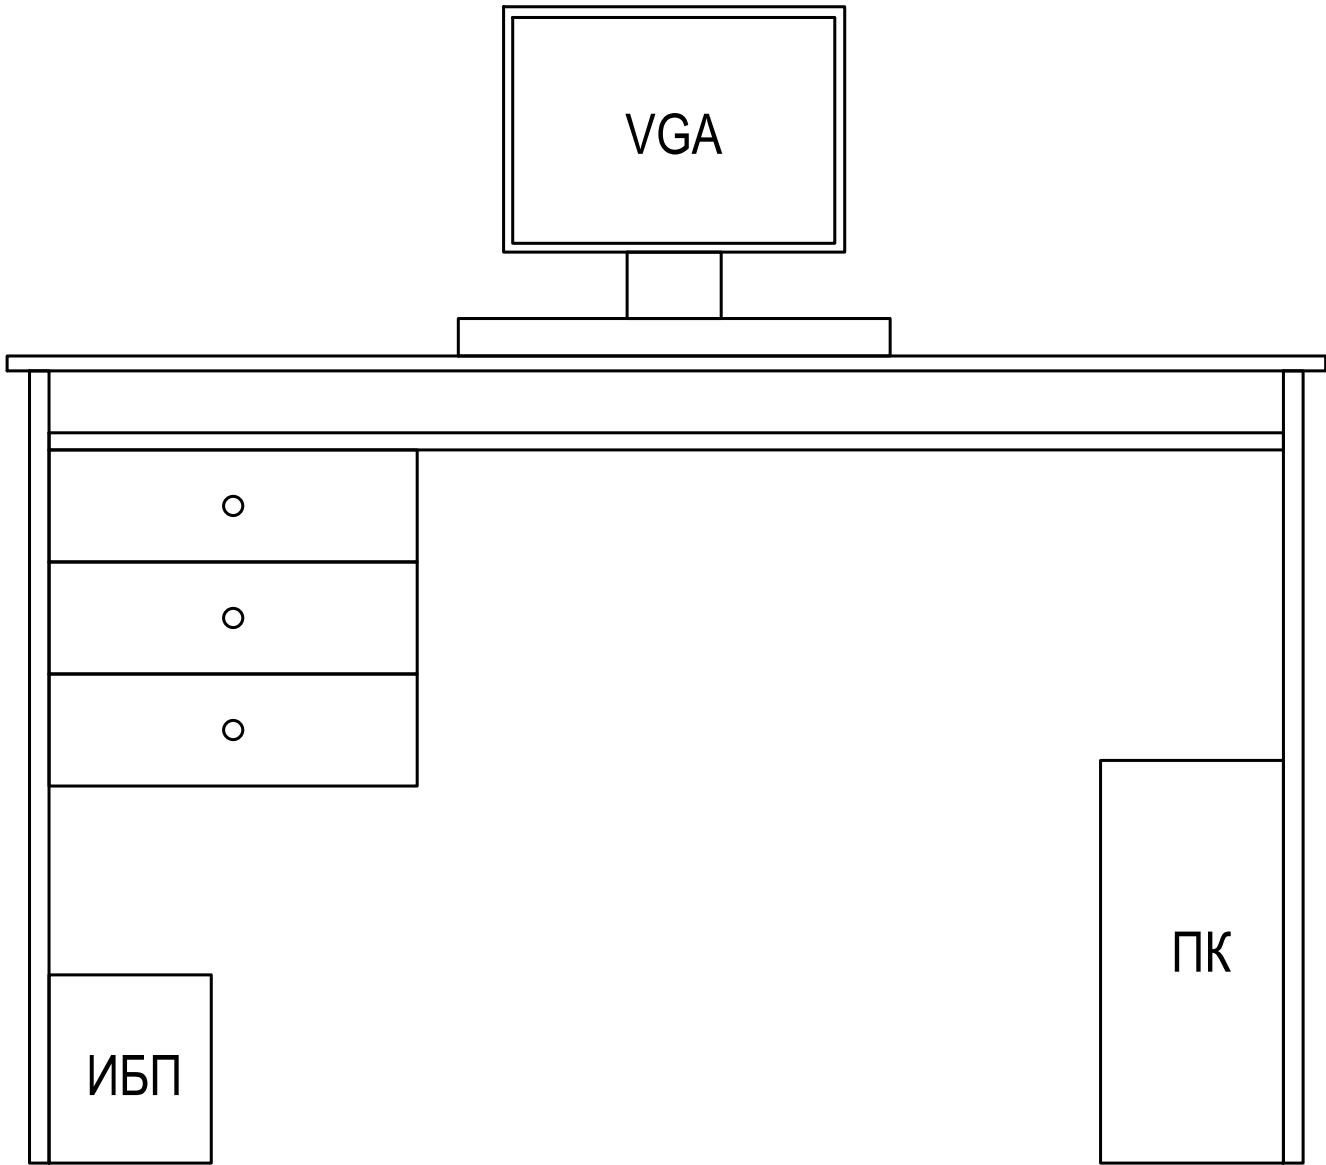

Примечание: стол и розетка питания для АРМ существующие.

						357-22-АГСВ			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
						Автоматизация. Общекотельное оборудование	Стадия	Лист	Листов
							РД	7	
Разраб.		Чураков			12.22	Автоматизированное рабочее место	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил		Шакиров							
Н. контр.		Корепанов							