


Параметр	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора	Заслонка газа горелки №2 закрыта	Заслонка воздуха горелки №2 не открыта	Заслонка воздуха горелки №2 открыта	Заслонка воздуха горелки №2 не закрыта	Заслонка воздуха горелки №2 закрыта	Наличие факела запальника горелки №2	Наличие факела горелки №2								
Позиция	2g2Ms3	2a2Ms2				2x2Bs1	2x2Bs2								

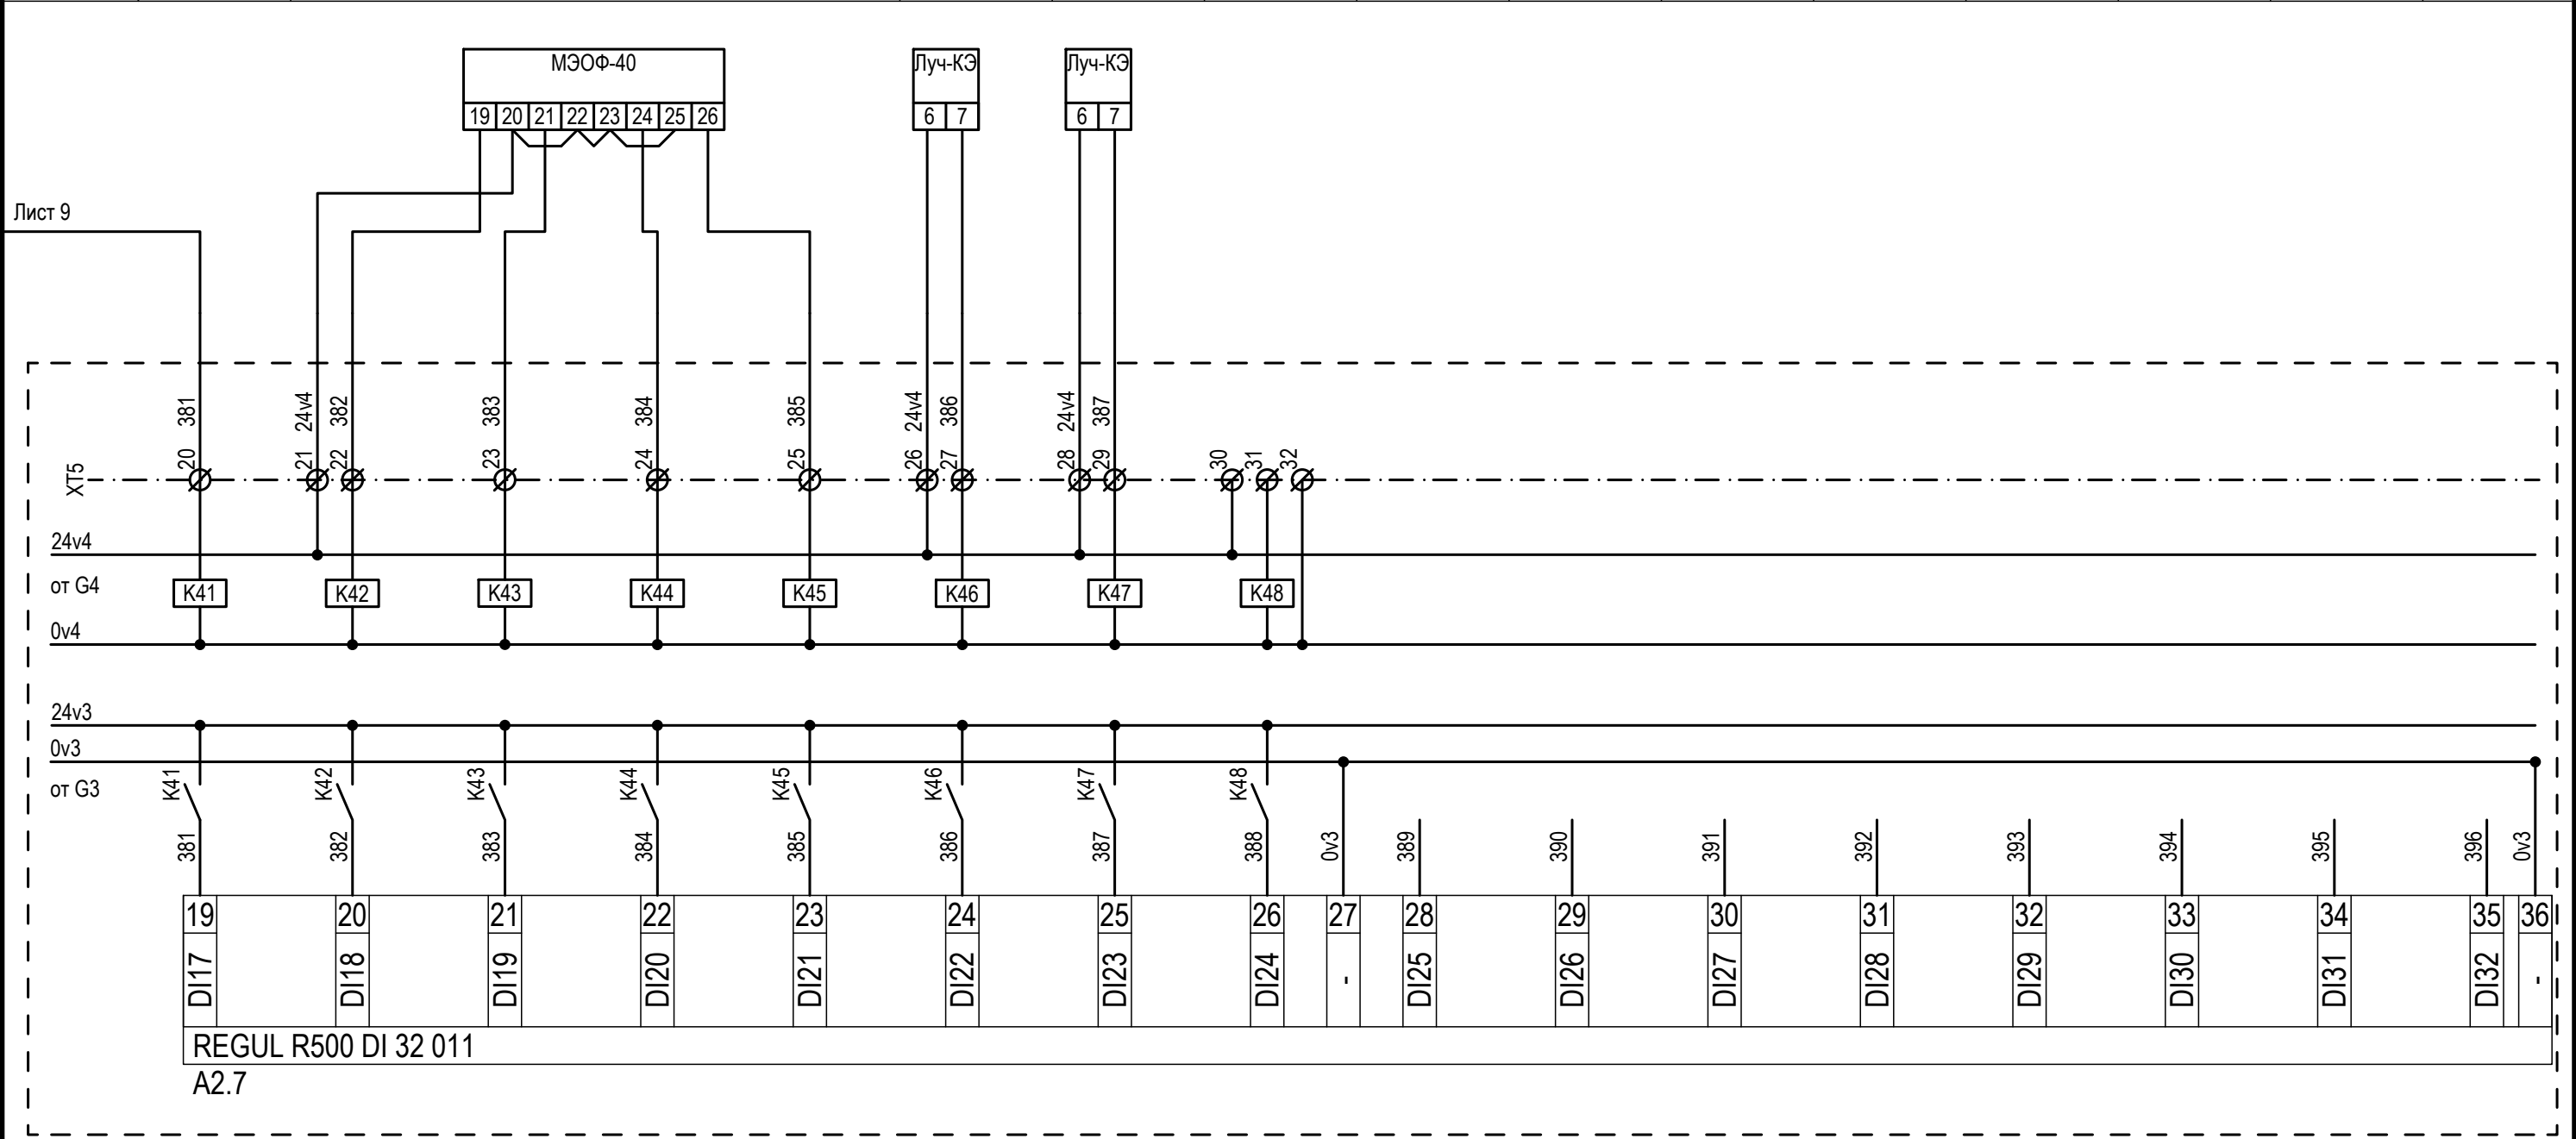

ШУК2

						357-22-АГСВ2.ШУК					
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления					
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Котел №2 ДКВР-4/13			Стадия	Лист	Листов
									РД	9.11	15
Разраб.	Чураков				12.22	Схема принципиальная А2.7			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров										
Н. контр.	Корепанов										