


Параметр	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора	Заслонка газа горелки №1 закрыта	Заслонка воздуха горелки №1 не открыта	Заслонка воздуха горелки №1 открыта	Заслонка воздуха горелки №1 не закрыта	Заслонка воздуха горелки №1 закрыта	Наличие факела запальника горелки №1	Наличие факела горелки №1								
Позиция	2g1Ms3	2a1Ms2				2x1Bs1	2x1Bs2								

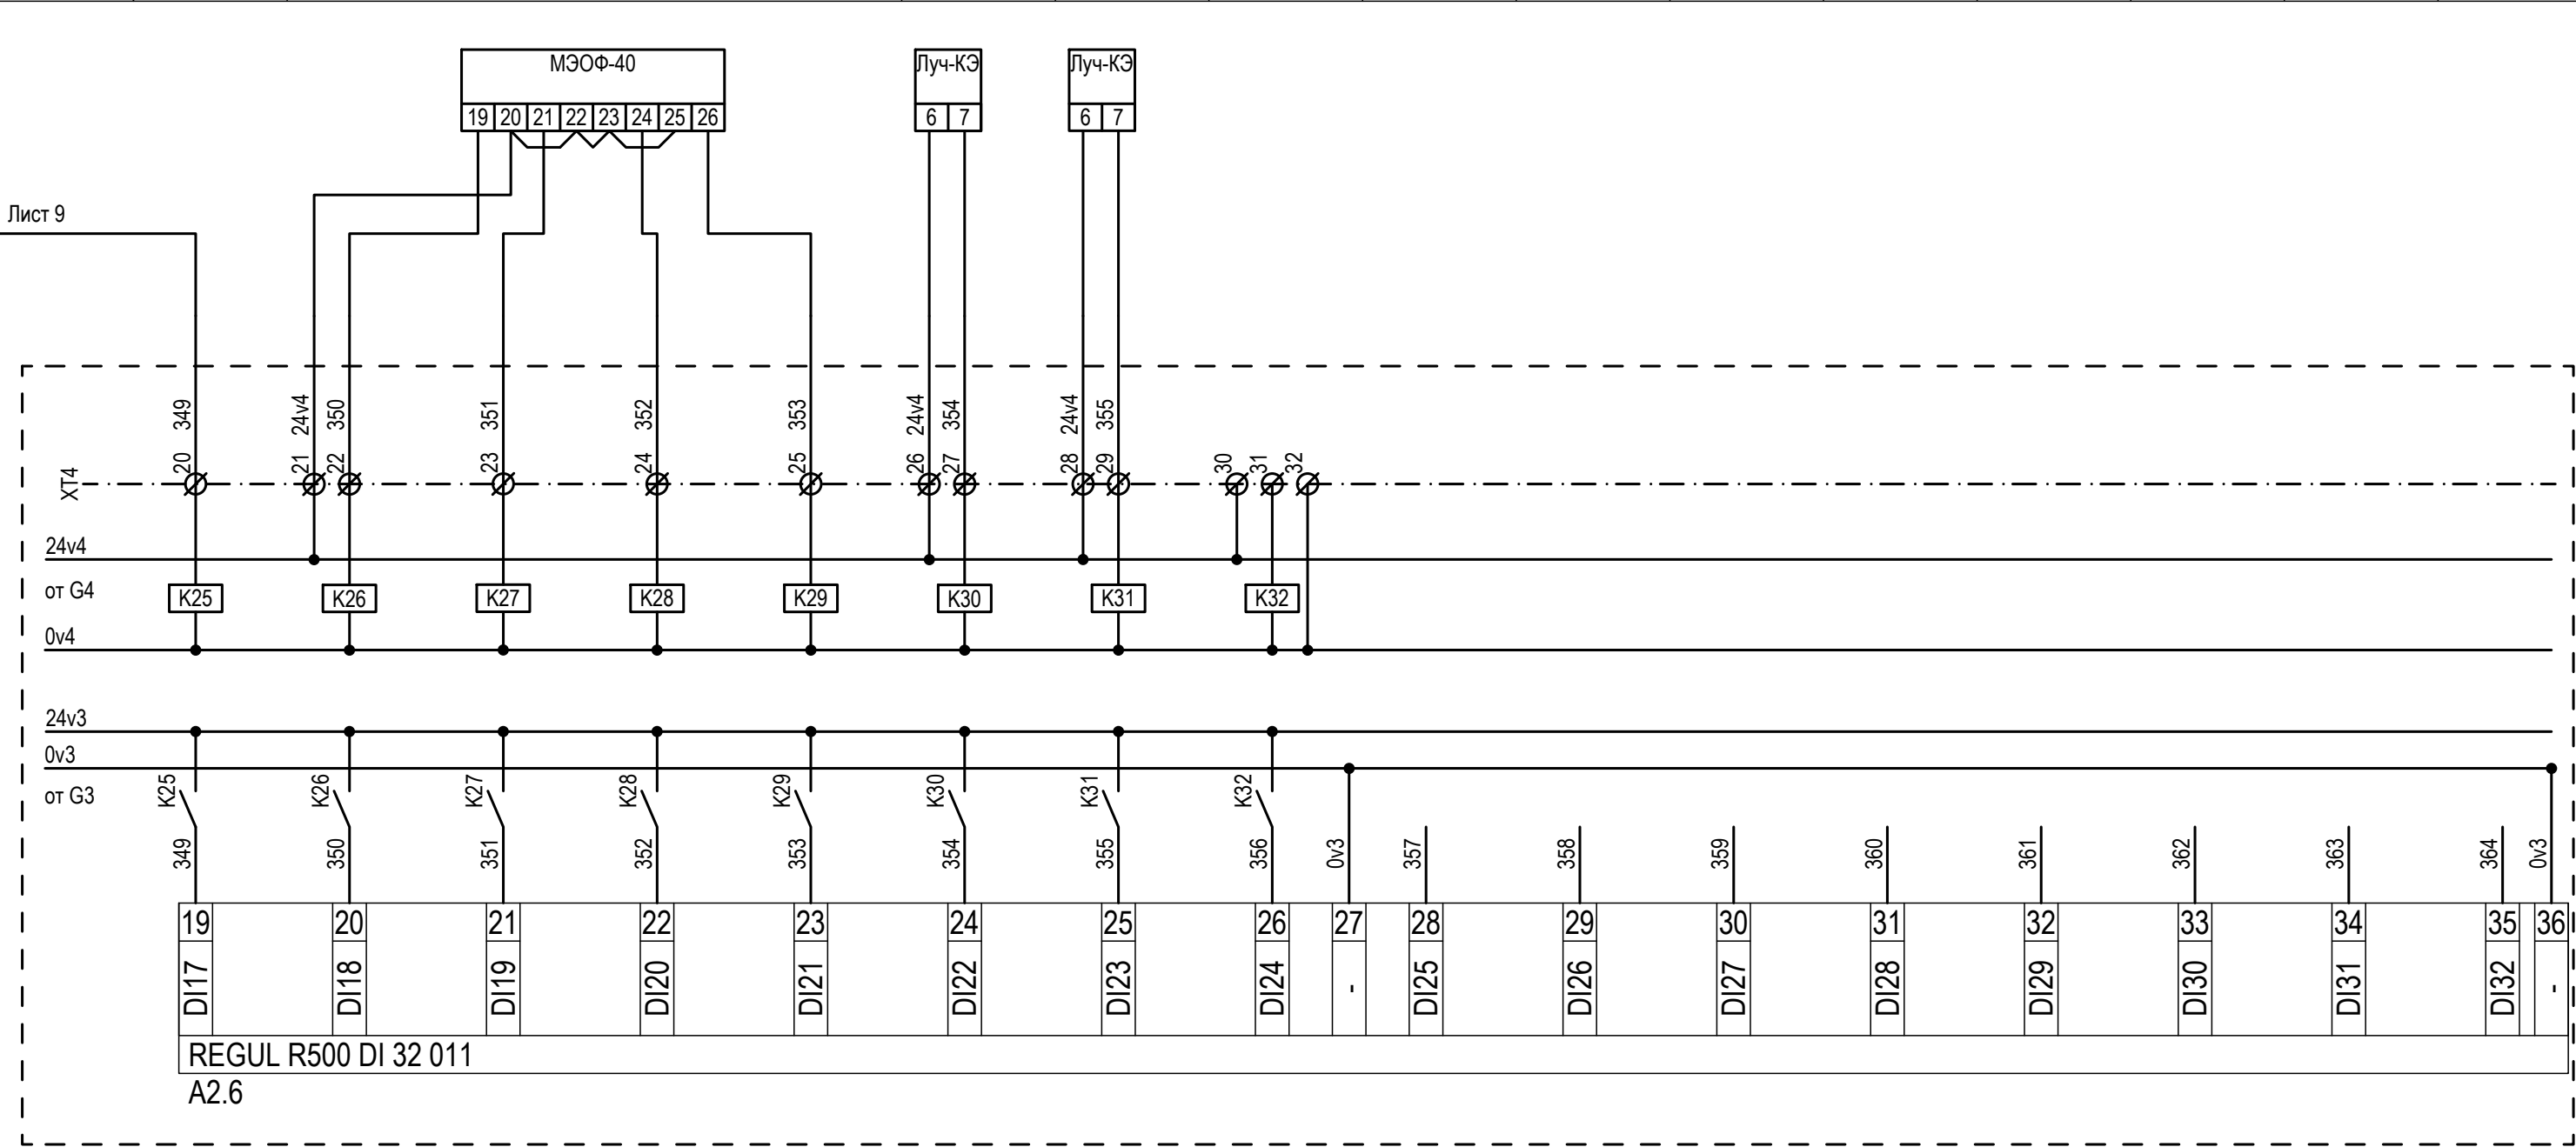

ШУК2

						357-22-АГСВ2.ШУК				
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления				
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
						Автоматизация. Котел №2 ДКВР-4/13		РД	9.9	15
Разраб.	Чураков				12.22			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров									
Н. контр.	Корепанов					Схема принципиальная А2.6				