


Параметр	Управление	Управление	Управление	Управление	
Место отбора импульса или установки прибора	Управление ПЧ вентилятора	Управление ПЧ дымососа	Управление осевой направляющей дымососа	Управление заслонкой питательной воды	
Позиция	2a0fMf1	2f0fMf2	2f0Ms1	2w0Ms1	

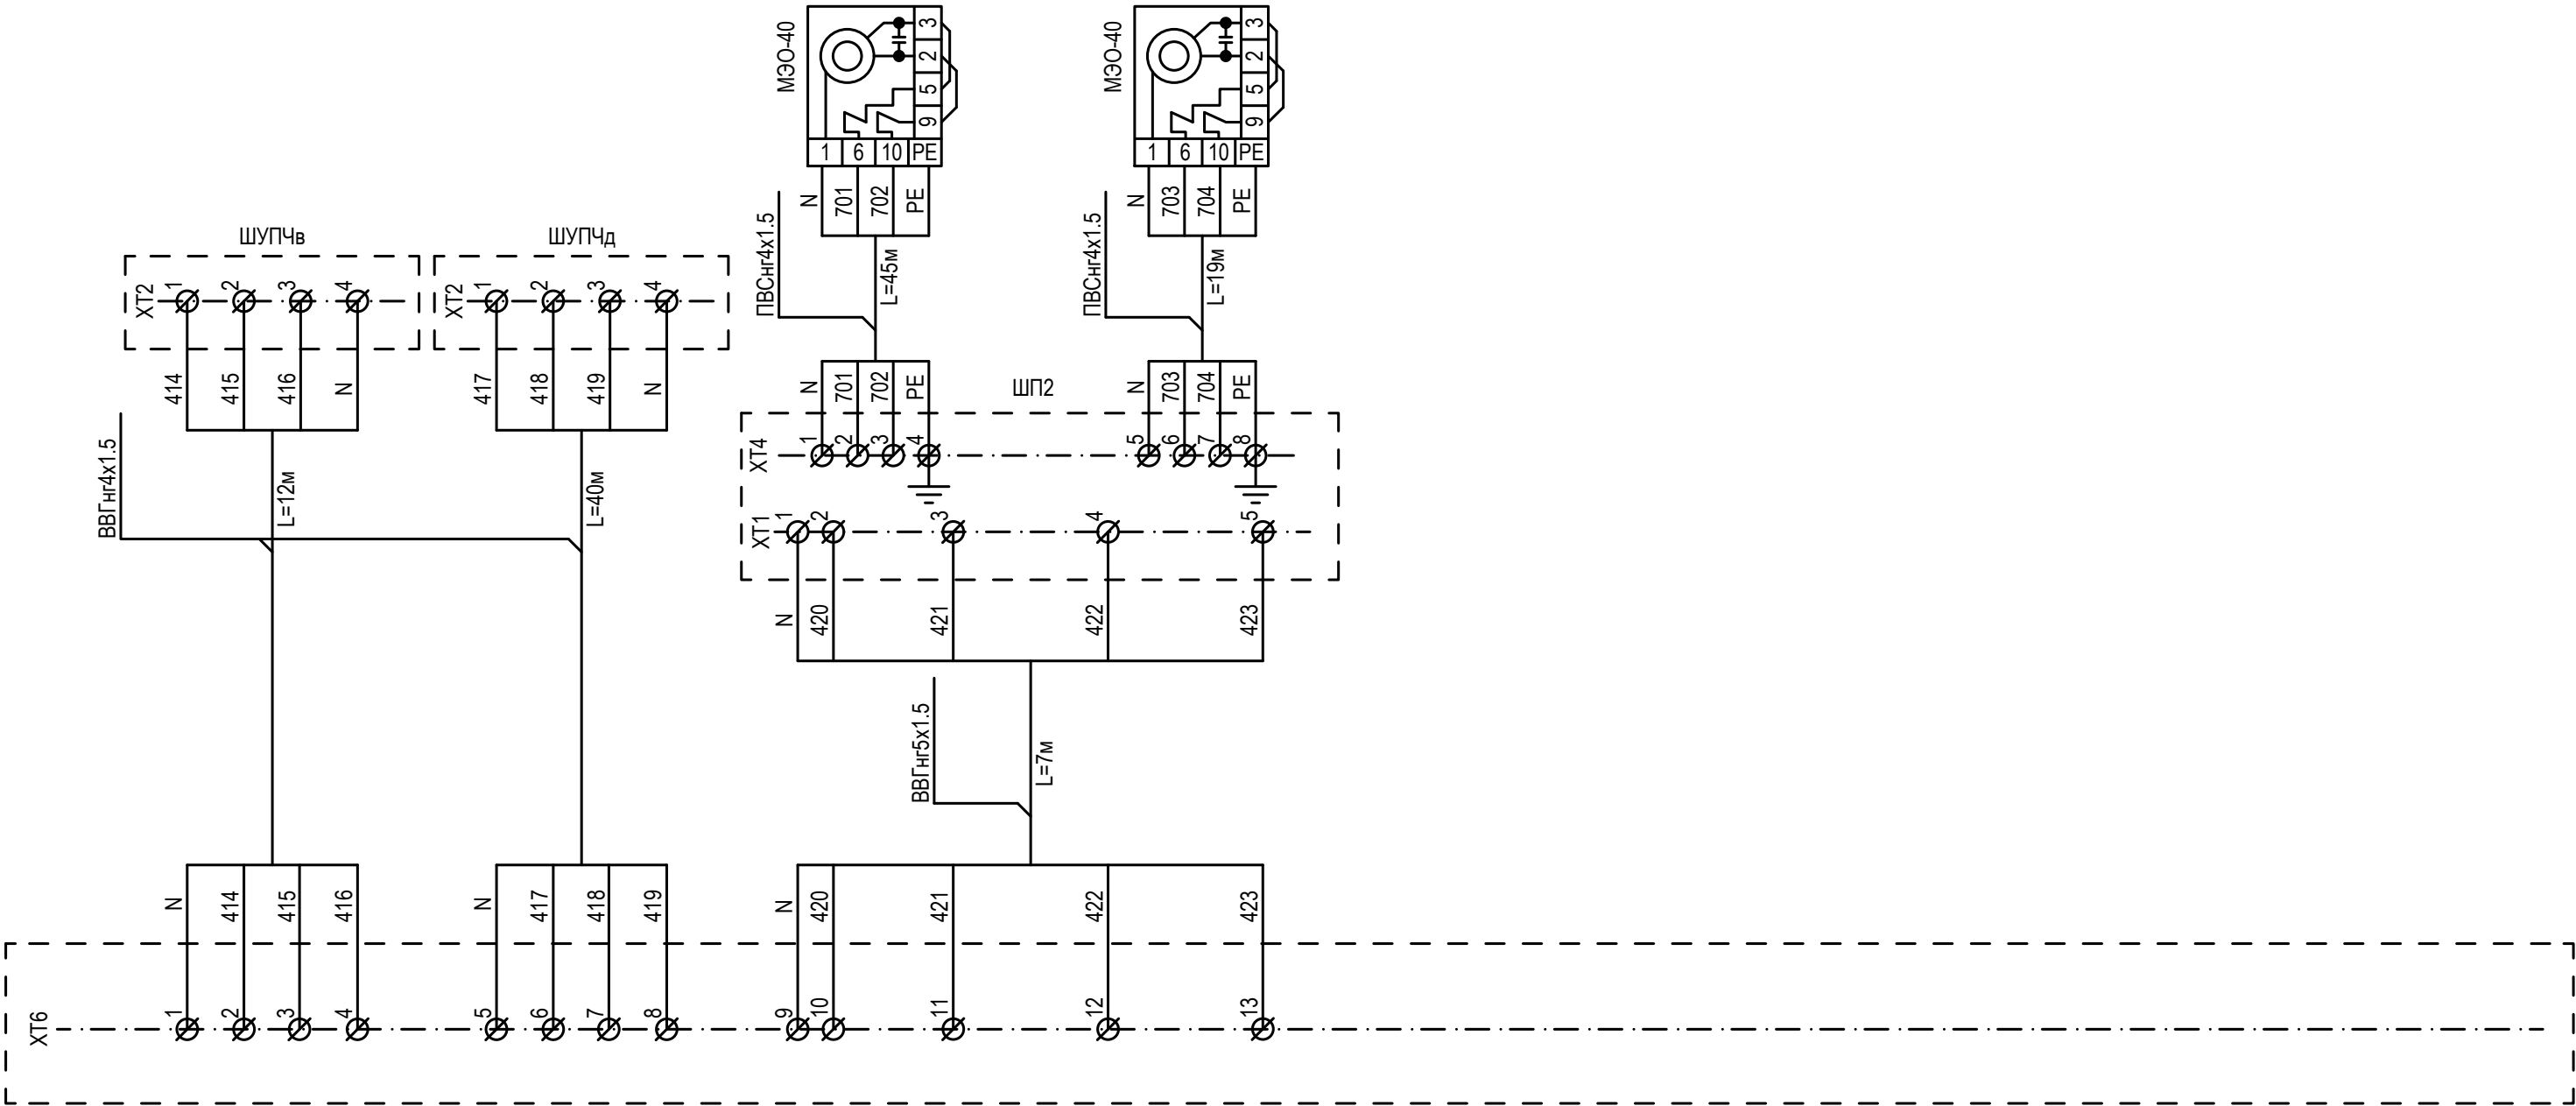

ШУК2

						357-22-АГСВ2			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Котел №2 ДКВР-4/13	Стадия	Лист	Листов
							РД	5.6	8
Разраб.	Чураков				12.22		Схема внешних электрических проводок. Выходящие дискретные сигналы (начало)	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Шакиров								
Н. контр.	Корепанов								