



1 Этаж

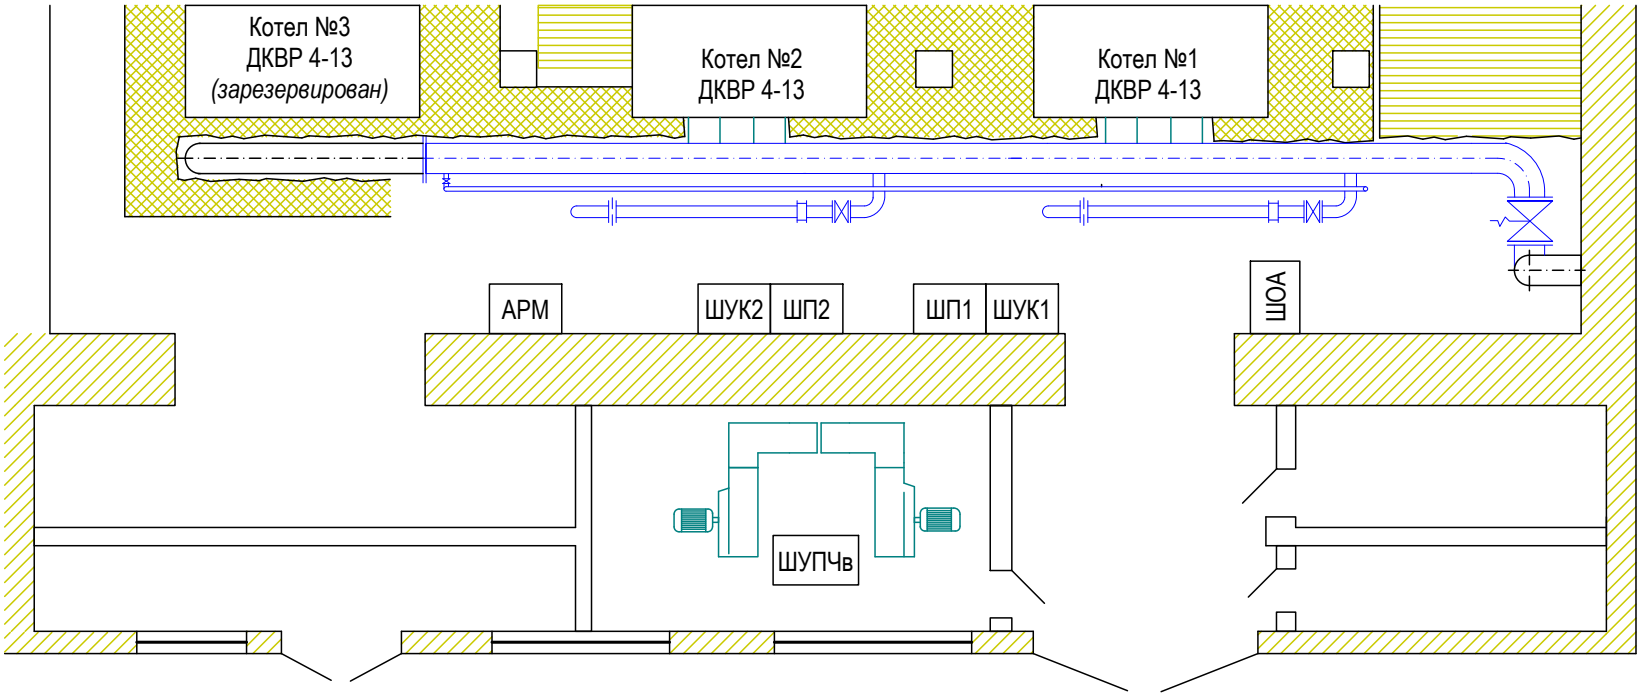

Подвал

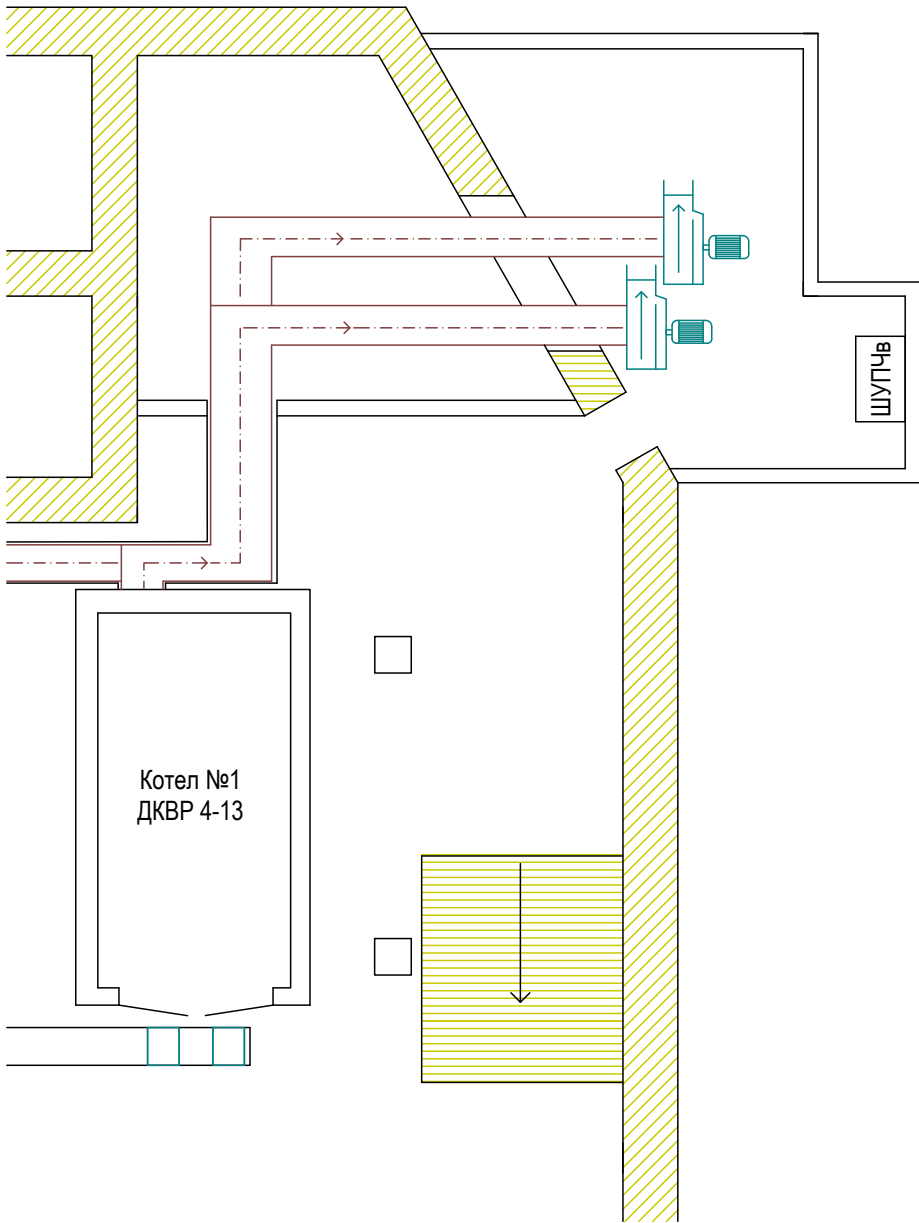

Позиция	Описание	Кол-во
ШОА	Шкаф общекотельной автоматики ШУ-7-32.32.16.0-4.1.1-0.0-35701	1
ШУК1..2	Шкаф управления котлом №1 ШУ-7-96.64.32.0-4.1.1-0.0-35702	2
ШП1..2	Шкаф питания котла №1 ШУП-0-6х100-0.0.0.0-0.0-35703	2
ШУПЧВ	Шкаф управления преобразователями частоты вентиляторов ШУП-13-0-2х11000-0.0.0.0-0.0-35704	1
ШУПЧд	Шкаф управления преобразователями частоты дымососов ШУП-13-0-2х37000-0.0.0.0-0.0-35705	1

						357-22-АГСВ			
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация	Стадия	Лист	Листов
	ГИП		Корепанов				РД	3	
	Разраб.		Чураков		11.22				
	Проверил		Шакиров			План размещения средств автоматизации	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
	Н. контр.		Корепанов						