


Параметр	Управление	Управление	Управление	Управление	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора	Отсечной клапан открыть	Звуковая сигнализация включить	Светодиод "Авария" включить	Светодиод "Работа" включить												
Позиция	0g0Mv1	HA1	HL2	HL3												

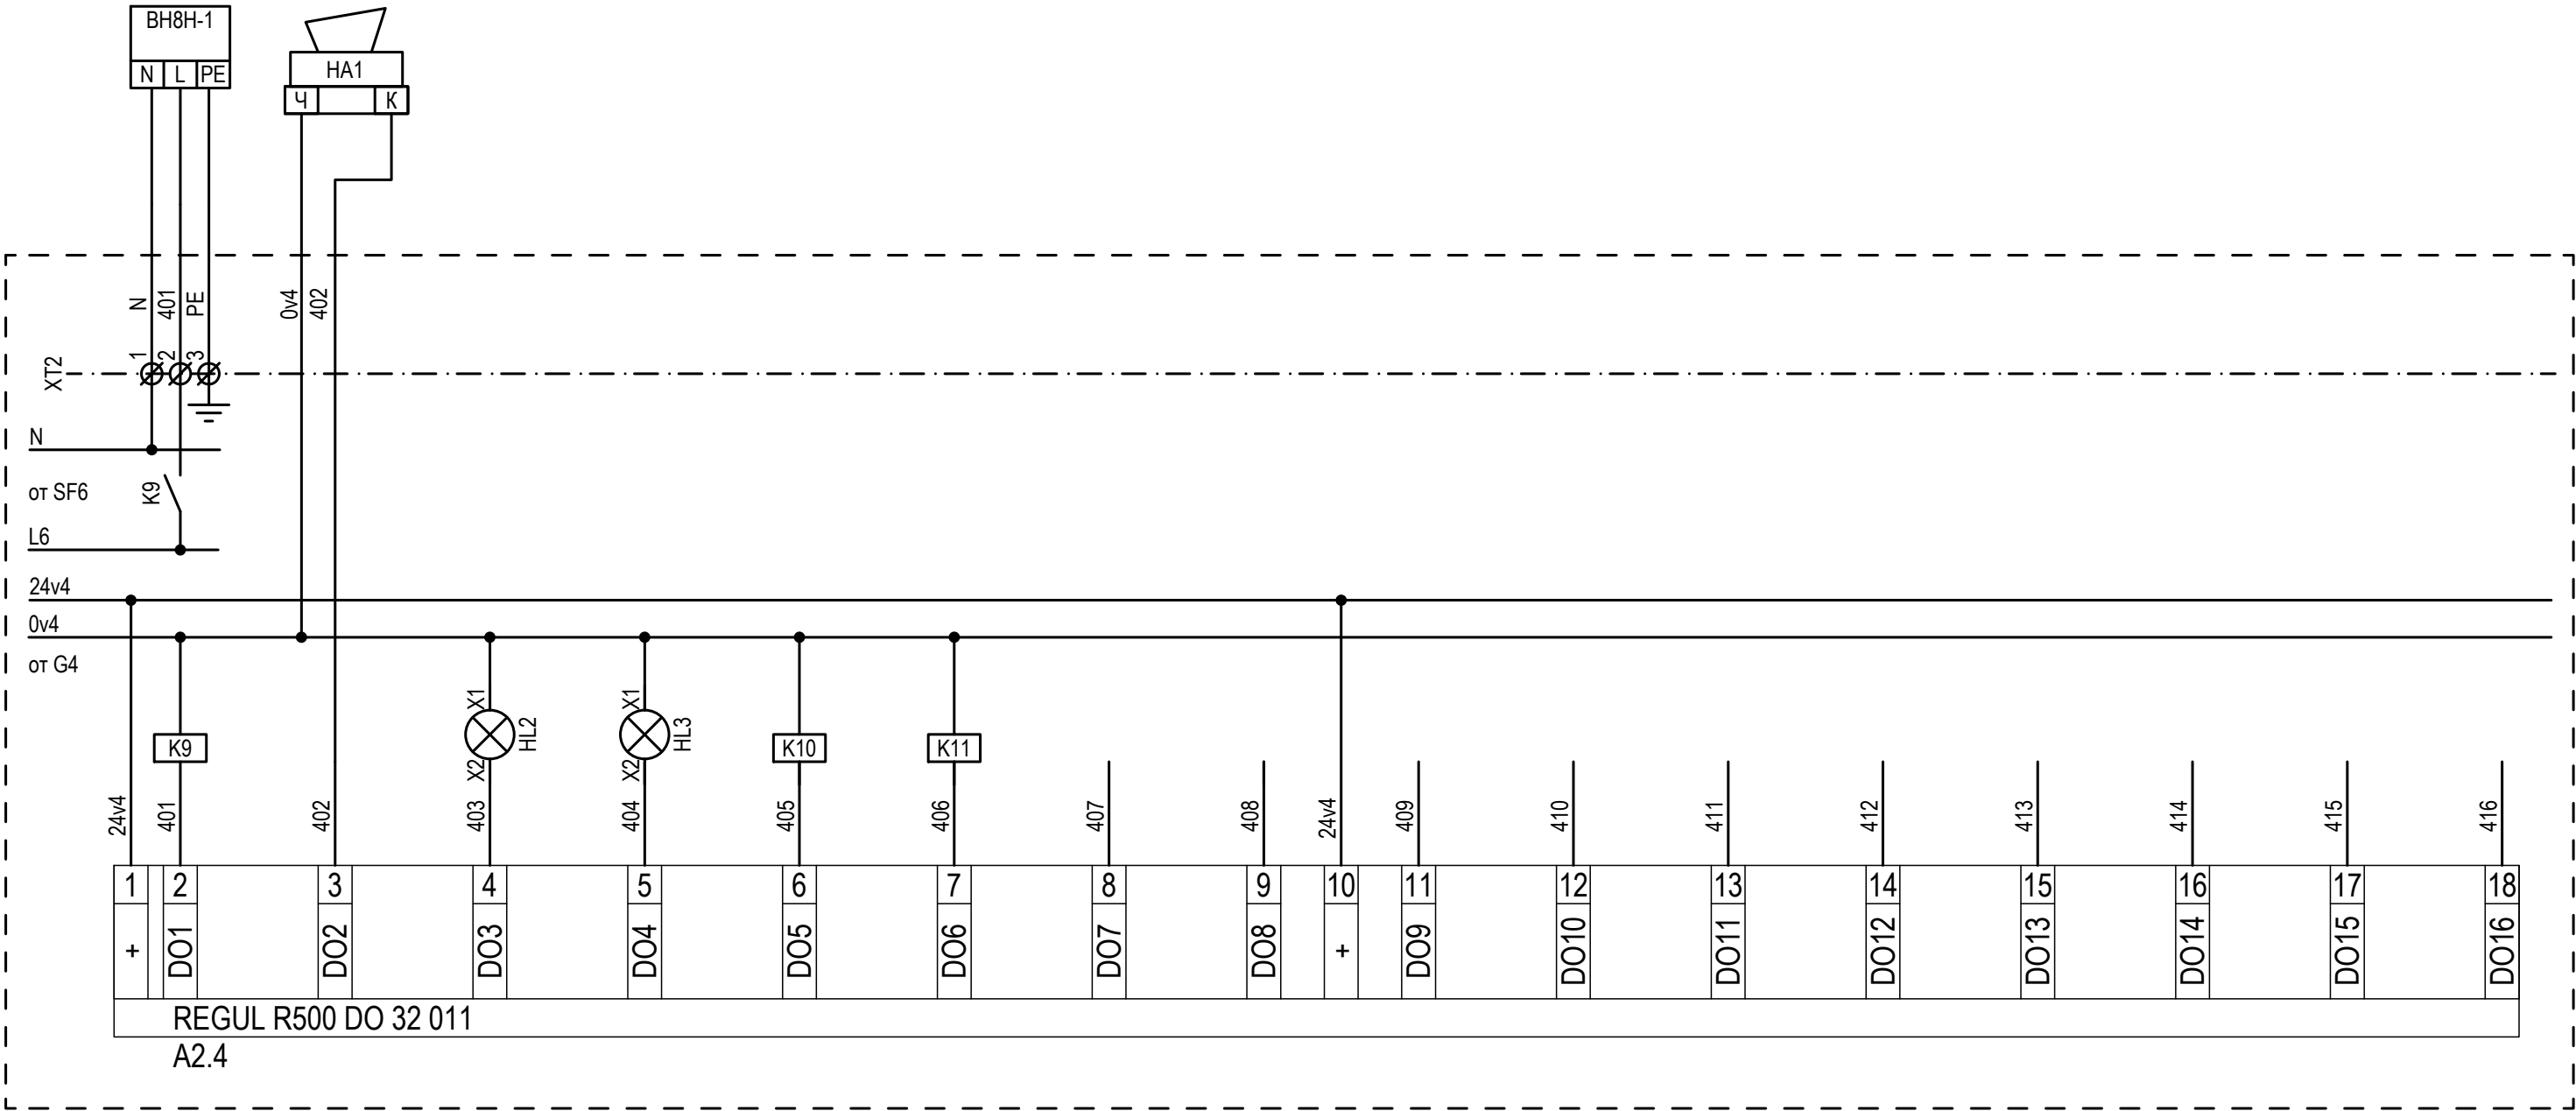

Шкаф управления котлом

Позиция	Описание	Кол-во
HA1	Оповещатель охранно-пожарный звуковой	1
K9..11	Реле миниатюрное 2 конт., 8А, Укат.~220В	3
G4	Блок питания MDR-60-24 (24V/2.5A)	1
SF6	Выключатель автомат. 1полюсн. EZ9F34106 6А	1
XT2	Клеммный набор MTU-2.5	1

						357-22-АГСВ.ШОА					
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1					
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация			Стадия	Лист	Листов
									РД	9.6	7
Разраб.	Чураков				11.22	Схема принципиальная А2.4			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров										
Н. контр.	Корепанов										