


Вид монтажной панели

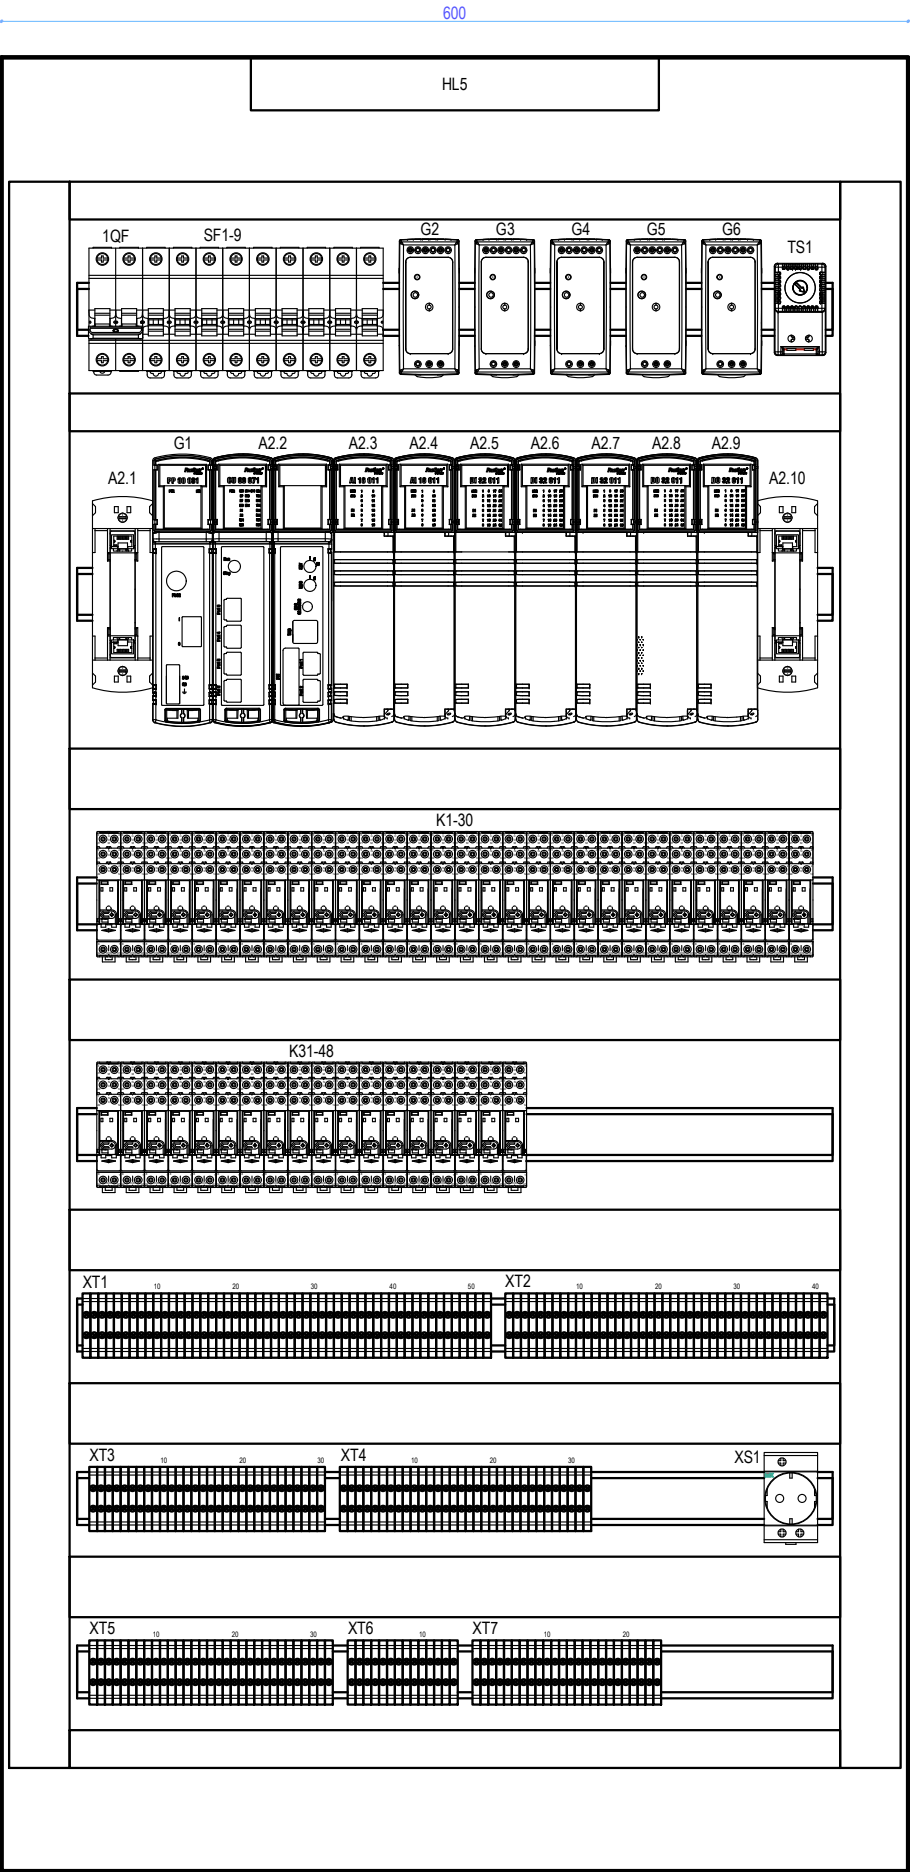

| Позиция | Описание | Кол-во |
|---------|--|--------|
| HL5 | Светильник светодиодный ДПО-6Вт 4000K | 1 |
| 1QF | Выключатель автомат. 2полюсн. EZ9F34210 10A | 1 |
| SF1..9 | Выключатель автомат. 1полюсн. EZ9F34106 6A | 9 |
| G2..5 | Блок питания MDR-60-24 (24V/2.5A) | 4 |
| G6 | Блок питания MDR-40-12 (12V/3.3A) | 1 |
| TS1 | Термостат с рег. диапазон. 0...+60°C R5THV2 | 1 |
| XS1 | Розетка на DIN-рейку PAp10-3-ОП 230В/6А | 1 |
| A2.1 | Модуль оконечный R500 ST 02 012 | 1 |
| G1 | Модуль источника питания R500 PP 00 031 | 1 |
| A2.2 | Модуль ЦП R500 CU 00 071(W)-000 | 1 |
| A2.3..4 | Модуль аналогового ввода R500 AI 16 011 | 2 |
| A2.5..7 | Модуль дискретного ввода R500 DI 32 011 | 3 |
| A2.8..9 | Модуль дискретного вывода R500 DO 32 012 | 2 |
| A2.10 | Модуль оконечный R500 ST 02 022 | 1 |
| K1..48 | Розетка для реле 40 9505 SPA (с реле и индикацией) | 48 |
| XT1..7 | Клеммные наборы MTU-2.5 | 222 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|---|--------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 357-22-АГСВ1 | | | |
| | | | | | | Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления | | | |
| Изм. | К.уч. | Лист | №Док. | Подп. | Дата | Автоматизация. Котел №1 ДКВР-4/13 | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | РД | 7.2 | 2 |
| Разраб. | Чураков | | | | 12.22 | ШУК. Вид монтажной панели | ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru | | |
| Проверил | Шакиров | | | | | | | | |
| Н. контр. | Корепанов | | | | | | | | |