


Параметр	Управление		Управление		Управление		Управление		Управление	
Место отбора импульса или установки прибора	Отсечной клапан открыть		Вентилятор котла №1		Вентилятор котла №2		Дымосос котла №1		Дымосос котла №2	
Позиция	0g0Mv1		1a0fMf1		2a0fMf1		1f0fMf2		2f0fMf2	

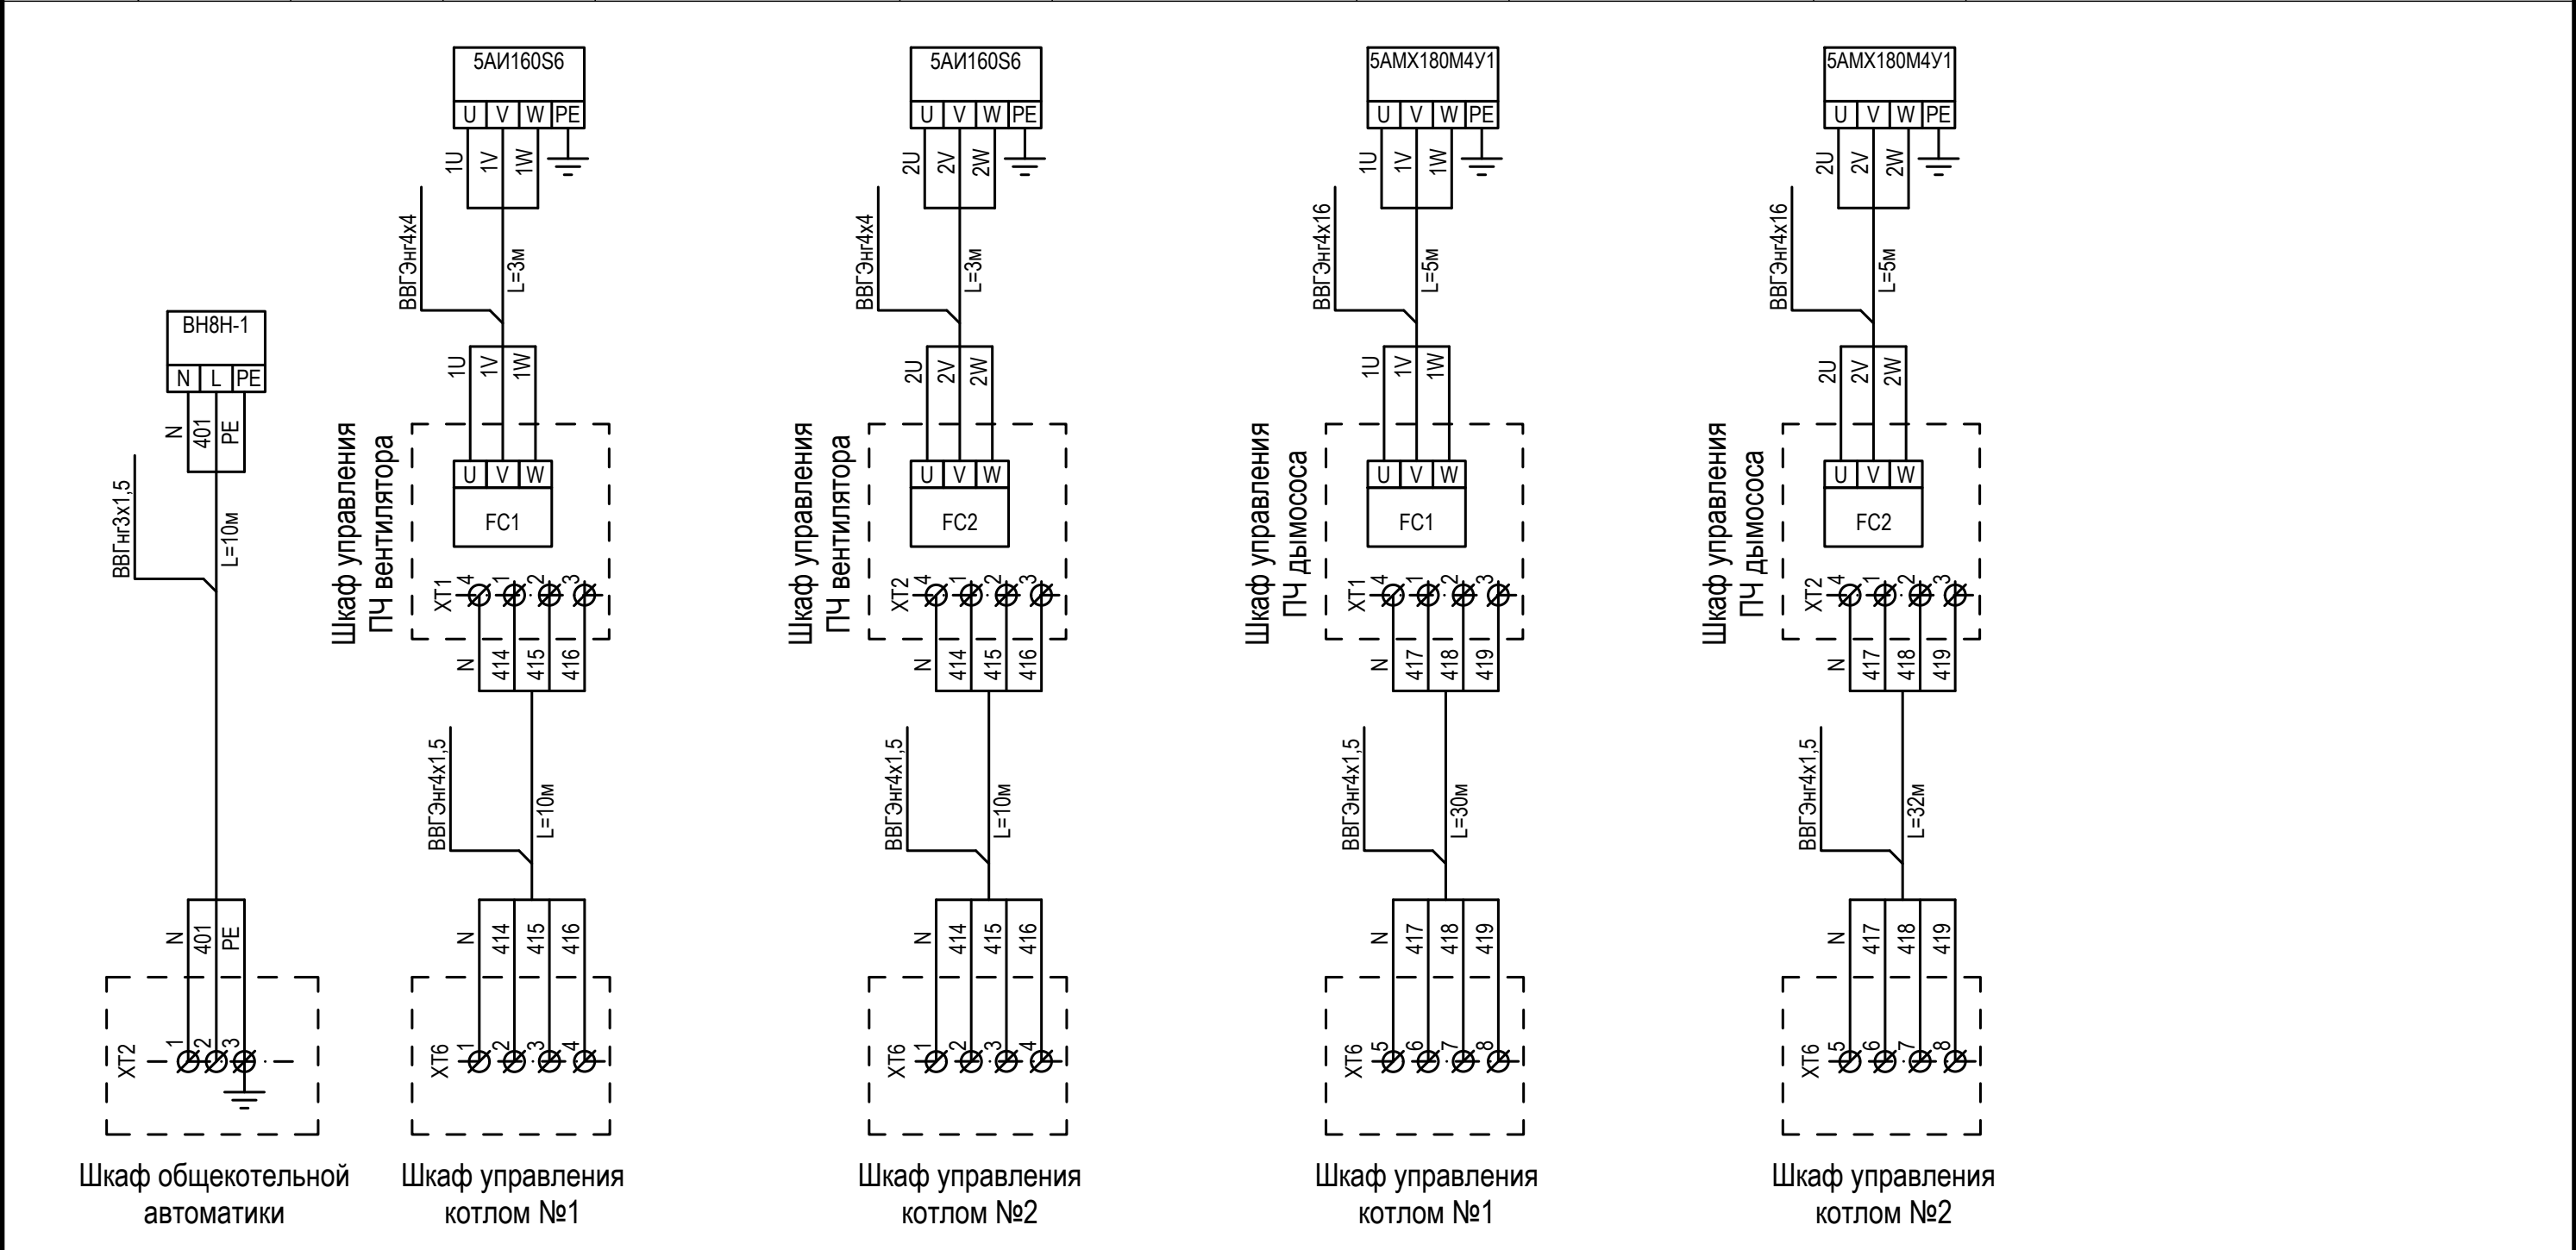

Позиция	Описание	Кол-во
ШУПЧв/FC1..2	Частотный преобразователь 11кВт; Упит.~380В; Ин.вых 25А	2
ШУПЧд/FC1..2	Частотный преобразователь 37кВт; Упит.~380В; Ин.вых 75А	2

						357-22-АГСВ				
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1				
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация	Стадия	Лист	Листов	
							РД	5.2	2	
ГИП	Корепанов						Схема внешних электрических проводок. Дискретные выходные сигналы			
Разраб.	Чураков				11.22					
Проверил	Шакиров					ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru				
Н. контр.	Корепанов									