


Параметр	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора	ПЧ дымососа работа	ПЧ дымососа авария	Осевая направляющая дымососа не открыта	Осевая направляющая дымососа открыта	Осевая направляющая дымососа не закрыта	Осевая направляющая дымососа закрыта									
Позиция	2f0fMf2		2f0Ms1												

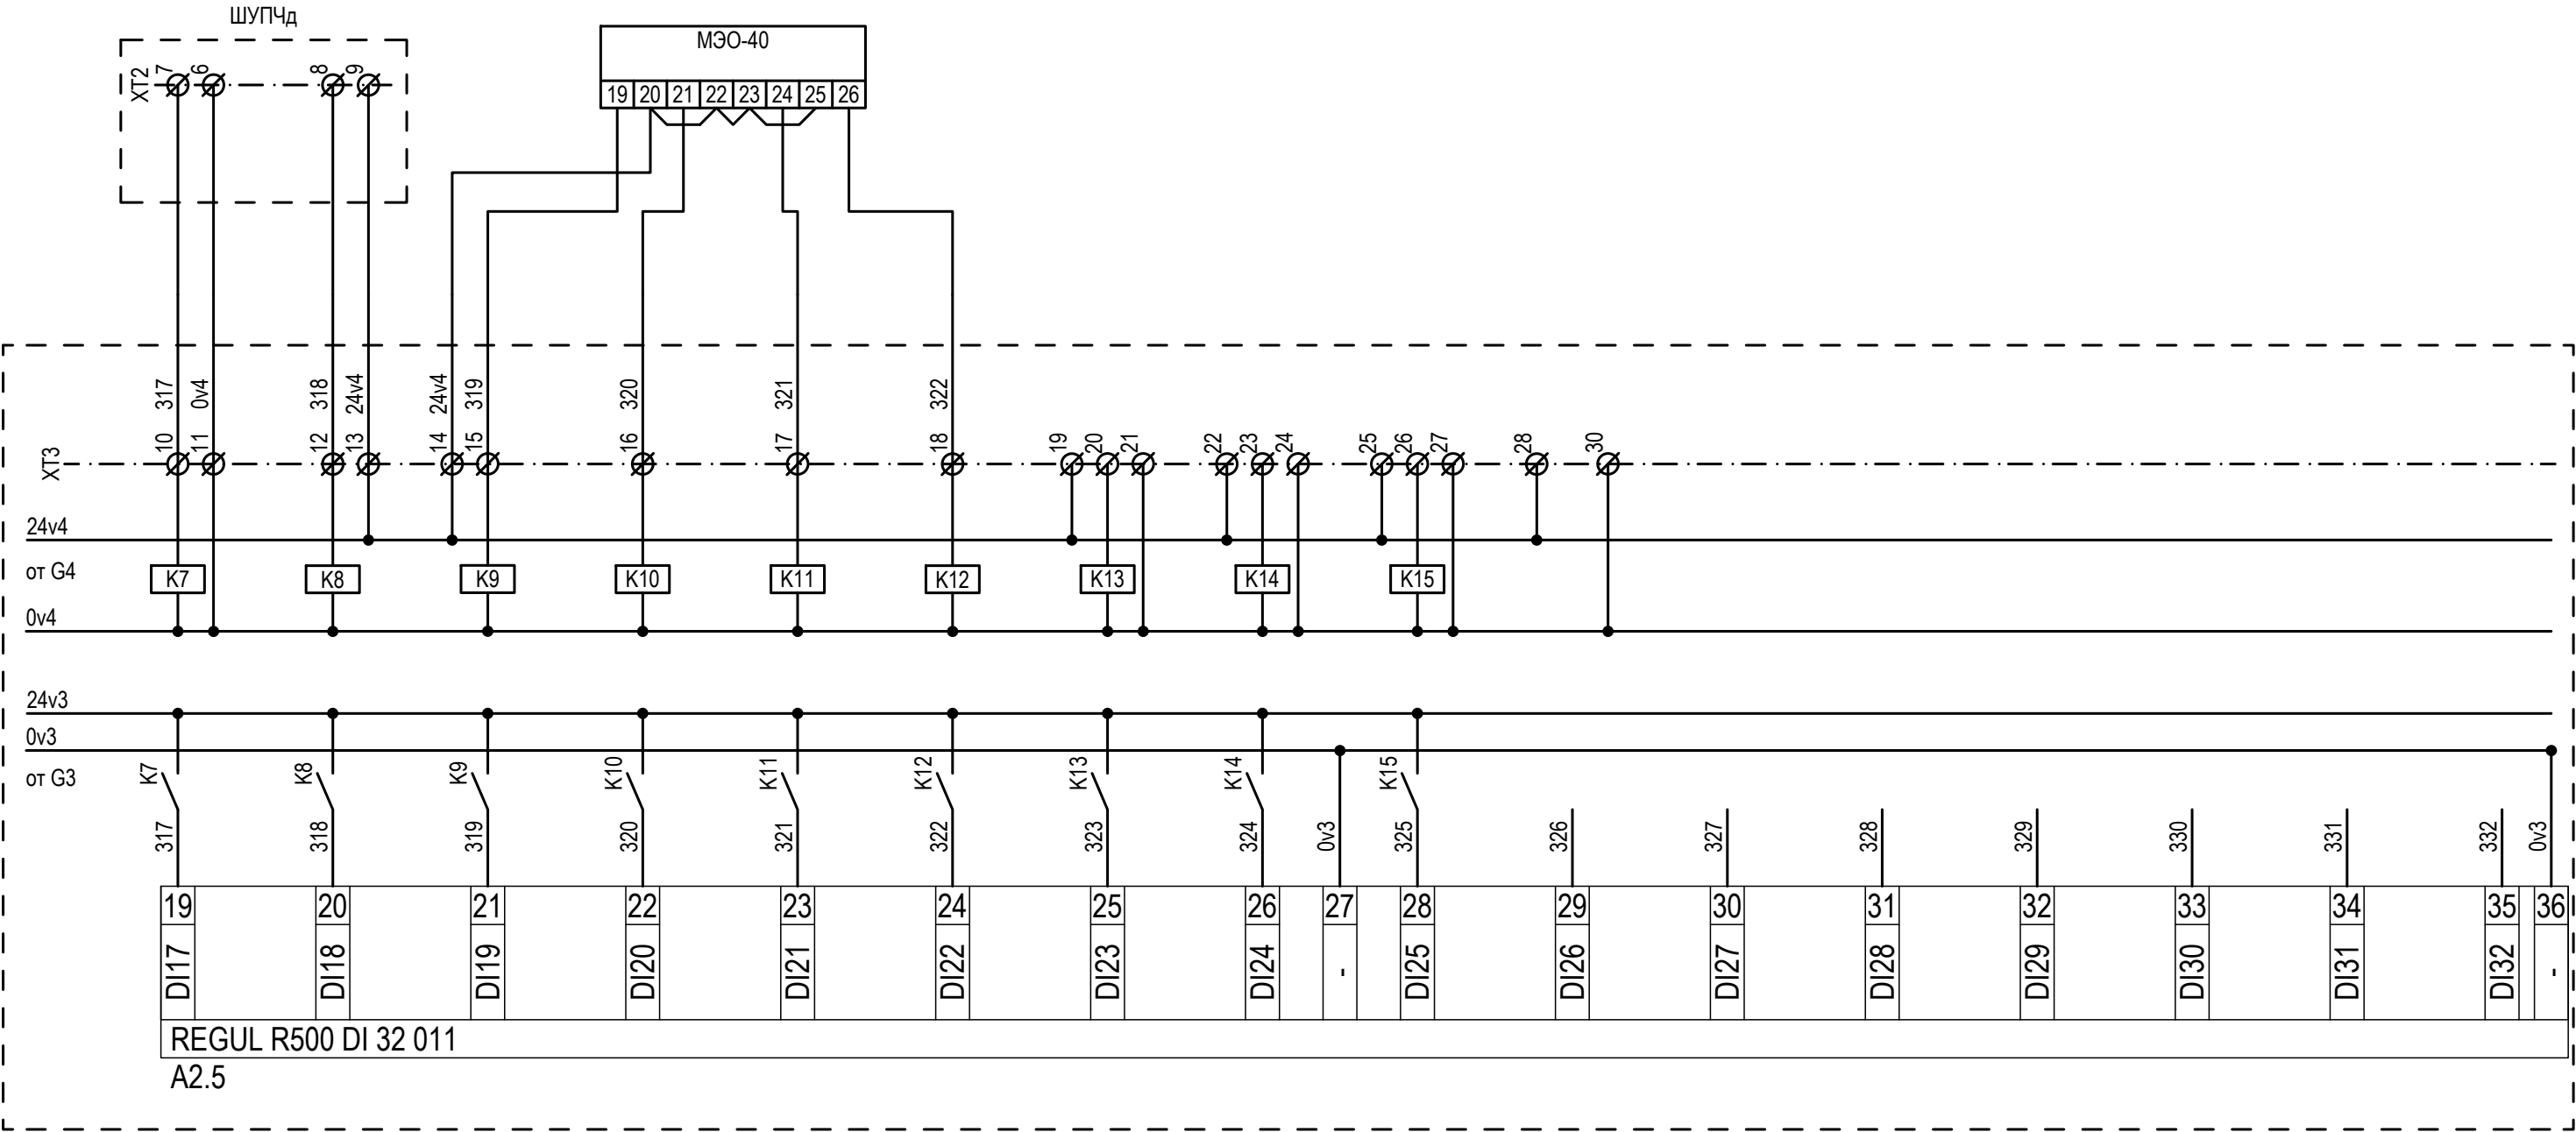

ШУК2

						357-22-АГСВ2.ШУК				
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления				
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Котел №2 ДКВР-4/13		Стадия	Лист	Листов
								РД	9.7	15
Разраб.	Чураков				12.22	Схема принципиальная А2.5		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров									
Н. контр.	Корепанов									