


Параметр	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Управление	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора	Клапан опрессовки горелки №2 открыть	ПЗК-1 горелки №2 открыть	ПЗК-2 горелки №2 открыть	Клапан безопасности горелки №2 закрыть	Клапан запальника горелки №2 открыть	Заслонка газа горелки №2 закрыть	Заслонка газа горелки №2 открыть	Заслонка воздуха горелки №2 закрыть	Заслонка воздуха горелки №2 открыть	ИВН запальника горелки №2 включить						
Позиция	2g2Mv5	2g2Mv1	2g2Mv2	2g2Mv6	2g2Mv4	2g2Ms3		2a2Ms2		2x2B3						

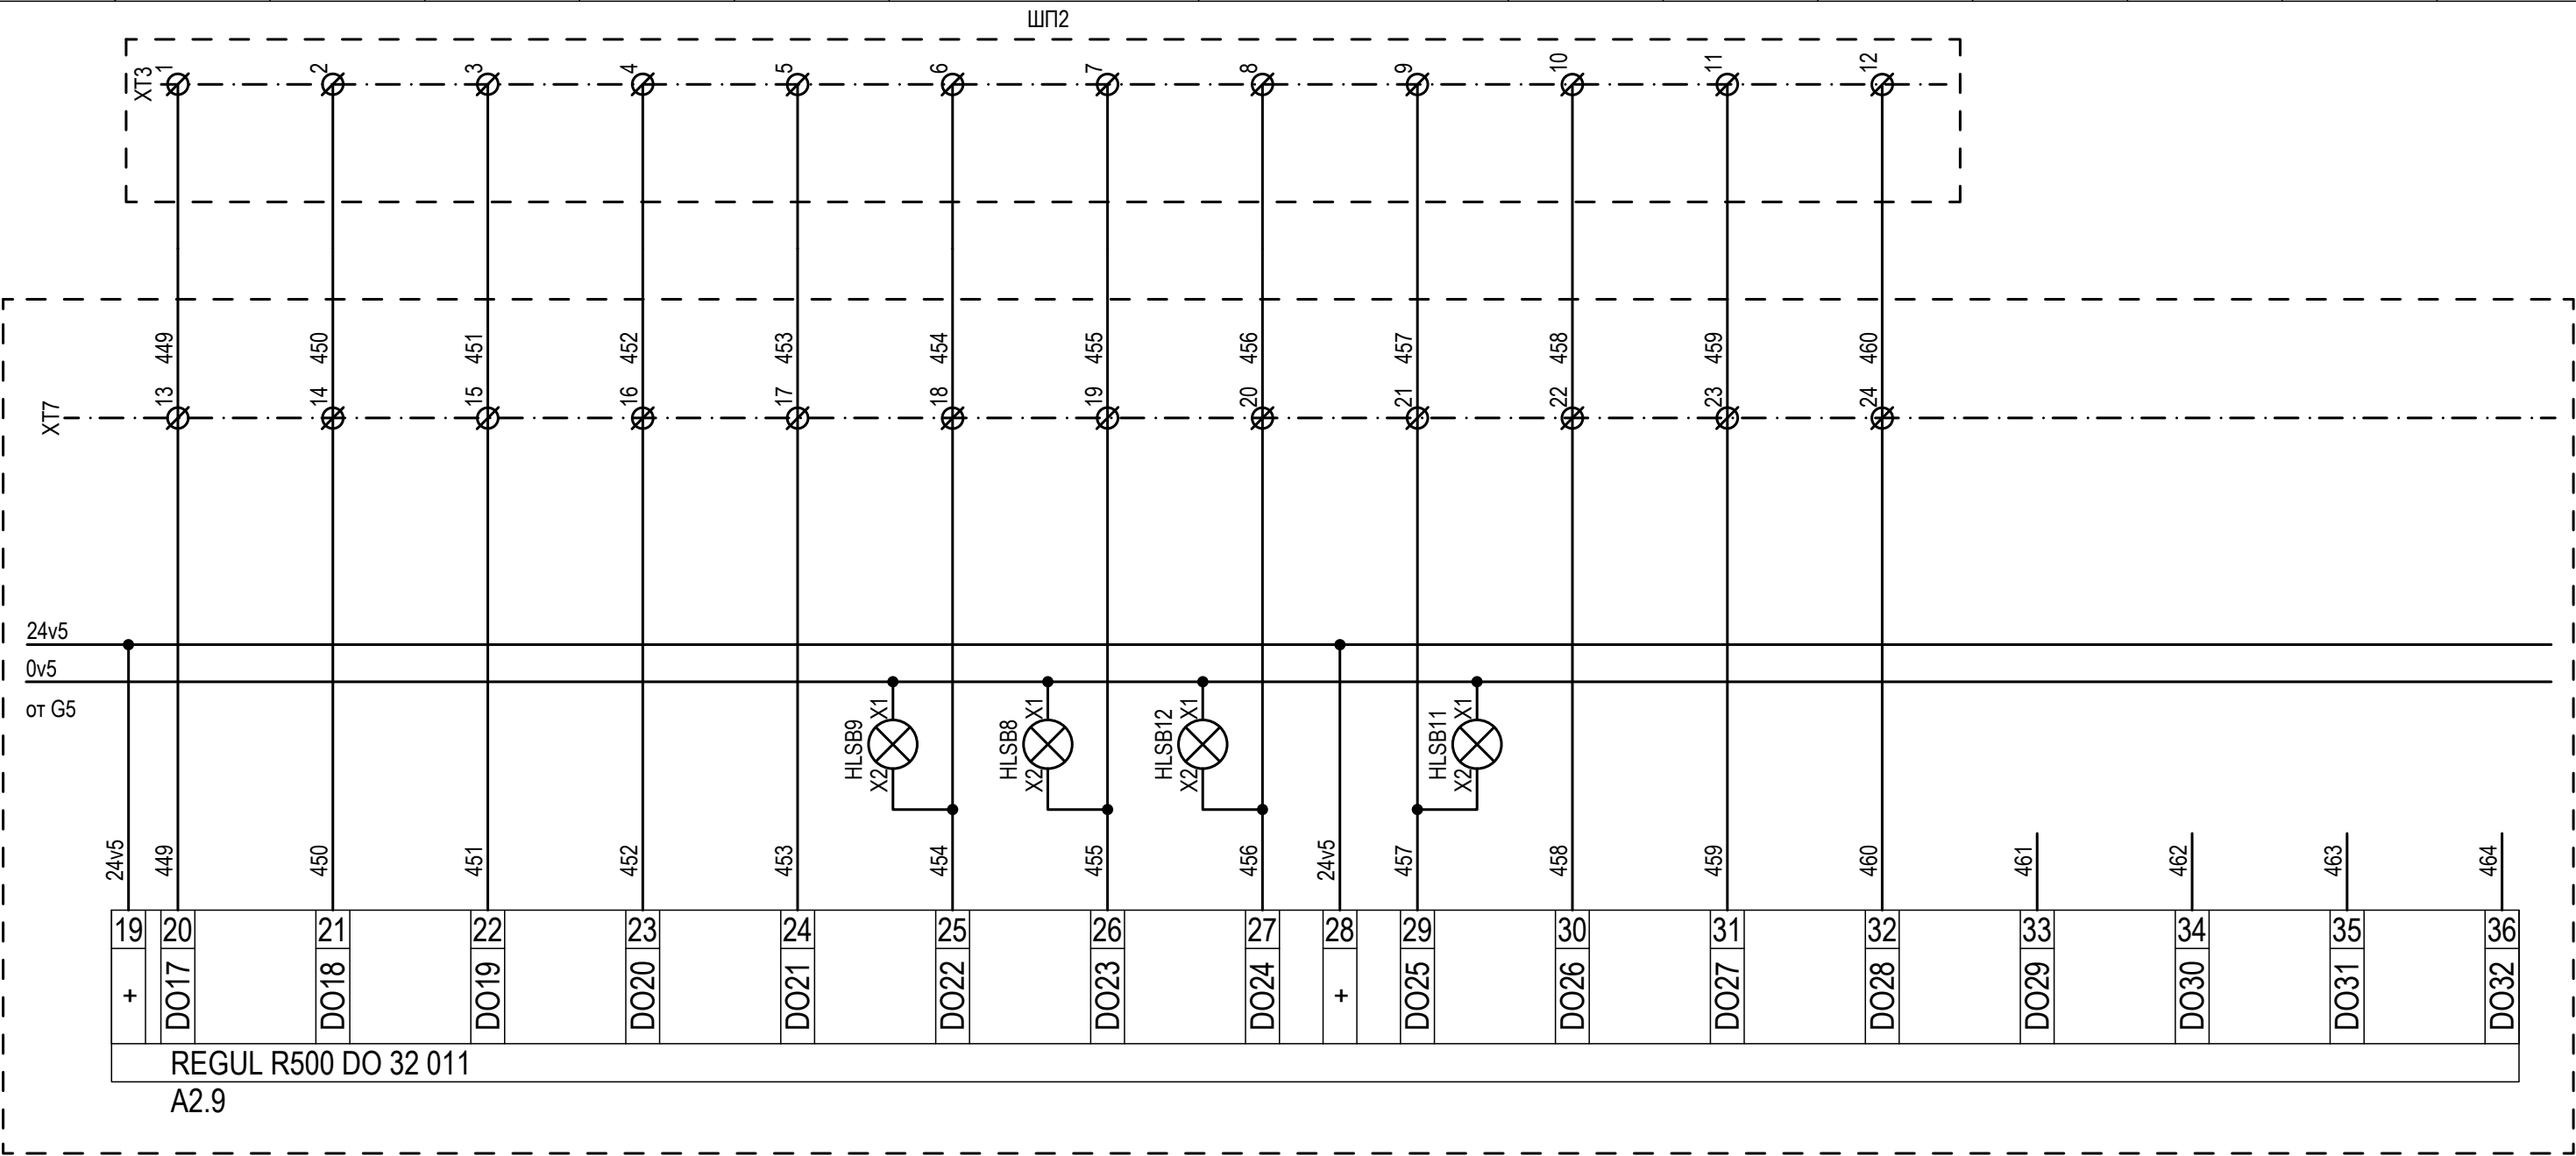

ШУК2

						357-22-АГСВ2.ШУК				
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления				
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Котел №2 ДКВР-4/13		Стадия	Лист	Листов
								РД	9.15	15
Разраб.	Чураков				12.22	Схема принципиальная А2.9		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров									
Н. контр.	Корепанов									