


|   |                         |  |                     |                     |  |                  |                  |  |
|---|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|--|
| Параметр                                    | Управление              |  | Управление          | Управление          |  | Управление       | Управление       |  |
| Место отбора импульса или установки прибора | Отсечной клапан открыть |  | Вентилятор котла №1 | Вентилятор котла №2 |  | Дымосос котла №1 | Дымосос котла №2 |  |
| Позиция                                     | 0g0Mv1                  |  | 1a0fMf1             | 2a0fMf1             |  | 1f0fMf2          | 2f0fMf2          |  |

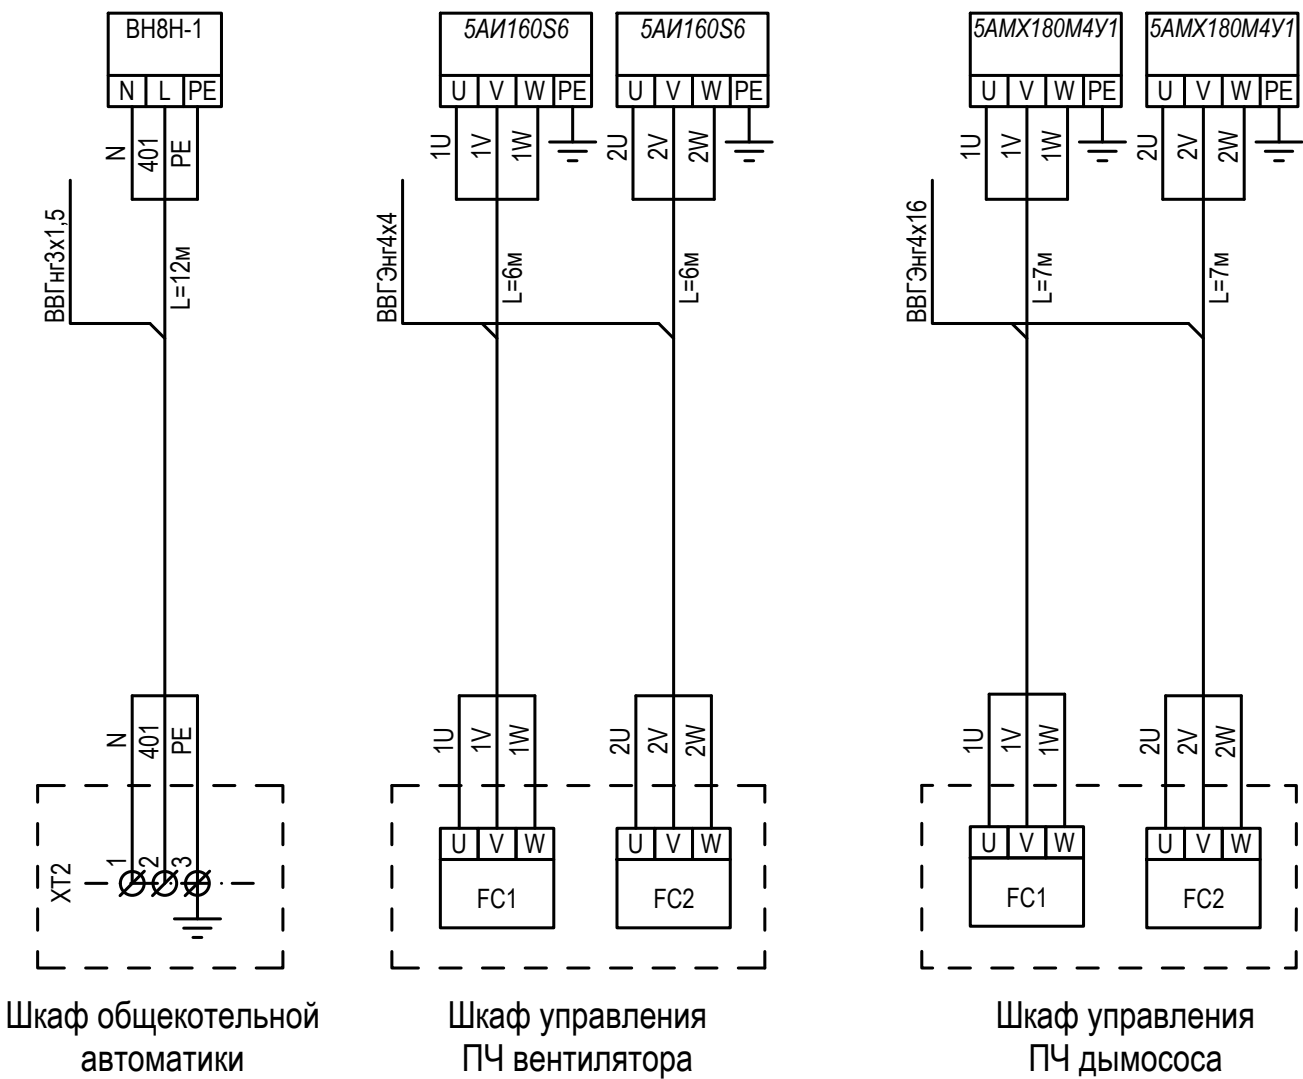

| Позиция          | Описание   | Кол-во |
|------------------|--|--------|
| ШУПЧв/<br>FC1..2 | Частотный преобразователь 11кВт; Упит.~380В;<br>Ин.вых 25А | 2      |
| ШУПЧд/<br>FC1..2 | Частотный преобразователь 37кВт; Упит.~380В;<br>Ин.вых 75А | 2      |

|           |           |      |       |       |       |   |                                |      |        |
|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|---|--------------------------------|------|--------|
|           |           |      |       |       |       | 357-22-АГСВ   |                                |      |        |
|           |           |      |       |       |       | Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления |                                |      |        |
| Изм.      | К.уч.     | Лист | №Док. | Подп. | Дата  | Автоматизация. Общекотельное оборудование   | Стадия                         | Лист | Листов |
|           |           |      |       |       |       |   | РД                             | 5.2  | 2      |
| Разраб.   | Чураков   |      |       |       | 12.22 | Схема внешних электрических проводок. Дискретные выходные сигналы   | ООО НПП "ЭСН"<br>www.nppesn.ru |      |        |
| Проверил  | Шакиров   |      |       |       |       |   |                                |      |        |
| Н. контр. | Корепанов |      |       |       |       |   |                                |      |        |