
Вид монтажной панели

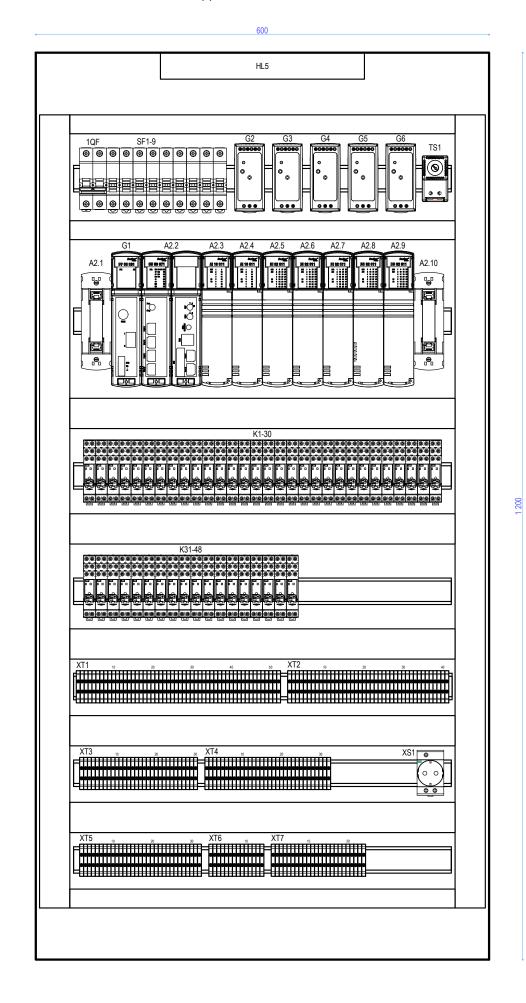

| Позиция | Описание | | | | | |
|---------|--|----|--|--|--|--|
| HL5 | Светильник светодиодный ДПО-6Вт 4000К | | | | | |
| 1QF | Выключатель автомат. 2полюсн. EZ9F34210 10A | | | | | |
| SF19 | Выключатель автомат. 1полюсн. EZ9F34106 6A | | | | | |
| G25 | Блок питания MDR-60-24 (24V/2.5A) | | | | | |
| G6 | Блок питания MDR-40-12 (12V/3.3A) | | | | | |
| TS1 | Термостат с рег. диапаз. 0+60°C R5THV2 | | | | | |
| XS1 | Розетка на DIN-рейку РАр10-3-ОП 230B/6A | | | | | |
| A2.1 | Модуль оконечный R500 ST 02 012 | | | | | |
| G1 | Модуль источника питания R500 PP 00 031 | | | | | |
| A2.2 | Модуль ЦП R500 CU 00 071(W)-000 | | | | | |
| A2.34 | Модуль аналогового ввода R500 AI 16 011 | 2 | | | | |
| A2.57 | Модуль дискретного ввода R500 DI 32 011 | 3 | | | | |
| A2.89 | Модуль дискретного вывода R500 DO 32 012 | 2 | | | | |
| A2.10 | Модуль оконечный R500 ST 02 022 | 1 | | | | |
| K148 | Розетка для реле 40 9505 SPA (с реле и индикацией) | 48 | | | | |
| XT17 | XT17 Клеммные наборы MTU-2.5 | | | | | |

| | | | | | | 357-22-АГСВ2 | | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|---|------------------|------|--------|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | №Док. | Подп. | Дата | Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления | | | | |
| | , | | | | | | Стадия | Лист | Листов | |
| Разраб. | | Чураков | | | 12.22 | Автоматизация. Котел №2 ДКВР-4/13 | РД | 7.2 | 2 | |
| Проверил | | Шакиров | | | | | 000 НПП "ЭСН" | | | |
| | | | | | | ШУК. Вид монтажной панели | анели www.nppesr | | | |
| Н. контр. | | Корепанов | | Non | | | | | | |