


Параметр	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора																
Позиция																

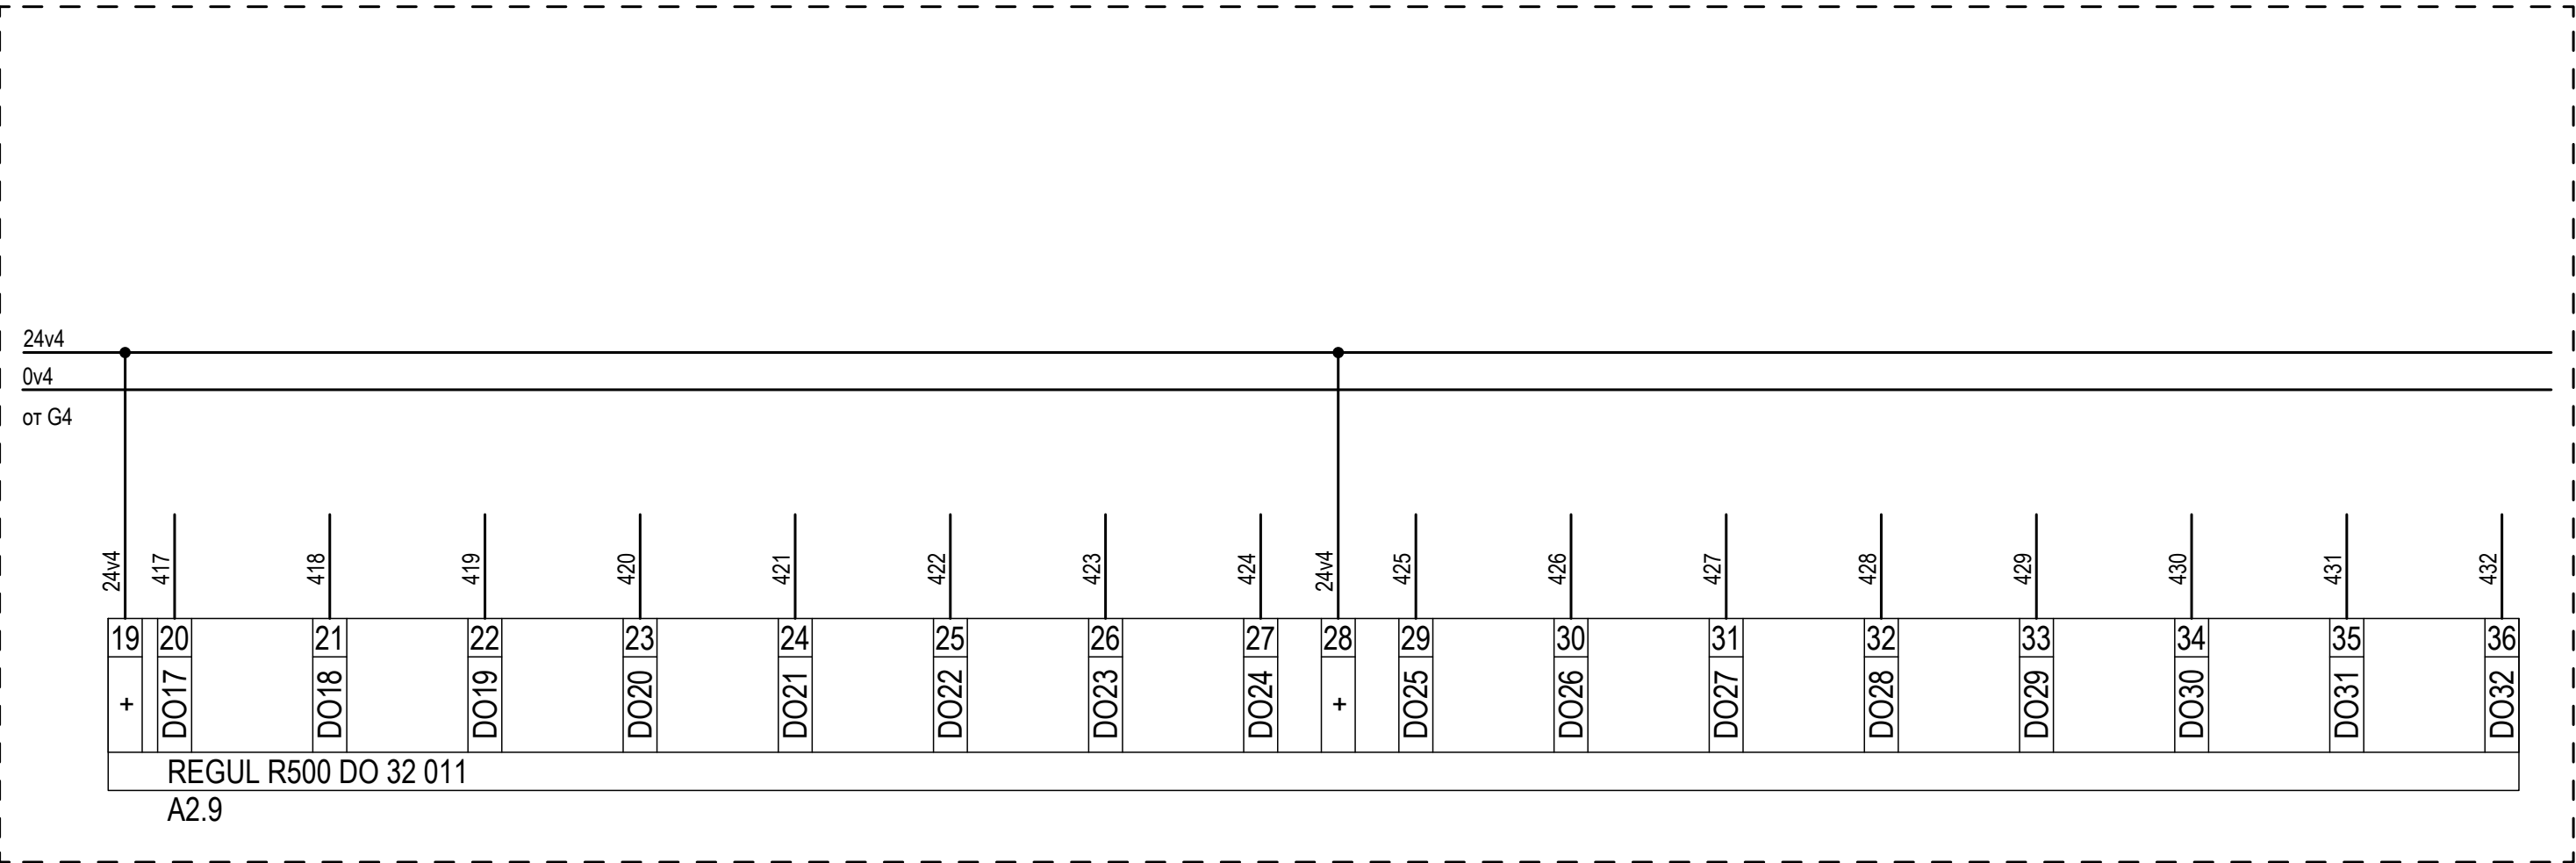

Шкаф управления котлом

Позиция	Описание	Кол-во
G4	Блок питания MDR-60-24 (24V/2.5A)	1

						357-22-АГСВ.ШОА					
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1					
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Корепанов								РД	9.7	7
Разраб.	Чураков				11.22	Схема принципиальная А2.4			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров										
Н. контр.	Корепанов										