


Параметр	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Контроль	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Место отбора импульса или установки прибора	ПЧ дымососа работа	ПЧ дымососа авария	Осевая направляющая дымососа не открыта	Осевая направляющая дымососа открыта	Осевая направляющая дымососа не закрыта	Осевая направляющая дымососа закрыта									
Позиция	1f0fMf2		1f0Ms1												

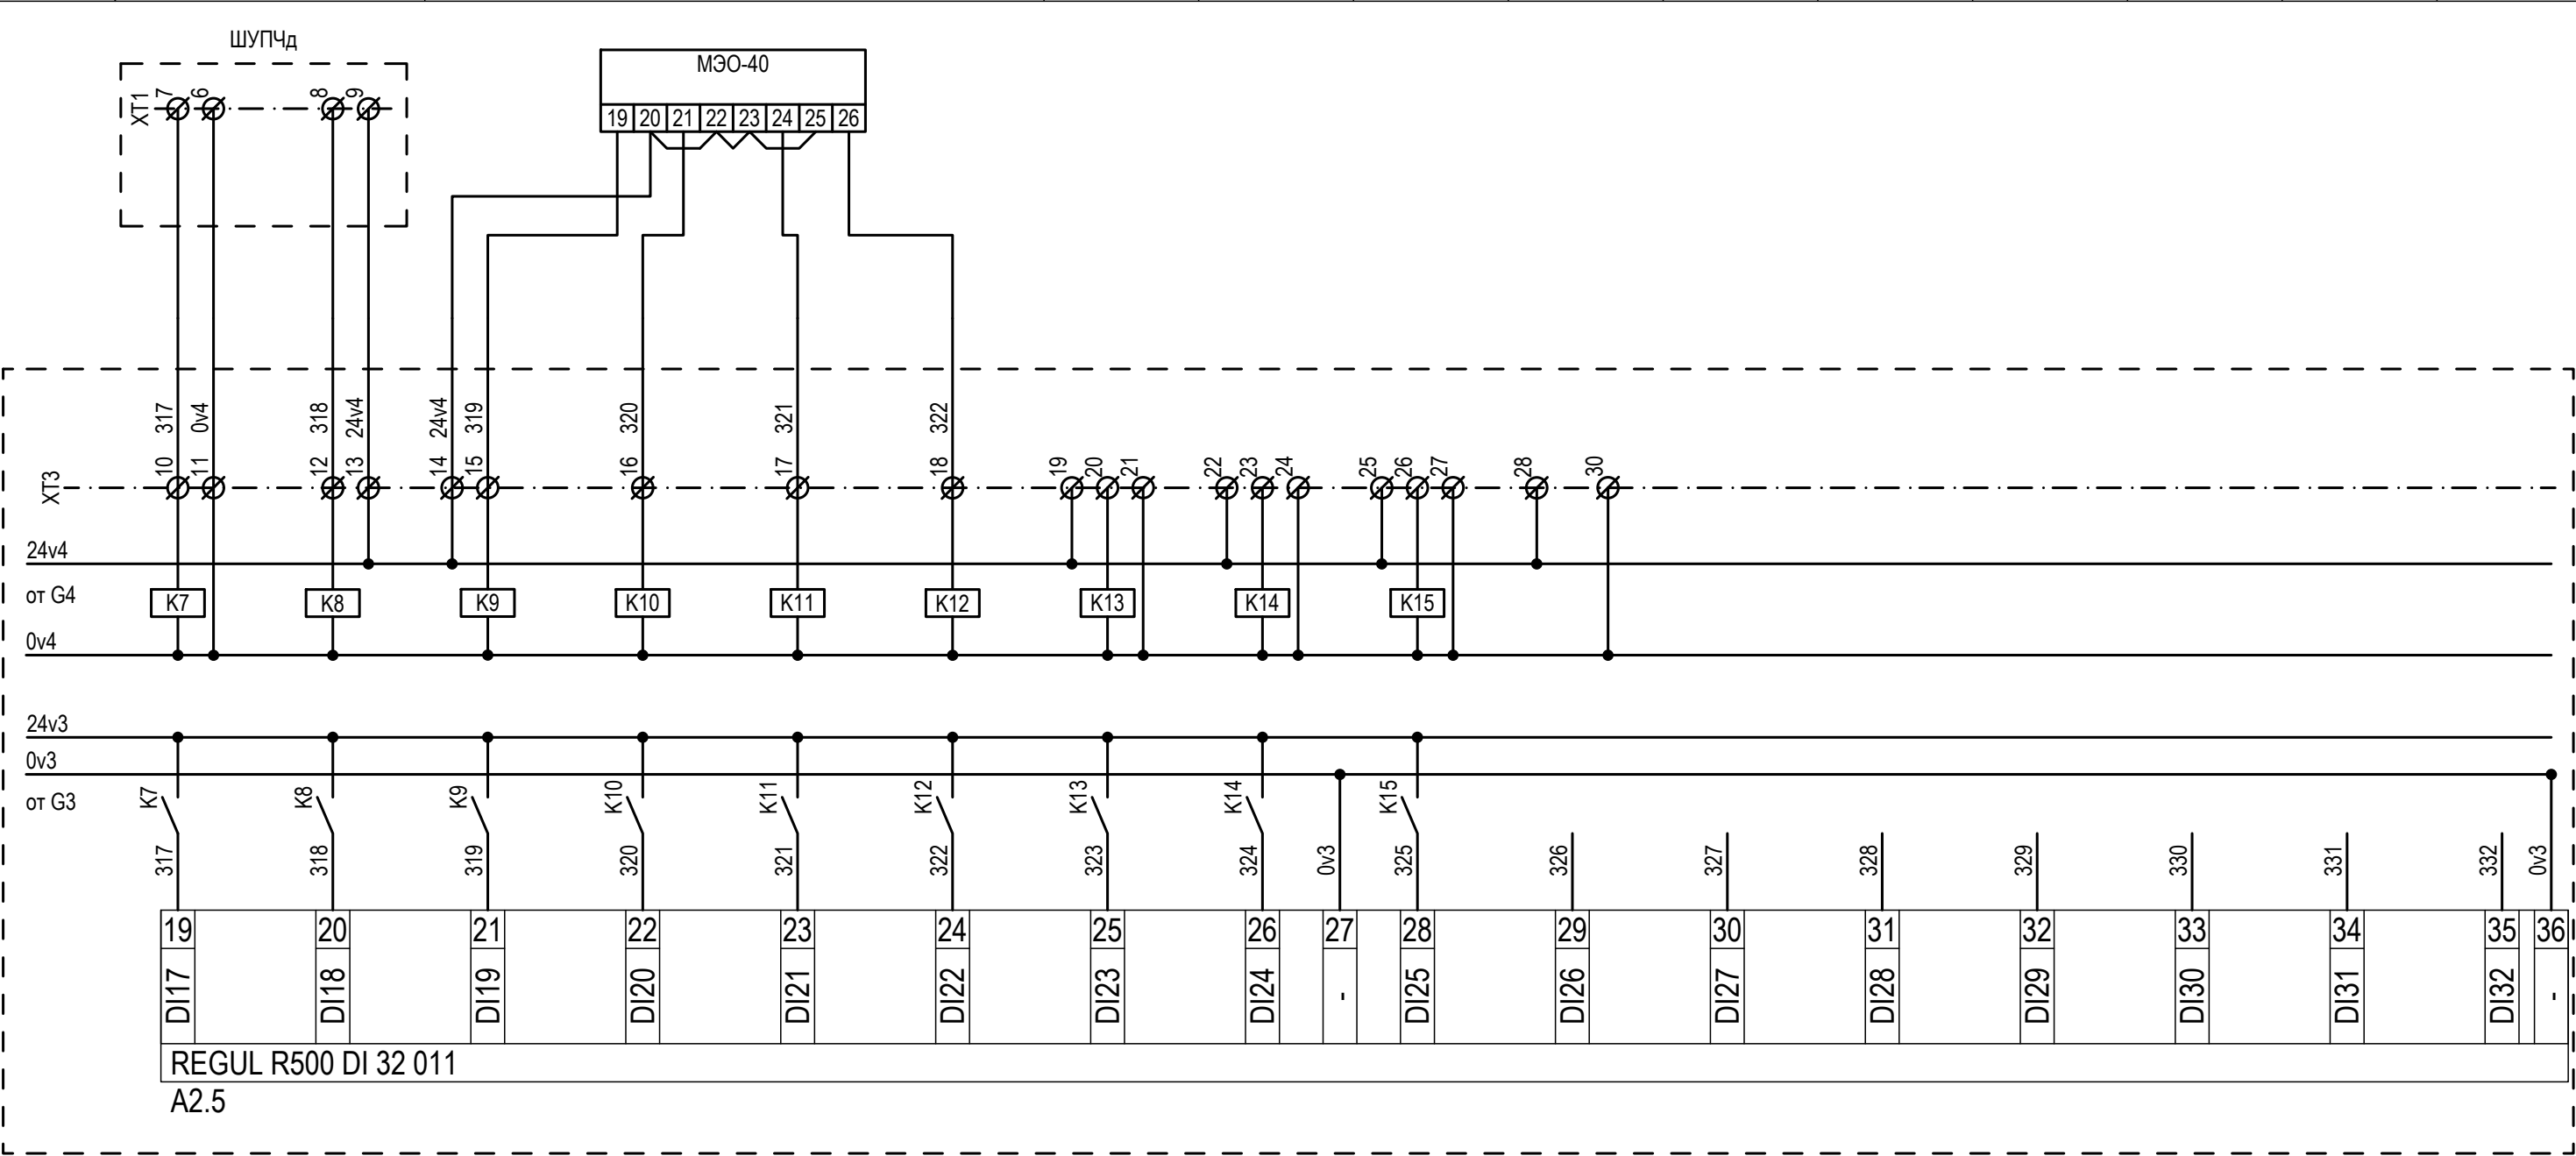

ШУК1

						357-22-АГСВ1.ШУК					
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1					
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата						
						Автоматизация			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чураков				11.22				РД	4.7	
Проверил	Шакиров					Схема принципиальная А2.5			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Корепанов										