


Вид передней панели

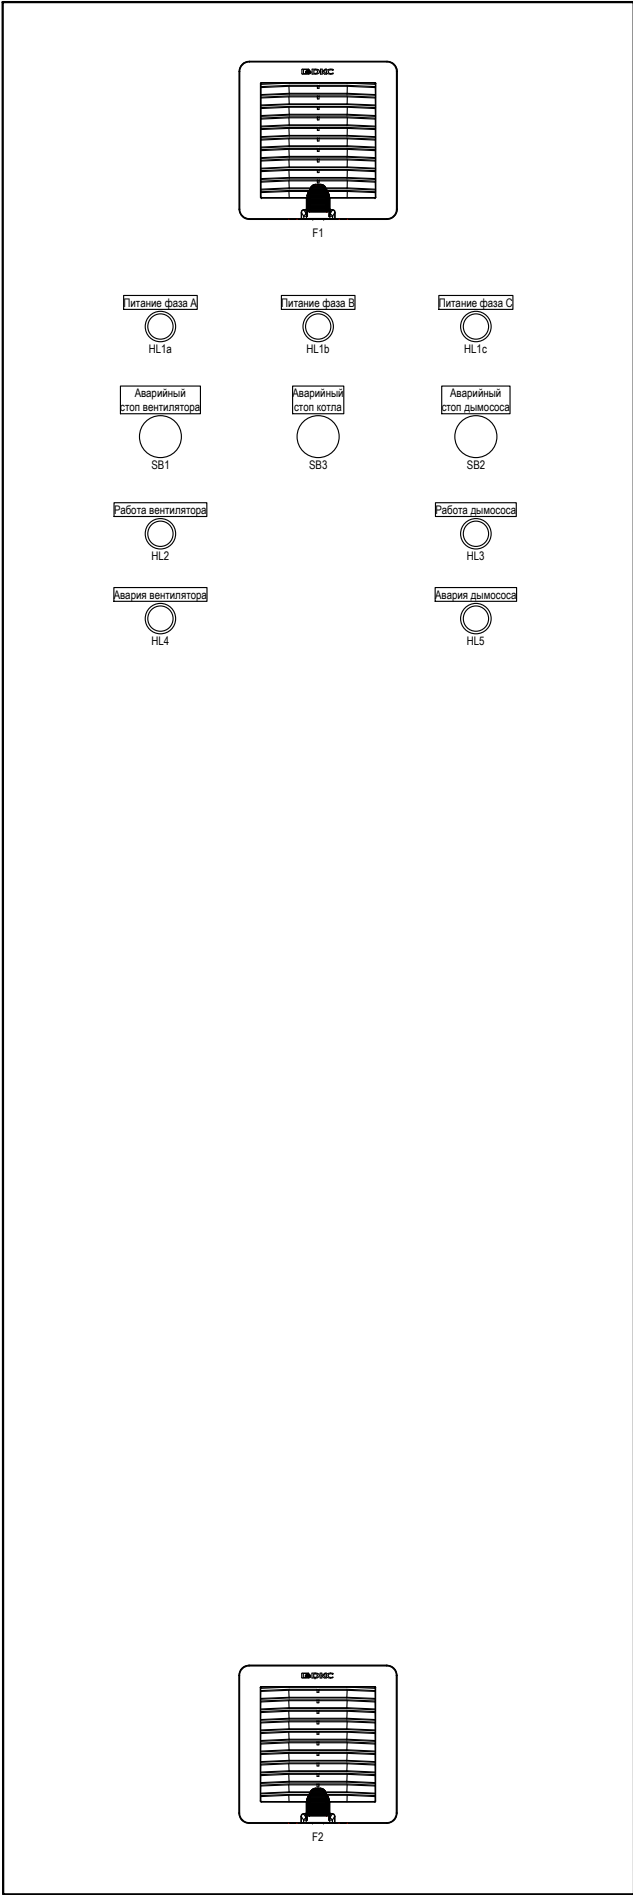

Позиция	Описание	Кол-во
F1	Решетка с вентилятором R5RV12230 (150x150)	1
HL1..3	Светосигнальный индикатор XB7EV03P (зеленый)	5
SB1..3	Кнопка управления XB7ES545P (красная, грибок)	3
HL4..5	Светосигнальный индикатор XB7EV04P (красный)	2
F2	Вентиляционная решетка R5RF12 (150x150)	1

						357-22-АГСВ2			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Котел №2 ДКВР-4/13	Стадия	Лист	Листов
							РД	8.1	2
Разраб.	Чураков				12.22	ШП. Вид передней панели	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Шакиров								
Н. контр.	Корепанов								